

Свидетельство №0276-2019-С.1-6671096527 от 22 августа 2019 г.

Заказчик – ООО «ЭНКО ГРУПП»

**«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах
улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-
Тельмана, квартал 5 на земельном участке с
кадастровым номером квартала 66:41:0403047»**

Рабочая документация

«Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. Секция 2»

СП004-10.23-ПСОП2

Том 171

Изм.	№ док	Подп.	Дата
1	163-26		05.26
2	238-26		07.26



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПРОЕКТИРОВЩИК

Свидетельство №0276-2019-С.1-6671096527 от 22 августа 2019 г.

Заказчик – ООО «ЭНКО ГРУПП»

**«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах
улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-
Тельмана, квартал 5 на земельном участке с
кадастровым номером квартала 66:41:0403047»**

Рабочая документация

«Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. Секция 2»

СП004-10.23-ПСОП2

Том 171

Генеральный директор

В.Л. Прохоров

Главный инженер проекта

С.Ю.Абдрахманов

Изм.	№ док	Подп.	Дата
1	163-26		05.26
2	238-26		07.26

Разрешение		Обозначение		СП004-10.23-ПСОП2					
163-26		Наименование объекта строительства		«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»					
Изм.	Лист	Содержание изменения			Код	Примечание			
1	1.1...1.3 1.9 3	СП004-10.23-ПСОП2 Листы заменены. Внесена информация об изменениях Лист заменен. Откорректировано сечение кабеля АЛС. Листы заменены. Откорректировано сечение кабеля АЛС. СП004-10.23-ПСОП2.СО Л. 2 заменен. Откорректированы объёмы кабельной, трубной и крепежной продукции. СП004-10.23-ПСОП2.Т1 Л.1 заменен. Откорректировано сечение кабеля АЛС. Л.4 заменен. Добавлен тех. запас кабельной продукции для подключения оборудования ПСОП2 к ИБП.			4				
Изм. внес		Макаров		05.26	 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК			Лист	Листов
Составил		Макаров		05.26				1	
ГИП		Абдрахманов		05.26					
Утв.		Абдрахманов		05.26					

Согласовано

Н. контроль

Разрешение		Обозначение	СП004-10.23-ПСОП2					
238-26		Наименование объекта строительства	«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»					
Изм.	Лист	Содержание изменения			Код	Примечание		
2	1.1...1.3	СП004-10.23-ПСОП2			4			
	2.1	Листы заменены. Внесена информация об изменениях Лист заменен. а) Исключены АМП-4 из офисов №16, 24, 27. б) Изменен порядок подключения устройств в объектовом пункте пожаротушения и мусорокамерах. в) Откорректирована адресация устройств, подключенные к АЛС: 8.1, 8.2, 12.1. Лист заменен. Откорректирована адресация устройств, подключенные к АЛС: 8.1, 8.2, 12.1. Лист заменен. Откорректирован порядок подключения кабеля Eth.						
	8.7... 8.13	Листы заменены. г) Откорректирована адресация устройств, подключенные к АЛС: 8.1, 8.2 – см. л.8.7...8.13.						
	8.14	Лист аннулирован.						
	8.73a	Новый лист. Добавлен новый лист с адресацией устройств, подключенные к АЛС12.1. Лист заменен. д) Произведена актуализация плана минус 1-го этажа Секции 2 с подземным паркингом. е) Переопределена трассировка кабельных трасс. ж) Откорректирована адресация устройств.						
	11	Лист заменен. Откорректирована адресация устройств. СП004-10.23-ПСОП2.CO						
	1, 2	Листы заменены. з) Произведена замена «АМП-4-R3» на «АМП-4-ИКЗ- R3»; откорректировано кол-во. и) Добавлены адаптеры индикатор. лампы (поз.34). к) Откорректированы объёмы кабельной, трубной и крепежной продукции. СП004-10.23-ПСОП2.T1						
	1, 2, 4	Листы заменены. Откорректирована информация в частности кабельной продукции: АЛС8.2, АЛС12.1 и Eth. Откорректировано описание АМП в офисах.						
Изм. внес		Макаров		07.26	 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК		Лист	Листов
Составил		Макаров		07.26			1	
ГИП		Абдрахманов		07.26				
Утв.		Абдрахманов		07.26				

Согласовано


Н. контроль

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ДАННЫХ

Лист	Наименование	Примечание
1.1	Содержание общих данных	Изм. 1; 2
1.2	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	Изм. 1; 2
1.3	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	Изм. 1; 2
1.4...1.8	Общие данные	
1.9	Условные графические обозначения	Изм. 1

Проект разработан в соответствии с нормативными документами Госстроя России, ведомственными нормами, согласованными Госстроем России, государственными стандартами, заданием на проектирование, техническими условиями на инженерное обеспечение и с документами по взрыво- и пожаробезопасности.

Главный инженер проекта _____



Абдрахманов С. Ю.

Инв. N подл.	Инв. N инв.	Подп. и дата	СП004-10.23-ПСОП2								
			«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»								
Инв. N подл.	Инв. N инв.	Подп. и дата	2	-	Зам.	238-26		07.26	Стадия	Лист	Листов
			1	-	Зам.	163-26		05.26			
			Изм.	Кол.уч	Лист	Индок.	Подп.	Дата			
			Разраб.	Макаров			07.25	Р	1	15	
			Проверил	Афанасьева			07.25				
			ГИП	Абдрахманов			07.25				
Инв. N подл.	Инв. N инв.	Подп. и дата	Н.контр.	Костылева			07.25	Общие данные			
									 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК		

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1.1...1.9	Общие данные	Изм. 1; 2
2	Принципиальная схема автоматической пожарной сигнализации	Изм. 2
3	Схема подключения оборудования автоматической пожарной сигнализации	Изм. 1
4	Принципиальная схема СОУЭ	Изм. 2
5	Схема подключения оборудования СОУЭ	
6	Принципиальная схема двухсторонней переговорной связи с зонами безопасности МГН	Изм. 2
7	Схема подключения двухсторонней переговорной связи с зонами безопасности МГН	
8.1...8.14.4	Таблица адресов	Изм. 2
9	Секция 2. План минус 1 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЭ и МГН	Изм. 2
10	Секция 2. План 1 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЭ и МГН	Изм. 2
11	Секция 2. План 2 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЭ и МГН	Изм. 2
12.1, 12.2	Секция 2. План 3 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЭ и МГН	
13.1, 13.2	Секция 2. План 16 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЭ и МГН	
14.1, 14.2	Секция 2. План 23 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЭ и МГН	
15.1, 15.2	Секция 2. План 30 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЭ и МГН	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N						
2	-	Зам.	238-26		07.26			
1	-	Зам.	163-26		05.26			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
						СП004-10.23-ПСОП2		
						Лист 1.2		

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
СП004-10.23-ПСОП2.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм. 1; 2
СП004-10.23-ПСОП2.Т1	Таблица соединений и подключений внешних проводок	Изм. 1; 2
Приложение №3	Расчёт АКБ	
Приложение №4	Электроакустический расчет звукового давления	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N										
2	-	Зам.	238-26		07.26	СП004-10.23-ПСОП2					Лист	
1	-	Зам.	163-26		05.26							
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата						1.3	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Исходные данные

Проект пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (далее ПСОП) для объекта Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена–Грибодубовой–Советских женщин – Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047 (далее – объект; Секция 2), выполнен на основании:

- технического задания к договору на проектирование;
- архитектурно-строительных чертежей;
- проектных решений стадии П.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов и сводов правил:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СНИП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНИП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
- ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";
- ГОСТ Р 21.703-2020 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи";
- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";
- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
- СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";
- СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий";
- ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	СП004-10.23-ПСОП2 Лист 1.4								
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата						

3. Система пожарной сигнализации (СПС) предназначена для быстрого обнаружения очага возгорания (пожара), подачи тревожного извещения, обеспечения безопасной эвакуации людей и содействия действиям пожарных подразделений по спасению людей и тушению очага пожара.

4. Установкой СПС предусмотрено защитить жилые помещения, МОП, кладовые, а также офисные помещения на 1 этаже.

5. В качестве системы пожарной безопасности для здания принята система на базе приборов производства ООО Рубеж , предназначенная для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

6. В качестве основного элемента управления приняты приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные (ППКУП) РЗ-Рубеж-20П , установленные в аппаратных в подвале.

7. Точечные дымовые ИП размещены в соответствии с СП 484.1311500.2020 п. 6.6.16 табл. 2. Принят радиус контроля ИП – 6,4м при высоте контролируемых помещений до 3,5м включительно и 6,0м при высоте контролируемых помещений выше 3,5м.

8. Для противопожарной защиты проектом принята адресная система пожарной сигнализации. Проектируемая АЛС строится по топологии “кольцо”. Для изоляции короткозамкнутого участка адресной линии связи ППКУП с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности применяются изоляторы шлейфа ИЗ-1-РЗ (в т.ч. устройства ПС со встроенным изолятором).

9. Для обнаружения возгорания в помещениях применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели (ИП). Сигнал Пожар в помещениях МОП, жилых квартирах, в офисах и помещений подвала формируется по алгоритму В . Для формирования сигнала Пожар по алгоритму А применены ручные пожарные извещатели (ИПР). Алгоритм В , при срабатывании одного автоматического ИП, ППКУП формирует сигнал Внимание со свето-звуковой индикацией. При повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС (за время не более 60с) или при нажатии ручного пожарного извещателя формируется сигнал “Пожар”.

После формирования сигнала “Пожар” происходит:

- световая и звуковая индикация на ППКУП РЗ-Рубеж-20П , ЦПУ и Рубеж-БИУ ;
- запуск оповещения о пожаре;
- разблокировка дверей эвакуационных выходов;
- отключение общеобменной вентиляции (учтено в разделе АДЧ);
- запуск системы дымоудаления(учтен в разделе АДЧ);
- перевод лифтов в режим Пожарная опасность .

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	После формирования сигнала "Пожар" происходит:							
			- световая и звуковая индикация на ППКУП РЗ-Рубеж-20П , ЦПуЧ и Рубеж-БИЧ ;							
			- запуск оповещения о пожаре;							
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	- разблокировка дверей эвакуационных выходов;							
			- отключение общеобменной вентиляции (учтено в разделе АДЧ);							
			- запуск системы дымоудаления(учтен в разделе АДЧ);							
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	- перевод лифтов в режим Пожарная опасность .							
			СП004-10.23-ПСОП2						Лист	
									1.5	
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					

10. В соответствии с п. 5.3 СП 484.1311500.2020 предусматривается разделение АПС таким образом:

- одна адресная линия связи обслуживает только один пожарный отсек;
- одна адресная линия связи, ограниченная изоляторами на границах каждого пожарного отсека, обслуживает несколько пожарных отсеков.

11. Извещателями защищаются все помещения, кроме:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, ПУИ);
- венткамер (приточных, а так же вытяжных, необслуживающих помещения категории А или Б), бойлерных, и других помещений инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

12. В отдельные ЗКПС выделены квартиры, помещения МОП каждого этажа, блок кладовых, офисные помещения на 1 этаже.

Пространство между кладовыми в подвале ограничено перегородками на высоту не более 600 мм от уровня перекрытия, поэтому в соответствии с п. 6.6.40 СП 484.1311500.2020 в качестве защищаемого помещения принимается блок кладовых.

13. Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применены пожарные извещатели:

ИП 212-64-R3 W1.02 – извещатели пожарные дымовые адресные – в МОП, прихожих квартир, блок кладовых, квартирах и офисных помещениях;

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 – извещатели пожарные ручные адресные – на путях эвакуации, на стенах и конструкциях на высоте 1,5 метра от уровня чистого пола.

14. Офисные помещения подлежат защите автоматической пожарной сигнализацией. Пожарные извещатели, табло “Выход”, стрелки направления движения и извещатели пожарные ручные подключаются к системе СПС посредством АМП-4 со встроенными изоляторами, которые в свою очередь подключаются к АЛС.

Шлейфы пожарной сигнализации предусматривается проложить огнестойкими кабелями нз(А)-FRLS различной емкости, при использовании которого выполняется требование – время до отказа работы соединительных линий превышает время эвакуации людей из здания.

Возвратные линии АЛС, а также резервную линию интерфейса R3-Link проложить в выделенной нише СПЗ в соответствии с п. 6.8 СП 6.13130.2021.

15. Оповещение о пожаре и управление эвакуацией.

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) является составной частью противопожарной защиты объекта и проектируется в целях обеспечения безопасности людей при пожаре.

СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2			1.6

Система СОУЭ 3 типа построена на системе SONAR. Речевые оповещатели Sonar SW-06-03 в квартирах, МОП, террасах и в офисных помещениях включаются по командному сигналу от ППКУП РЗ-Рубеж-20П .

Настенные оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2.3м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должны быть не менее 150мм. Световые табло (Выход) расположить над дверьми эвакуационных выходов.

СОУЭ 4 типа распространяется на офисные здания первого этажа (см. ПО11 и ПО12).

16. Двусторонняя переговорная связь с зонами МГН.

В соответствии с п. 6.5.8 СП 59.13330.2020 предусматривается организация двусторонней переговорной связи с зонами пожарной безопасности МГН. Проект выполнен на базе блока связи "МЕТА 17555" и блока расширения "Мета17556" с установкой переговорных устройств в каждой ПБЗ.

Линии оповещения предусматривается проложить огнестойким кабелем типа FTP-5нз(D)-FRLS-2х2х0.52, при использовании которого выполняется требование – время отказа работы соединительных линий превышает время эвакуации людей из здания.

Питание оборудования предусматривается от источника бесперебойного питания 24В (поз.35) с аккумуляторными батареями (поз.36). Питание оборудования предусматривается по 1 категории электроснабжения.

17. Линии контроля и управления между проводным оборудованием пожарной сигнализации предусматривается проложить огнестойким кабелем типа нз(А)-FRLS различной ёмкости, при использовании которого выполняется требование – время отказа работы соединительных линий превышает время эвакуации людей из здания.

Питание оборудования ПСОП предусматривается по 1-ой категории электроснабжения с основным питанием от распределительной сети 220В. В качестве резервного источника питания используется источник бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. В случае отключения основного источника питания, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течении 1 часа в режиме тревоги. Питание оборудования учтено в разделе ЭОМ.

18. Кабельные линии сети пожарной сигнализации предусматривается проложить с применением сертифицированных решений ОКЛ "ПожТехКабель":

- вертикальная магистральная прокладка кабелей осуществляется в стояках СПЗ, в металлических лотках (учтены в разделе СС);
- по подвалу частично в гофрированных трубах ПВХ d=25мм, с креплением к потолку и другим несущим конструкциям;
- кабели пожарной сигнализации и оповещения в МОП 1 го этажа подлежат прокладке в пространстве подвесного потолка
- кабели пожарной сигнализации и оповещения на жилых этажах со 2-го по 30-й этаж подлежат скрытой прокладке в трубах, предусмотренные в монолите плиты перекрытия (см. СС.КЖ);
- по офисным помещениям – в трубе гофрированной ПВХ d=25мм, с креплением к потолку и другим несущим конструкциям;
- кабели двусторонней связи до переговорных устройств на жилых этажах – предусматриваются прокладывать скрыто через плиты перекрытия этажей зон МГН и в штробах, в трубах ПВХ d=20мм;

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N						СП004-10.23-ПСОП2	Лист 1.7
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

- кабели пожарной сигнализации из подвала в офисные помещения и обратно выполняется посредством гильз из металлических труб d=25мм;
- по подвалу кабели транзитные проложить в металлических лотках , для каждого пожарного отсека предусмотрен отдельный лоток (возвратные линии АЛС предусмотрены в отдельных лотках, учтены в разделе СС).
- при параллельной прокладке кабелей СПЗ и силовых кабелей выдержать расстояние не менее 0,5м.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							СП004-10.23-ПСОП2 Лист 1.8	
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Условные графические обозначения



ЦПУ

ARK[x]



– прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "Рубеж-20П" прот. R3

АМП-4

– метка адресная пожарная "АМП-4-R3" (устанавливаются в офисах)

UG[x.y.z]



– источник вторичного электропитания резервированный адресный (x – номер "Рубеж-20П", y – номер АЛС, z – порядковый номер):
а) ИВЭПР 12/2 RS-R3 – для питания "Рубеж-20П" прот. R3, "АМП-4-R3";
б) ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР – для питания блока связи "Мета 17555" и блока расширения "Мета 17556".

[x.y.z]



– извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП-212-64-R3

[x.y.z]



– изолятор шлейфа "ИЗ-1-R3"

[x.y.z]



– извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором "ИП 513-11ИКЗ-A-R3"

[x.y.z]



– извещатель пожарный дымовой оптико-электронный неадресный "ИП 212-141" (устанавливаются в офисах)

[x.y.z]



– извещатель пожарный ручной электроконтактный безадресный "ИПР 513-10" (устанавливаются в офисах)

[x.y.z]



– адресный релейный модуль "PM-1-R3"

Sonar №1 (850Bm)
Sonar №2 (500Bm)
Sonar №3 (500Bm)
Sonar №4 (500Bm)

– Моноблоки Sonar, входящие в состав заводской стойки СОУЭ "SONAR RACK 44U (4/8x3/16) E-01-0725 с источником питания и аккумуляторными батареями, рассчитанные на 24ч+1ч.

BIAS[r.f.g]



– громкоговоритель трансляционный настенный "Sonar SW-06-03" (P подкл. 3Bm), где r – номер моноблока, f – линия подключения к моноблоку, g – порядковый номер)

BIAL [x.y.z]



– адресный оповещатель охранно-пожарный световой "ОПОП 1-R3-пп" (где pp: - 17 стрелка вправо; -16 стрелка влево)

BIAL [x.y.z]



– адресный оповещатель охранно-пожарный световой "ОПОП 1-R3-00" (табло выход)

BIAL



– неадресный оповещатель охранно-пожарный световой "ОПОП 1-8-пп" (устанавливаются в офисах, где pp: - 17 стрелка вправо; -16 стрелка влево)


BIAL



– неадресный оповещатель охранно-пожарный световой "ОПОП 1-8-00" (устанавливаются в офисах)




– блок связи "Мета" модификации 17555



– блок расширения "Мета" модификации 17556



– Абонентское устройство "Мета" модификации 18556 накладного монтажа (устанавливается в офисах), где j – номер офиса, k – порядковый номер устройства



– Абонентское устройство "Мета" модификации 18556 врезного монтажа (устанавливается в зонах МГН), где v – номер линии подключения, d – порядковый номер устройства (допускается подключать до 4-х устройств на одну линию)



– адаптер индикаторной лампы АЛИ-ЗП

Кабели подключения системы ПСОП:

А2

– кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 адресная линия связи, где x – принадлежность к "Рубеж-20П" прот. R3; y – номер выхода АЛС

АЛС[x.y]

– кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 для подключения неадресных устройств в офисах к АМП-4-R3

– кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x(мм²), для подключения громкоговорителей Sonar SW-06-03

-Eth

Eth

– кабель СПЕЦ/ЛАН FTP-5нг(D)-FRLS 4x2x0,52 для подключения блока связи и блока подключения производства Мета

— / —

– кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 для подключения абонентских устройств


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

1	–	Зам.	163-26	Метр	05.26
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

СП004-10.23-ПСОП2

Лист

1.9

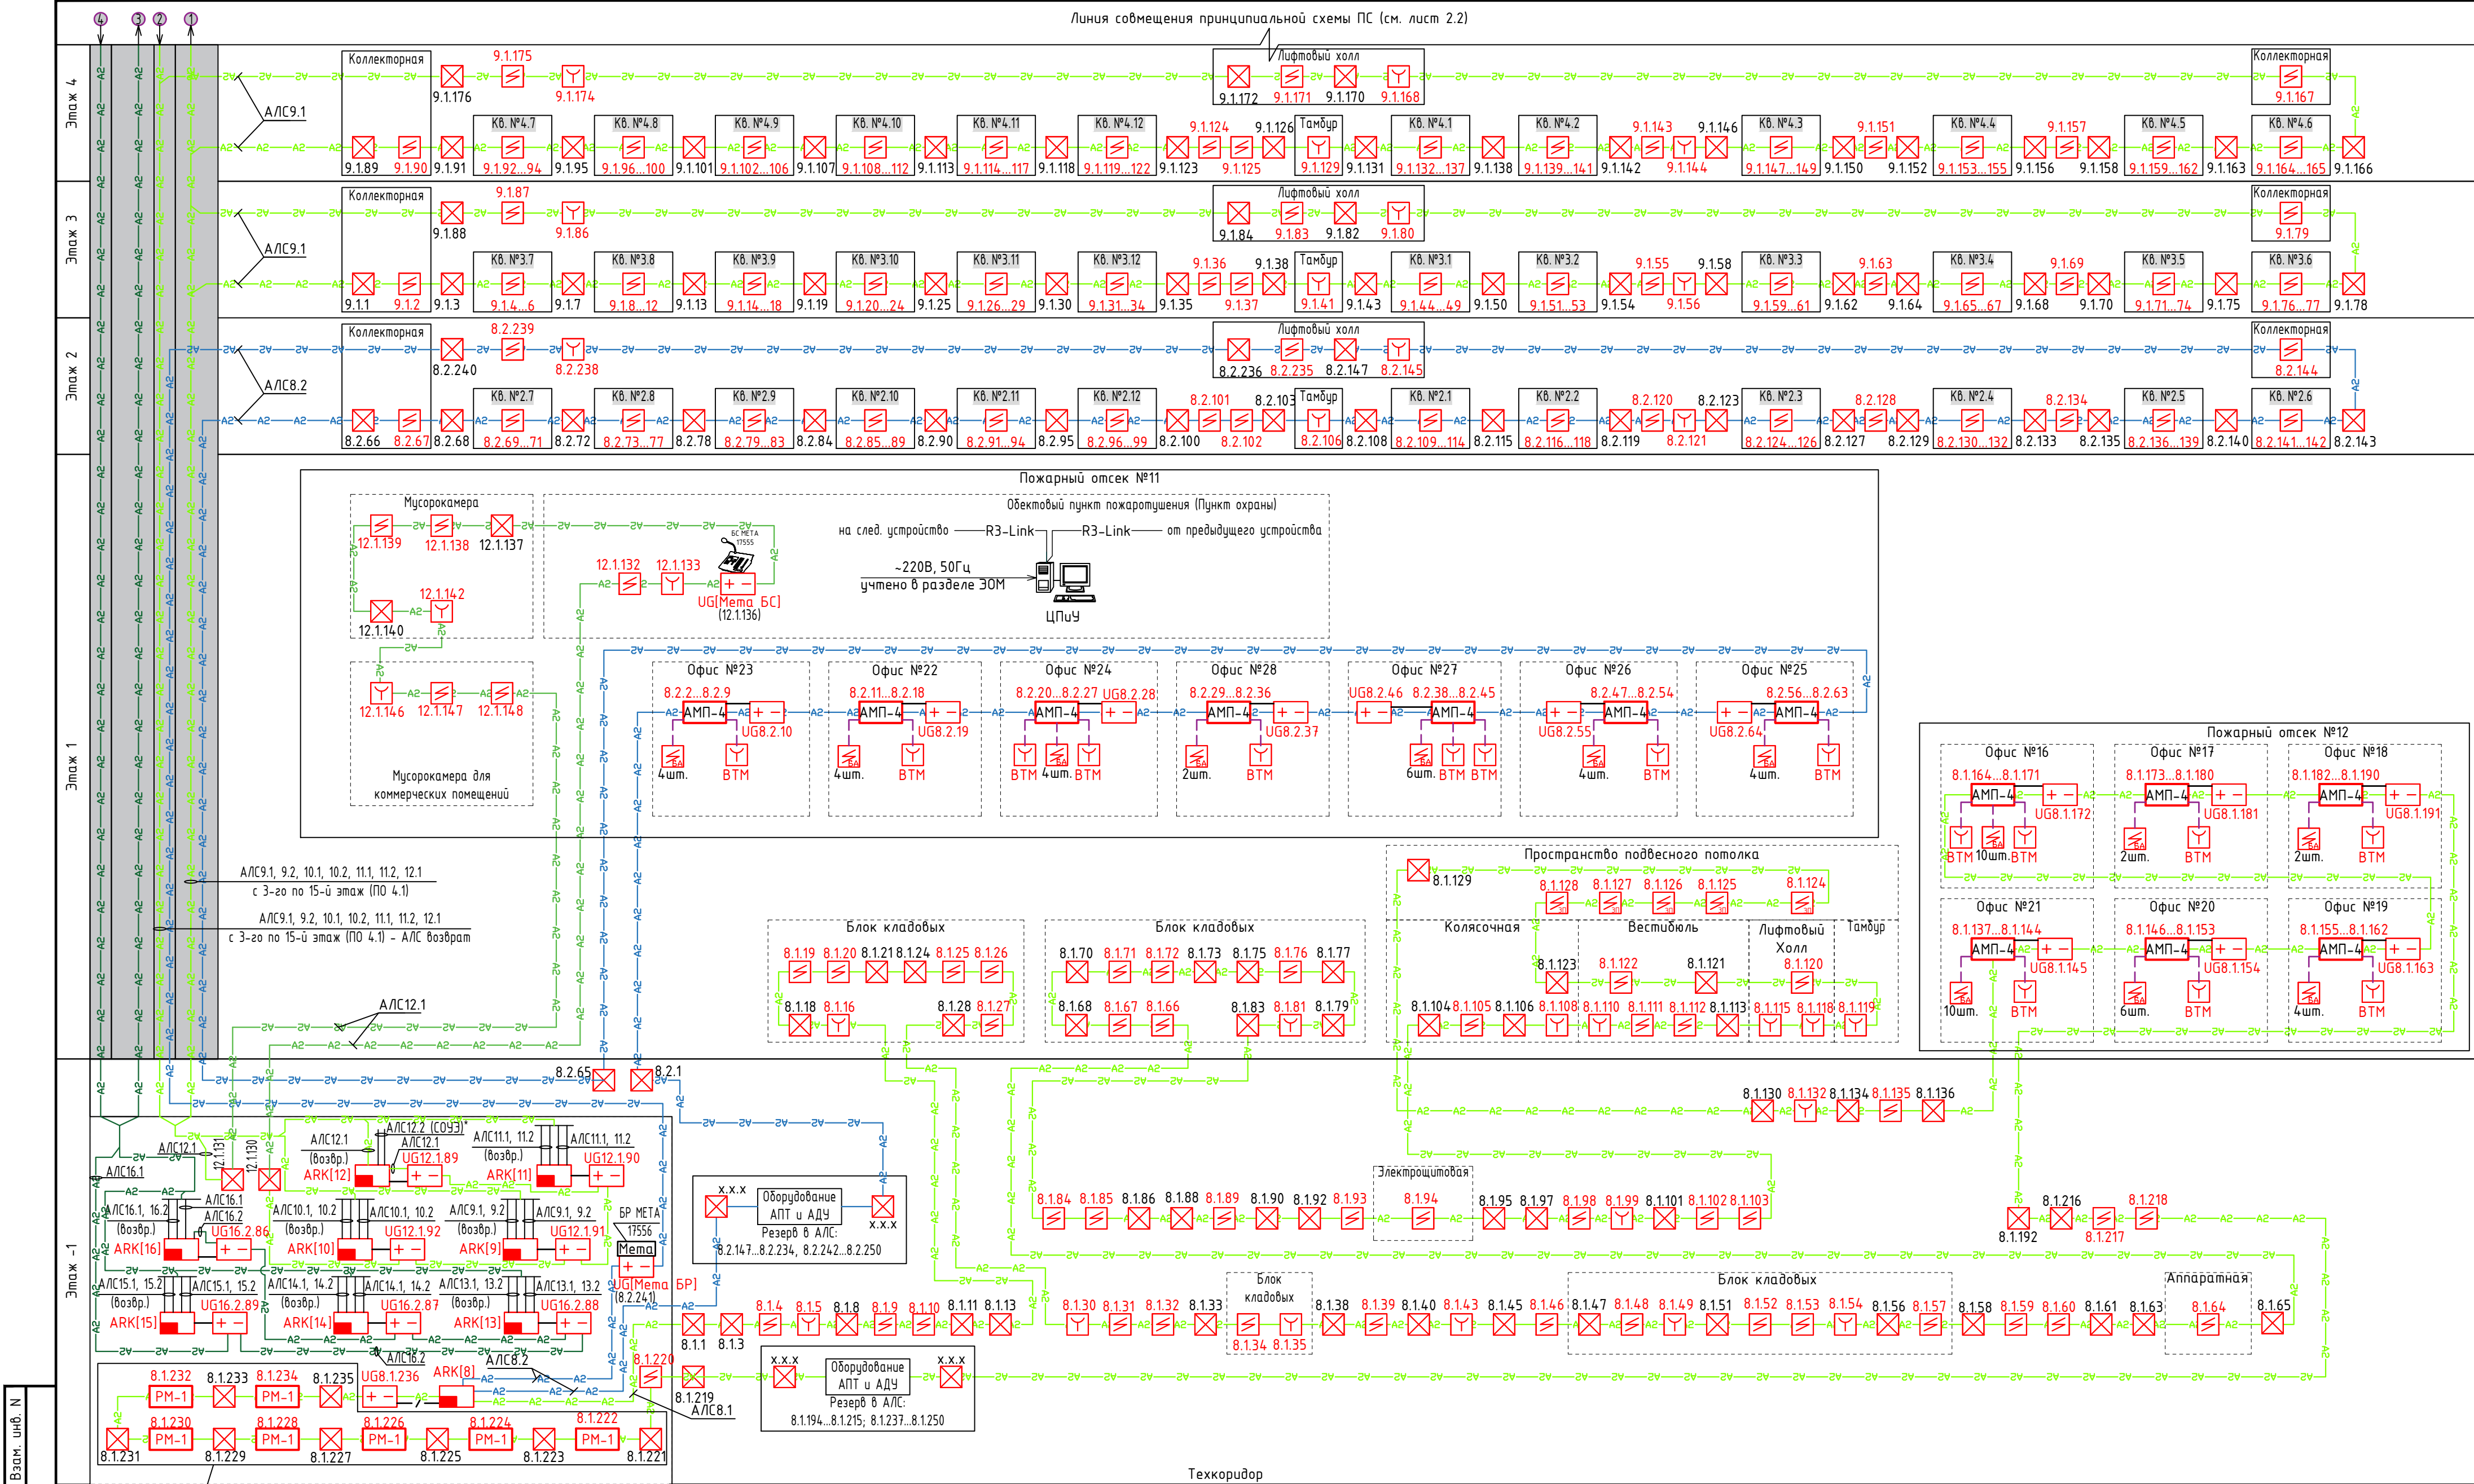

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Примечание:

- Пожарный отсек №4.1 – этажи с минус 1-го до 15-го включительно.
- Пожарный отсек №4.2 – этажи с 16-го по 30-й включительно.
- Пожарный отсек №11 – пристрой 1-го этажа для встроенных помещений и офисов в составе:
–офисы №22...28, Объектовый пункт пожаротушения (Пункт охраны), мусорокамеры.
- Пожарный отсек №12 – пристрой 1-го этажа для встроенных офисов №16...21.
- Источники бесперебойного питания УГ[...] и стойка СОУЭ подлежат подключению к сети ~220В, 50Гц по проекту ЗОМ.
- Свободные адреса в каждой АЛС предназначены для подключения оборудования АПТ и АДЧ (таблицу адресов см. на л.8 настоящего раздела).


Разблокировка СКУД

Схема подключения оборудования СОУЭ к АЛС (стойка СОУЭ (см. л.3.1))


Схема обвязки оборудования ПС, посредством протокола R3-Link (обвязка R3-Link учтена в разделе СП004-10.23-00-ПСОП-П)


СП004-10.23-ПСОП2								
«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амурдзена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:01:0403047»								
2	-	Зам. 238-26	07.26	Р	2.1	4		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ок.				Подп.	Дата
Разраб.	Макаров	07.25						
Проверил	Афанасьева	07.25						
Н.контр.	Костылева	07.25						
Принципиальная схема автоматической пожарной сигнализации					СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК			
					Формат А2			

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

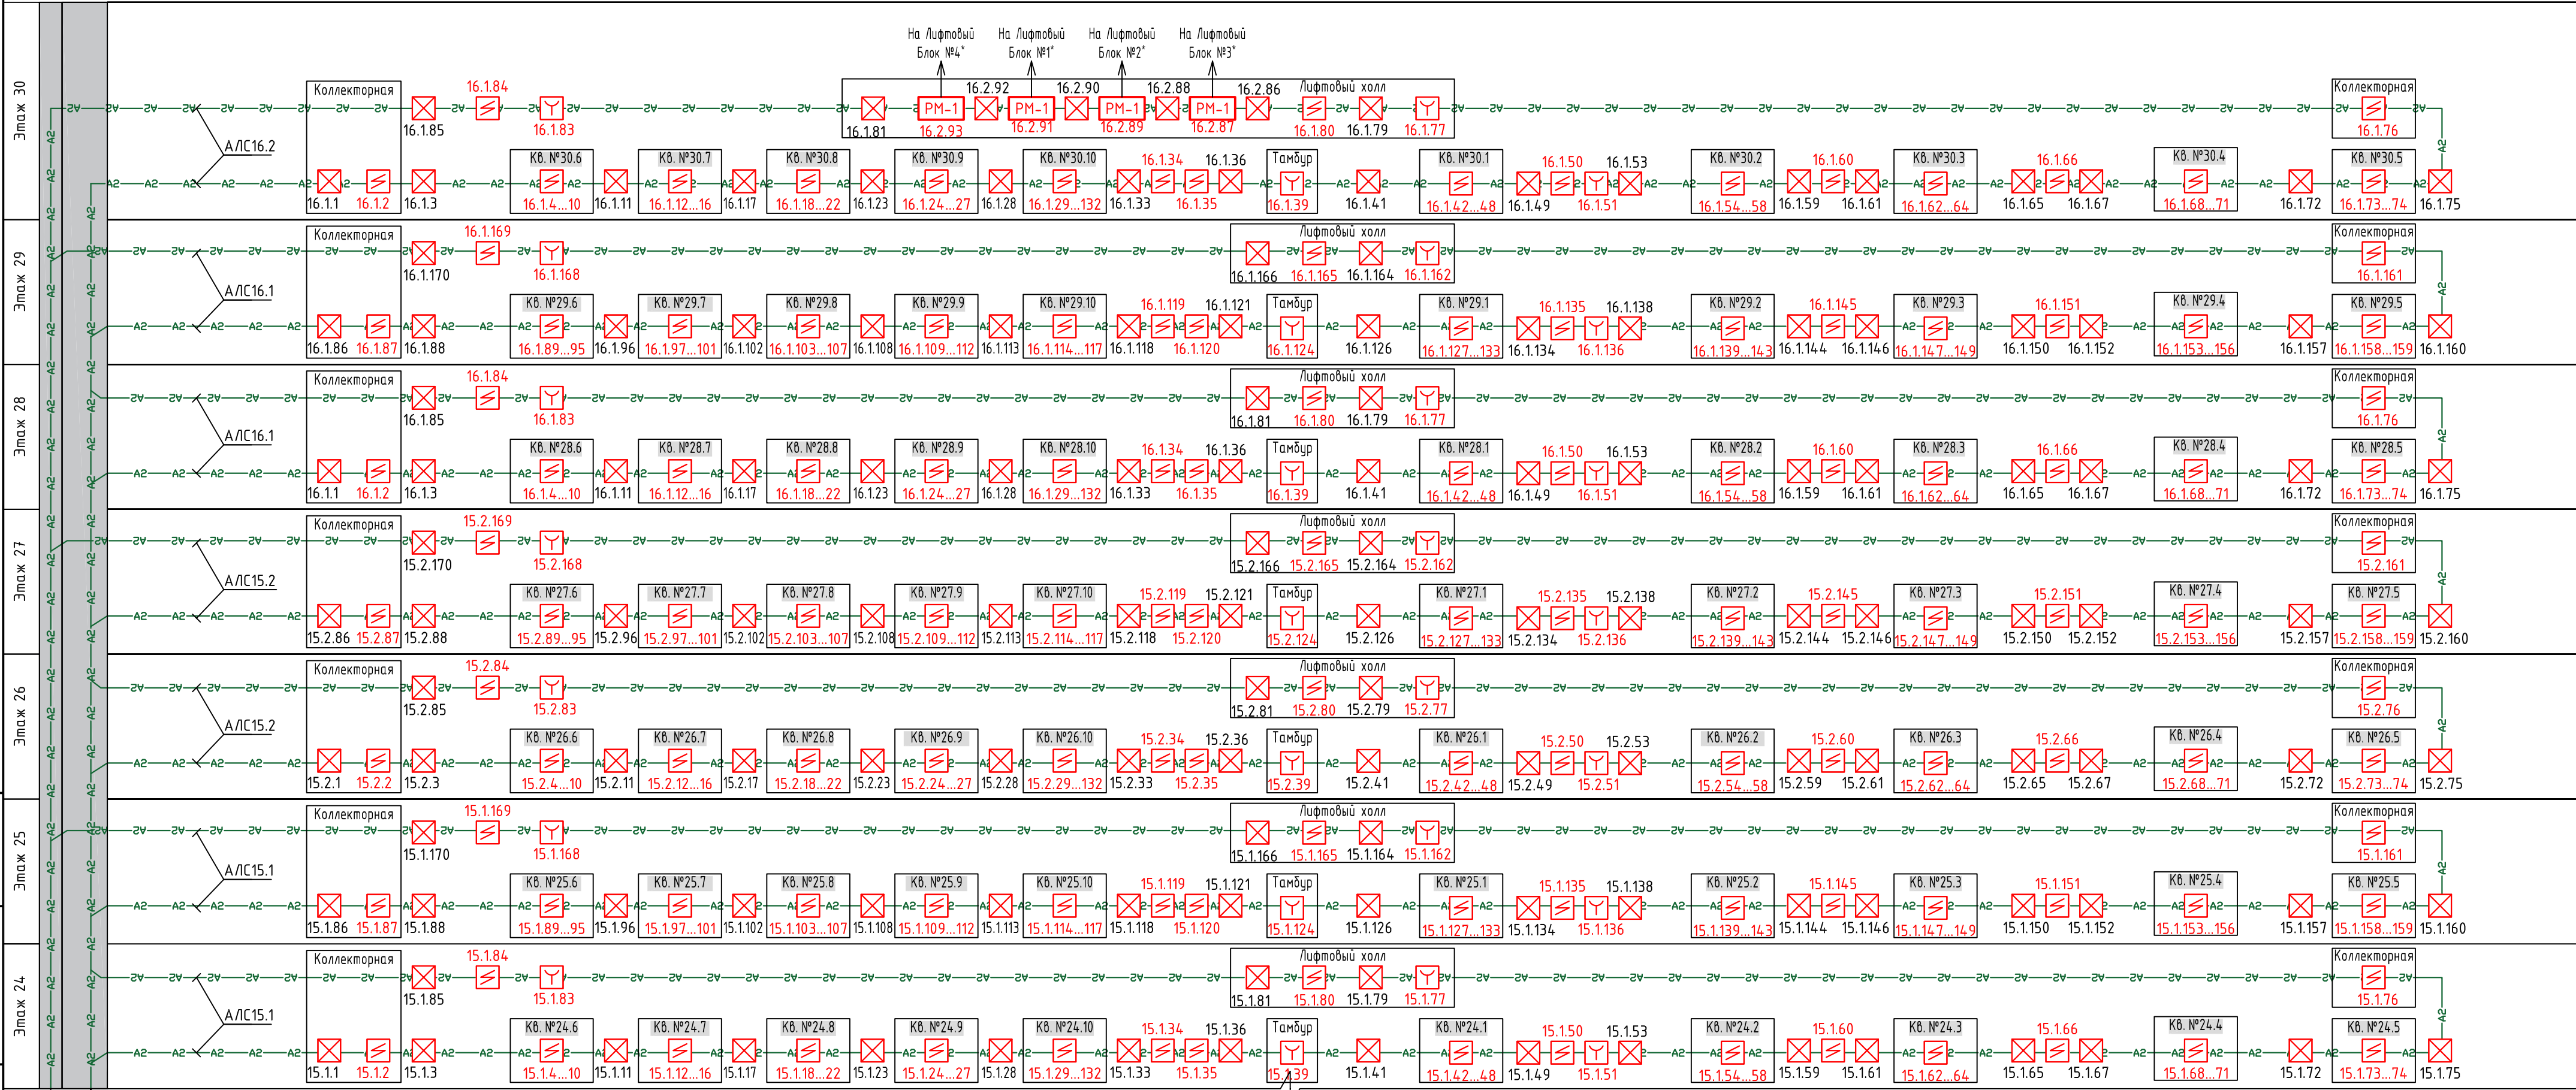


Линия совмещения принципиальной схемы ПС (см. лист 2.3)

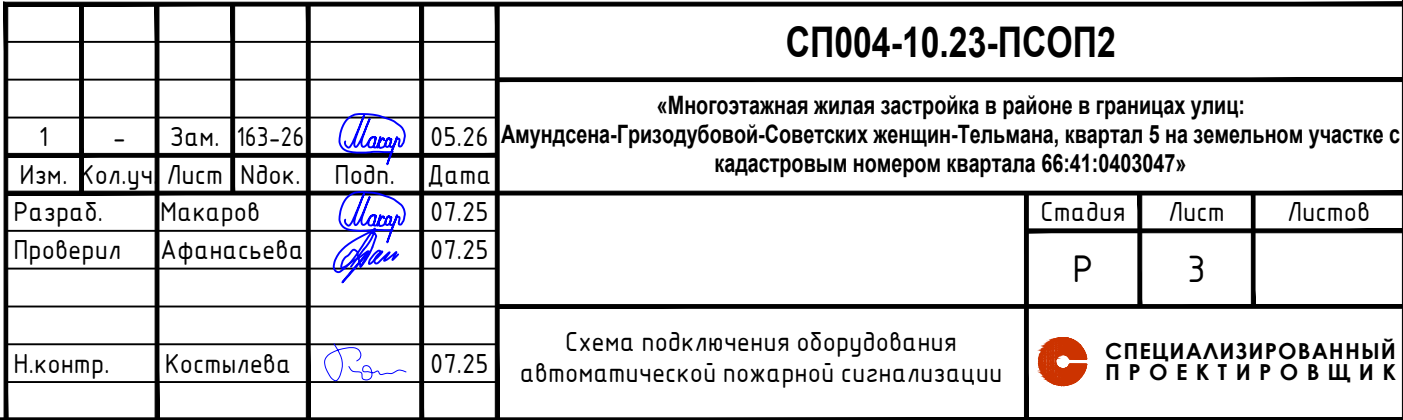

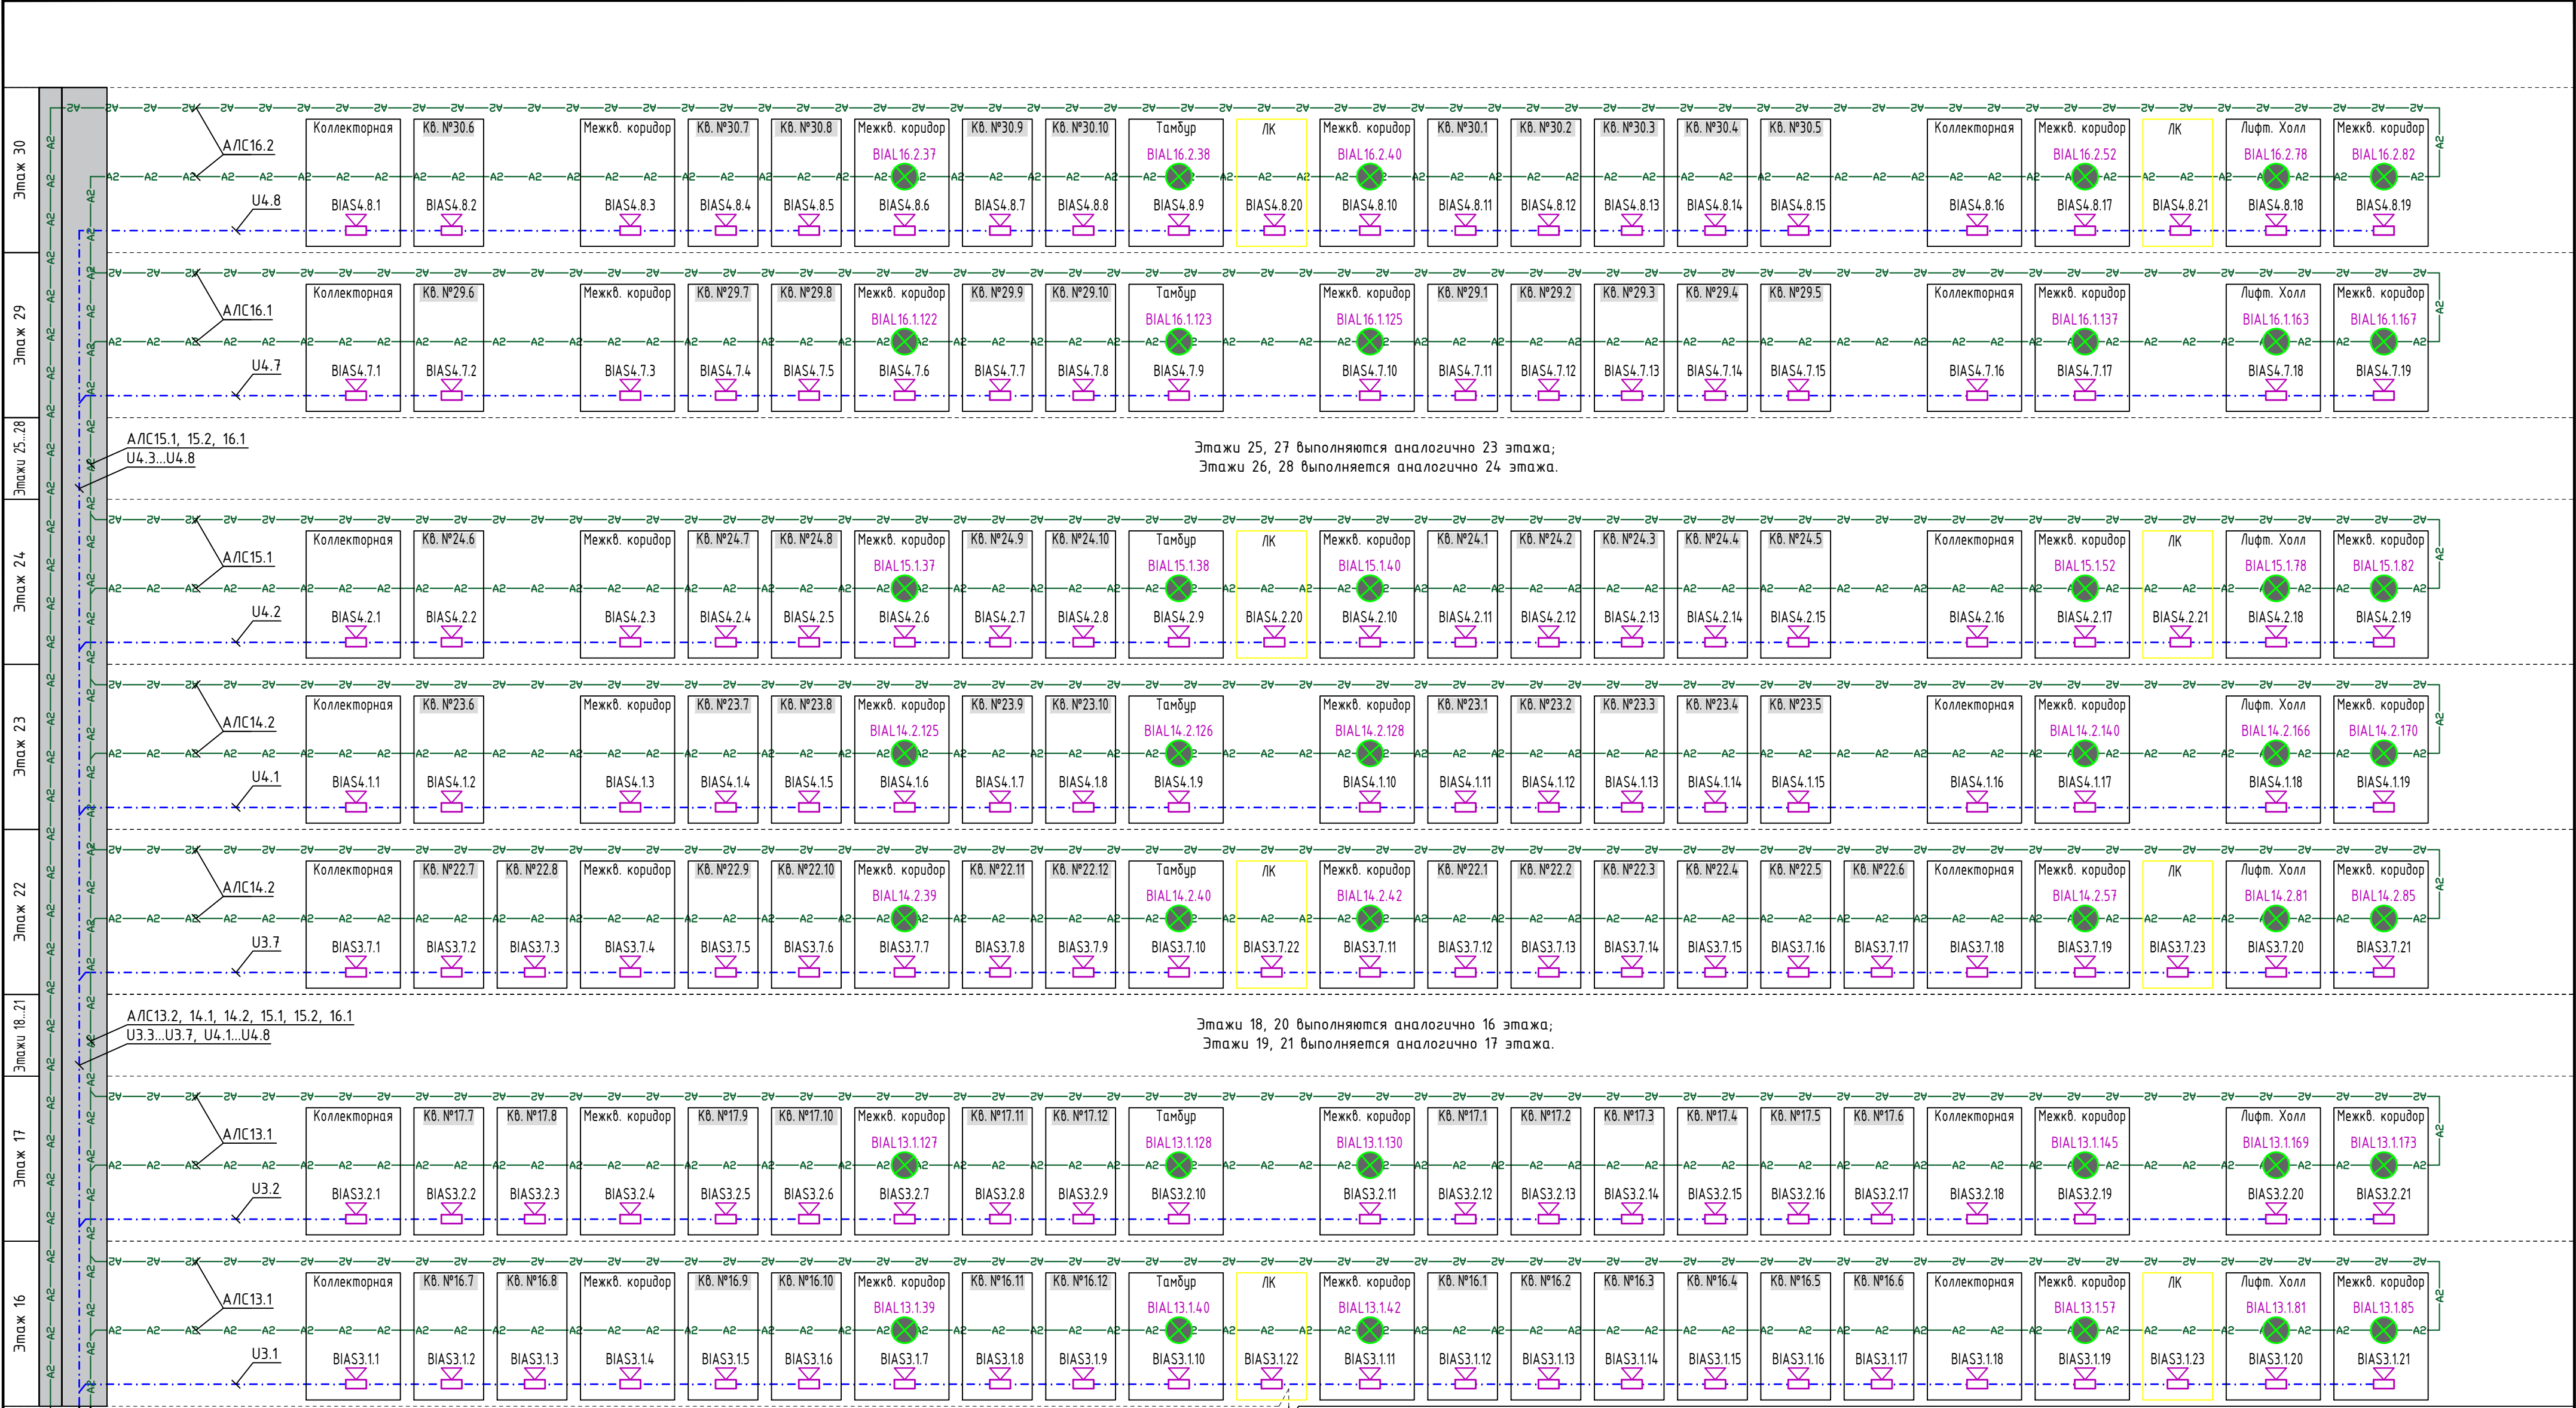

Типовая схема подключения оборудования СОУЭ

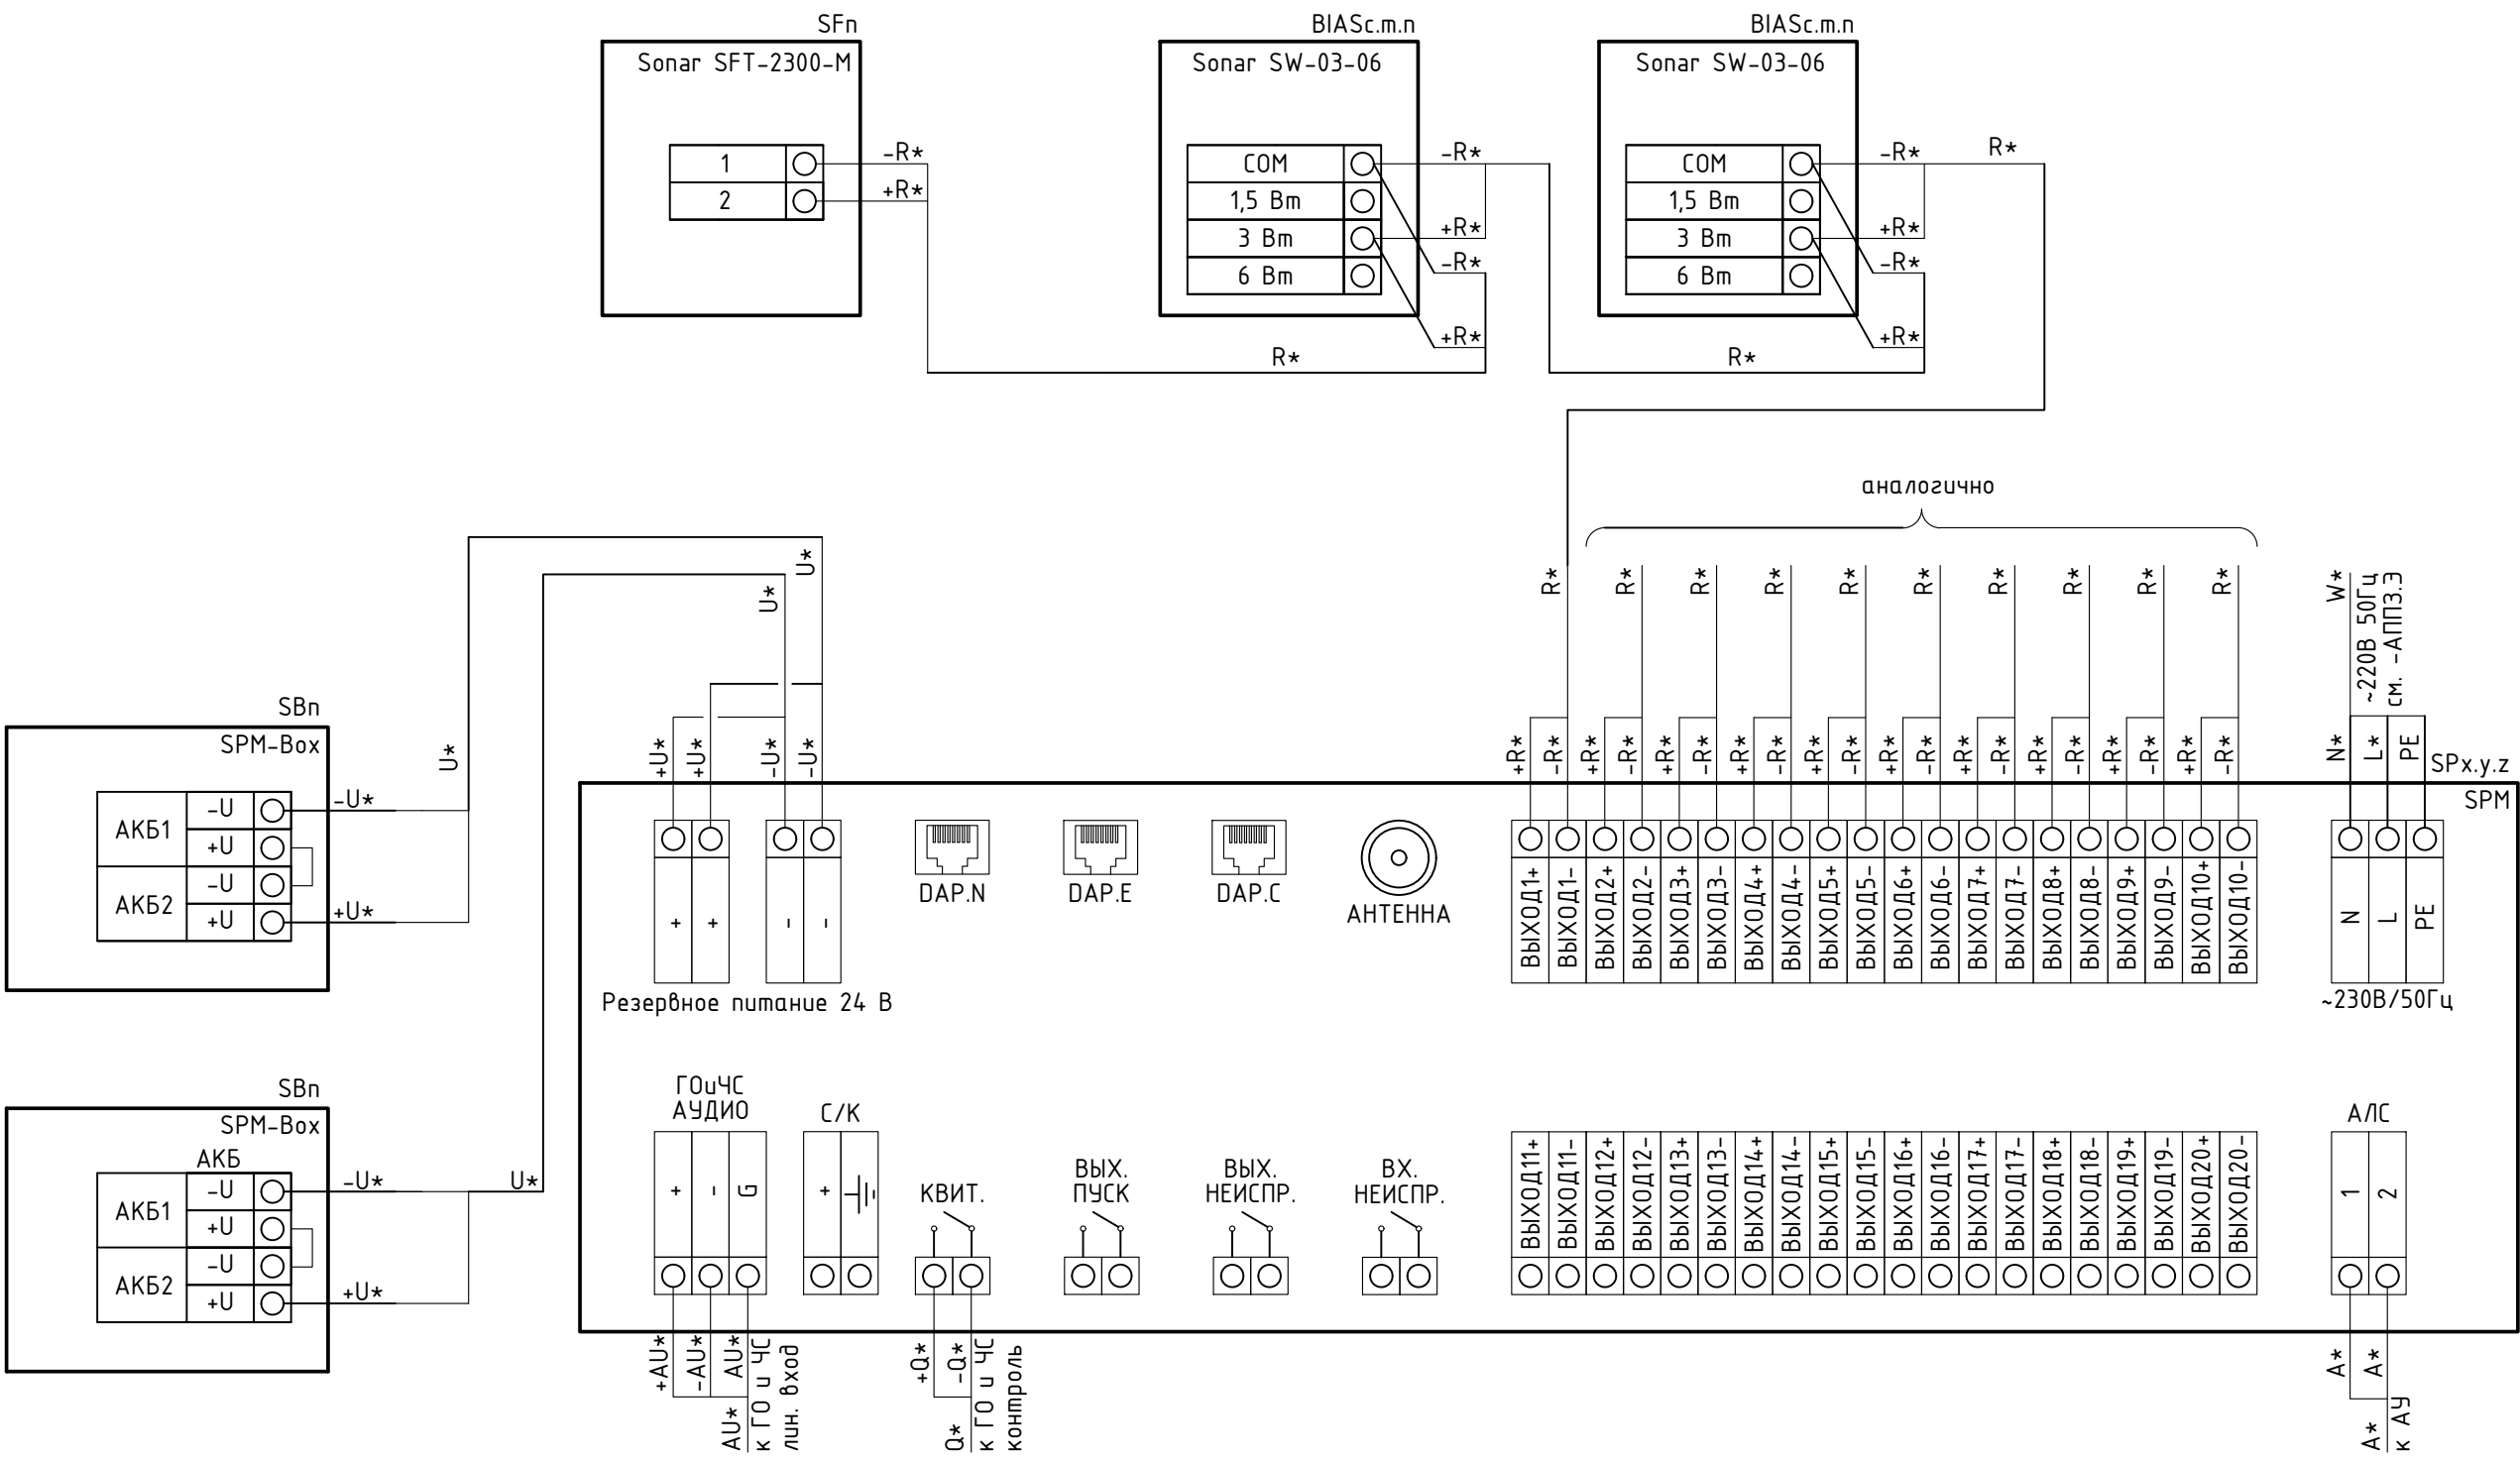

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



						СП004-10.23-ПСОП2		
						«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амурдсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Макаров				07.25		Р	5
Проверил	Афанасьева				07.25			
Н.контр.	Костылева				07.25	Схема подключения оборудования СОУЭ	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Линия совмещения
принципиальной
двухсторонней связи с
зонами безопасности МГН

Этажи 13-15 выполняются
аналогично этажам 2-4

Этажи 9-12 выполняются
аналогично этажам 5-8

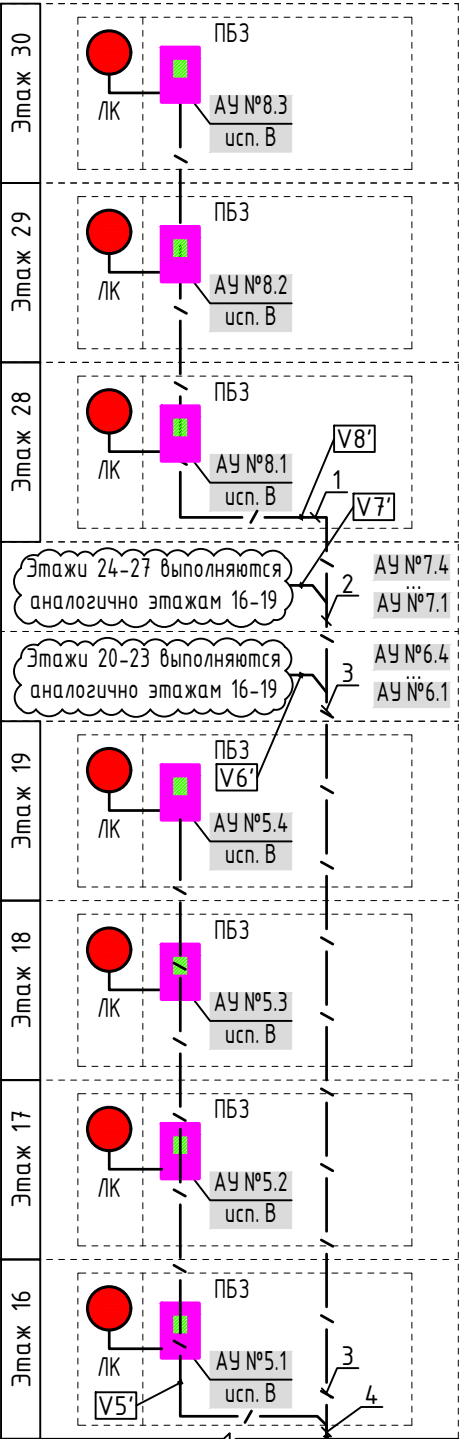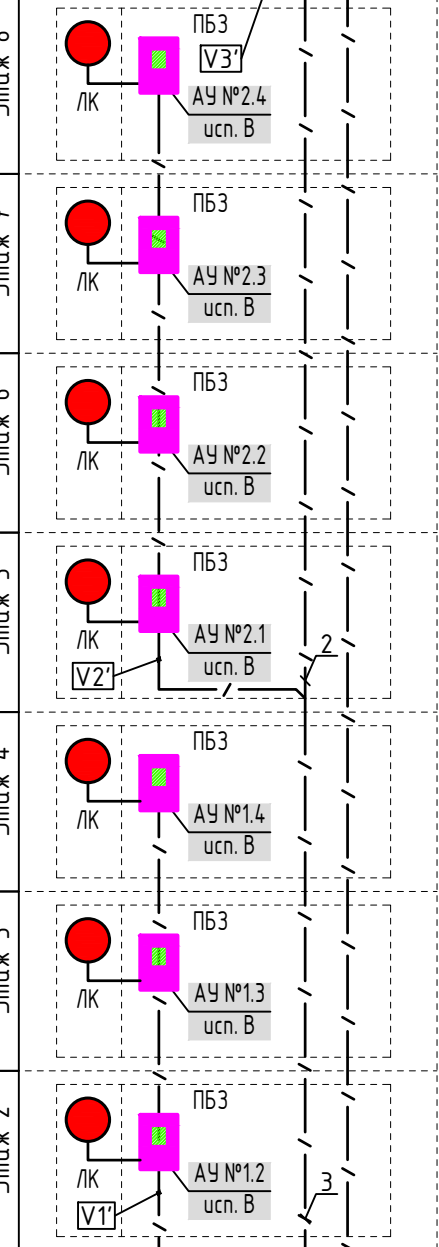


Линия совмещения
принципиальной
двухсторонней связи с
зонами безопасности МГН

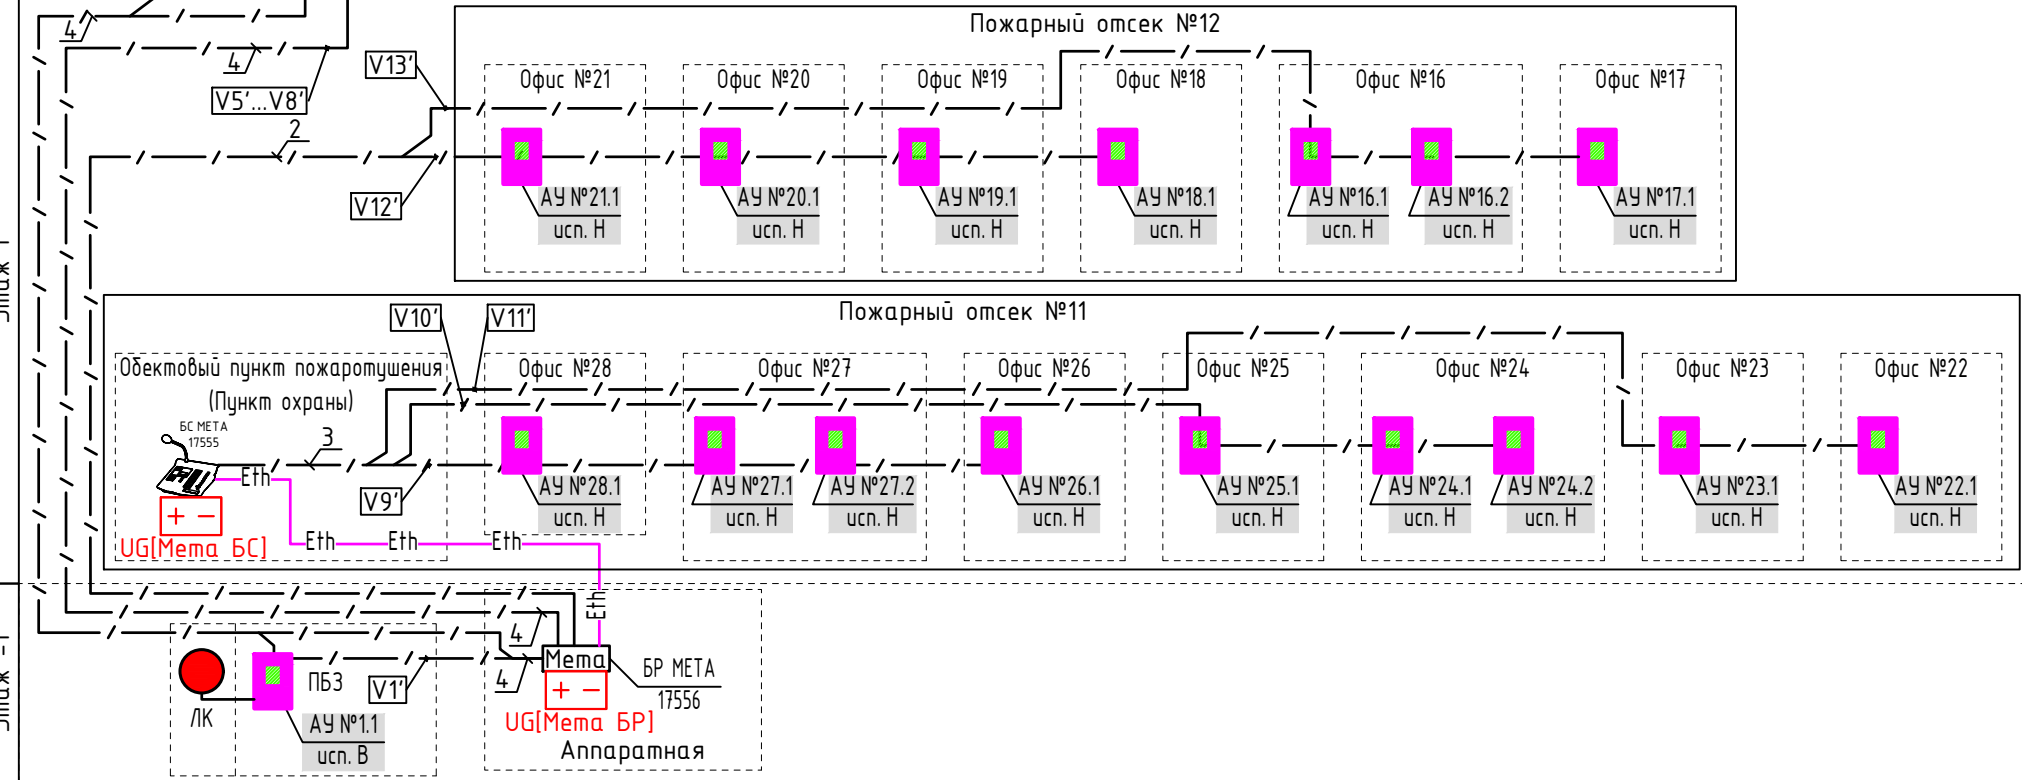

- Примечание:
- Пожарный отсек №4.1 – этажи с минус 1-го до 15го включительно.
 - Пожарный отсек №4.2 – этажи с 16-го по 30-й включительно.
 - Пожарный отсек №11 – пристрой 1-го этажа для встроенных помещений и офисов в составе: –офисы №22...28, Объектовый пункт пожаротушения (Пункт охраны), мусорокамеры.
 - Пожарный отсек №12 – пристрой 1-го этажа для встроенных офисов №16...21.
 - Принципиальную схему подключения двухсторонней связи в помещениях ПО №11 и ПО №12 – см на л.3.4

СП004-10.23-ПСОП2					
«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»					
2	-	Зам.	238-26	07.26	
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Макаров				07.25
Проверил	Афанасьева				07.25
Н.контр.	Костылева				07.25
Принципиальная схема двухсторонней переговорной связи с зонами безопасности МГН					Стадия Лист Листов Р 6
					СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК

Типовая схема подключения оборудования системы двусторонней связи на базе оборудования Мета

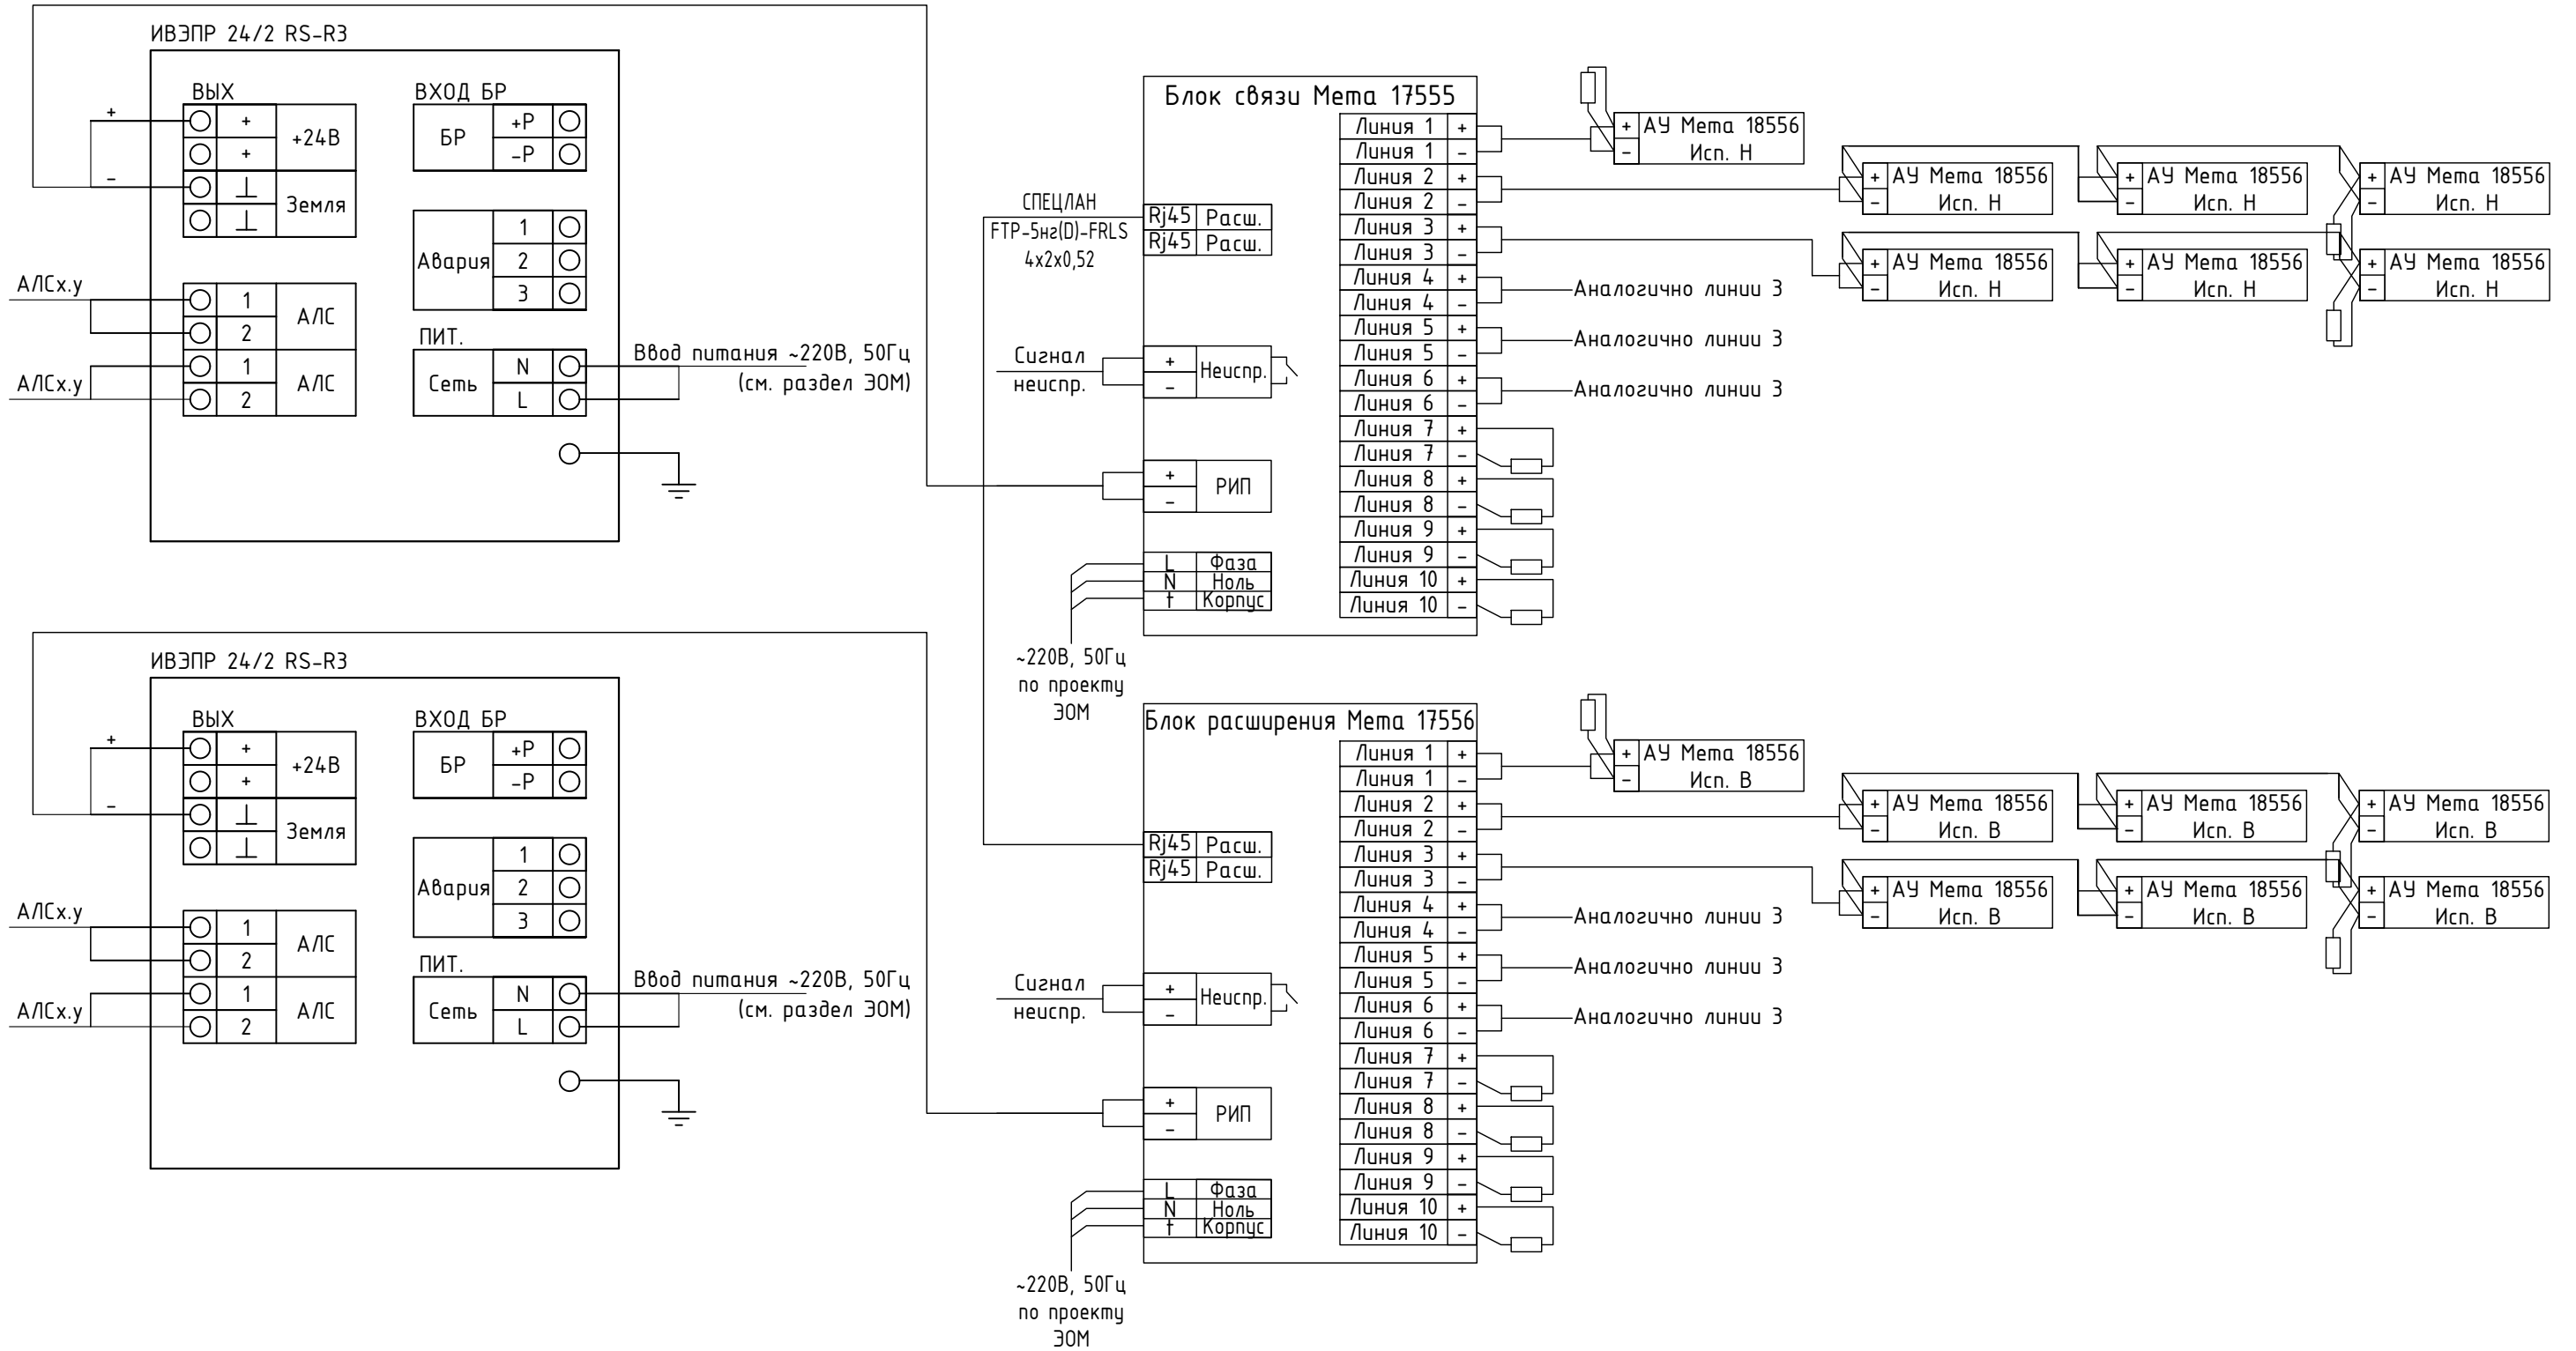

Кол-во МЕТА 18555 в линии, шт	Оконечный резистор, Ом
0	430
1	560
2	820
3	1500
4	-

						СП004-10.23-ПСОП2			
						«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Макаров			07.25		Р	7	
Проверил		Афанасьева			07.25				
Н.контр.		Косылева			07.25	Схема подключения двухсторонней переговорной связи с зонами безопасности МГН			
						 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИЙ			

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
Минус 1-й и 1-й этажи						
8.1.1	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
8.1.2	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.1	Технический коридор	
8.1.3	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
8.1.4	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.2	Технический коридор	
8.1.5	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	-1.3	Технический коридор	
8.1.6	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.4	Технический коридор	
8.1.7	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.4	Технический коридор	
8.1.8	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
8.1.9	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.5	Технический коридор	
8.1.10	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.5	Технический коридор	
8.1.11	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
8.1.12	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.6	Технический коридор	
8.1.13	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
8.1.14	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.1	Блок кладовых	
8.1.15	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.1	Блок кладовых	
8.1.16	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.2	Блок кладовых	
8.1.17	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.2	Блок кладовых	
8.1.18	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Блок кладовых	
8.1.19	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.3	Блок кладовых	
СП004-10.23-ПСОП2						
«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амурдсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	
Разраб.	Макаров			Макаров	07.25	Стадия
Проверил	Афанасьева			Афанасьева	07.25	Лист
						Листов
Н.контр.	Костылева			Костылева	07.25	Р
						8.1
						144
Таблица адресов						СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		8.1.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.3	Блок кладовых
		8.1.21	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Блок кладовых
		8.1.22	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.4	Блок кладовых
		8.1.23	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.4	Блок кладовых
		8.1.24	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Блок кладовых
		8.1.25	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.5	Блок кладовых
		8.1.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.5	Блок кладовых
		8.1.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.5	Блок кладовых
		8.1.28	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Блок кладовых
		8.1.29	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.7	Технический коридор
		8.1.30	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	-1.8	Технический коридор
		8.1.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.8	Технический коридор
		8.1.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.8	Технический коридор
		8.1.33	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
		8.1.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.9	Блок кладовых
		8.1.35	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	-1.10	Технический коридор
Взам. инв. N		8.1.36	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.10	Блок кладовых
		8.1.37	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.10	Технический коридор
		8.1.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
Подп. и дата		8.1.39	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.11	Технический коридор
		8.1.40	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
Инв. N подл.							
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2							Лист
							8.2

8.1.41	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	8.1.41	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.12	Технический коридор
	8.1.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.12	Технический коридор
	8.1.43	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	-1.13	Технический коридор
	8.1.44	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.14	Технический коридор
	8.1.45	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
	8.1.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.15	Технический коридор
	8.1.47	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Блок кладовых
	8.1.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.16	Блок кладовых
	8.1.49	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	-1.17	Технический коридор
	8.1.50	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.18	Блок кладовых
	8.1.51	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Блок кладовых
	8.1.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.19	Блок кладовых
	8.1.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.19	Блок кладовых
	8.1.54	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	-1.20	Технический коридор
	8.1.55	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.20	Блок кладовых
	8.1.56	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Блок кладовых
	8.1.57	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.21	Блок кладовых
	8.1.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
	8.1.59	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.22	Технический коридор
8.1.60	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.22	Технический коридор	

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
8.1.61	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Технический коридор
8.1.62	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	–1.23	Технический коридор
8.1.63	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Технический коридор
8.1.64	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	–1.24	Аппаратная
8.1.65	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Технический коридор
8.1.66	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.7	Блок кладовых
8.1.67	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.7	Блок кладовых
8.1.68	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Блок кладовых
8.1.69	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.8	Блок кладовых
8.1.70	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Блок кладовых
8.1.71	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.9	Блок кладовых
8.1.72	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.9	Блок кладовых
8.1.73	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Блок кладовых
8.1.74	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.10	Блок кладовых
8.1.75	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Блок кладовых
8.1.76	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.11	Блок кладовых
8.1.77	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Блок кладовых
8.1.78	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.12	Блок кладовых
8.1.79	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Блок кладовых
8.1.80	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.13	Блок кладовых

Инв. N подл.			Подп. и дата		Взам. инв. N								
							СП004-10.23-ПСОП2						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
8.1.81	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	1.14	Блок кладовых
8.1.82	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.15	Блок кладовых
8.1.83	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Блок кладовых
8.1.84	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.25	Технический коридор
8.1.85	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.26	Технический коридор
8.1.86	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
8.1.87	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.27	Технический коридор
8.1.88	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
8.1.89	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.28	Технический коридор
8.1.90	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
8.1.91	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.29	Технический коридор
8.1.92	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
8.1.93	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.30	Технический коридор
8.1.94	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.30	Электрощитовая
8.1.95	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
8.1.96	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.31	Технический коридор
8.1.97	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
8.1.98	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.32	Технический коридор
8.1.99	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	-1.33	Технический коридор
8.1.100	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.34	Технический коридор

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
8.1.101	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
8.1.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.35	Технический коридор
8.1.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.35	Технический коридор
8.1.104	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Колясочная
8.1.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.16	Колясочная
8.1.106	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Колясочная
8.1.107	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	1.17	Колясочная
8.1.108	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.18	Колясочная
8.1.109	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	1.19	Вестибюль
8.1.110	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.20	Вестибюль
8.1.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.20	Вестибюль
8.1.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.20	Вестибюль
8.1.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Вестибюль
8.1.114	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	1.23	Тамбур ЛК
8.1.115	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.24	Лифтовый холл
8.1.116	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	1.24	Лифтовый холл
8.1.117	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	1.24	Лифтовый холл
8.1.118	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.25	Лифтовый холл
8.1.119	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.26	Тамбур
8.1.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.26	Лифтовый холл

						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
							8.6
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		8.1.121	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Вестибюль	
		8.1.122	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.27	Вестибюль	
		8.1.123	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Колясочная	
		8.1.124	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.28	Подвесной потолок 1-го этажа	
		8.1.125	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.28	Подвесной потолок 1-го этажа	
		8.1.126	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.28	Подвесной потолок 1-го этажа	
		8.1.127	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.28	Подвесной потолок 1-го этажа	
		8.1.128	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.28	Подвесной потолок 1-го этажа	
		8.1.129	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Подвесной потолок 1-го этажа	
		8.1.130	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
		8.1.131	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.66	Технический коридор	
		8.1.132	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	-1.67	Технический коридор	
		8.1.133	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.68	Технический коридор	
		8.1.134	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
		8.1.135	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.69	Технический коридор	
		8.1.136	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
		8.1.137...8.1.144	АМП-4-ИКЗ-РЗ	Метка адресная пожарная	1	1.30	Офис 21	
		8.1.145	ИВЭПР 12	ИБП		1.30		
		8.1.146...8.1.153	АМП-4-ИКЗ-РЗ	Метка адресная пожарная	1	1.31	Офис 20	
		8.1.154	ИВЭПР 12	ИБП		1.31		
		8.1.155...8.1.162	АМП-4-ИКЗ-РЗ	Метка адресная пожарная	1	1.32	Офис 19	
		8.1.163	ИВЭПР 12	ИБП		1.32		
							Офис 16	
		8.1.164...8.1.171	АМП-4-ИКЗ-РЗ	Метка адресная пожарная	1	1.34		
		8.1.172	ИВЭПР 12	ИБП		1.34	Офис 17	
		8.1.173...8.1.180	АМП-4-ИКЗ-РЗ	Метка адресная пожарная	1	1.35		
		8.1.181	ИВЭПР 12	ИБП		1.35	Офис 18	
		8.1.182...8.1.190	АМП-4-ИКЗ-РЗ	Метка адресная пожарная	1	1.36		
		8.1.191	ИВЭПР 12	ИБП		1.36		
Инв. N подл.								
		2	-	Зам.	238-26		07.26	
		Изм.	Кол.уч	Лист	Идок.	Подп.	Дата	
		СП004-10.23-ПСОП2						Лист 8.7

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		8.1.192	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
		8.1.193	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-1.77	Технический коридор	
		8.1.216	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
		8.1.217	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.78	Технический коридор	
		8.1.218	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.78	Технический коридор	
		8.1.219	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор	
		8.1.220	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	-1.79	Аппаратная	
		8.1.221	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Аппаратная	
		8.1.222	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль	1	-1.80	Аппаратная	
		8.1.223	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Аппаратная	
		8.1.224	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль	1	-1.81	Аппаратная	
		8.1.225	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Аппаратная	
		8.1.226	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль	1	-1.82	Аппаратная	
		8.1.227	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Аппаратная	
		8.1.228	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль	1	-1.83	Аппаратная	
		8.1.229	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Аппаратная	
		8.1.230	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль	1	-1.84	Аппаратная	
		8.1.231	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Аппаратная	
		8.1.232	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль	1	-1.85	Аппаратная	
		8.1.233	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Аппаратная	
		8.1.234	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль	1	-1.86	Аппаратная	
Инв. N подл.	Взам. инв. N	8.1.235	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Аппаратная	
		8.1.236	ИВЭПР 12	ИБП		-1.87	Аппаратная	
		СП004-10.23-ПСОП2						Лист
								8.8

Инв. N подл.	Взам. инв. N	Подп. и дата				
				</		

Инв. N подл.	Подп. и дата		Взам. инв. N

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
8.2.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.4	Квартира №2.9
8.2.80	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.4	
8.2.81	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.4	
8.2.82	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.4	
8.2.83	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.4	
8.2.84	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.85	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.5	Квартира №2.10
8.2.86	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.5	
8.2.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.5	
8.2.88	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.5	
8.2.89	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.5	
8.2.90	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.91	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.6	Квартира №2.11
8.2.92	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.6	
8.2.93	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.6	
8.2.94	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.6	
8.2.95	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.96	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.7	Квартира №2.12
8.2.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.7	
8.2.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.7	
8.2.99	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.7	
8.2.100	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)

--	--	--	--	--	--

2	-	Зам.	238-26		07.26	СП004-10.23-ПСОП2	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		8.10

		Взам. инв. N		Подп. и дата		Инв. N подл.	

		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
8.2.122	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.123	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.124	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.14	Квартира №2.3		
8.2.125	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.14			
8.2.126	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.14			
8.2.127	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.128	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.12	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.129	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.130	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.15	Квартира №2.4		
8.2.131	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.15			
8.2.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.15			
8.2.133	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.12	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.135	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.16	Квартира №2.5		
8.2.137	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.16			
8.2.138	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.16			
8.2.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.16			
8.2.140	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.17	Квартира №2.6		
8.2.142	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.17			
8.2.143	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)		
8.2.144	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.18	Коллекторная		
2	-	Зам.	238-26		07.26	СП004-10.23-ПСОП2	
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Лист	
						8.12	

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
8.2.145	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	2.19	Лифтовый холл (2эт.)
8.2.146	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (2эт.)
8.2.147	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (2эт.)
8.2.235	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.20	Лифтовый холл (2эт.)
8.2.236	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (2эт.)
8.2.237	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.238	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	2.21	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.239	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.8	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.240	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.241	ИВЭПР 24	ИБП	1	-1.1	Аппаратная (-1эт.)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист
2	-	Зам.	238-26		07.26	СП004-10.23-ПСОП2			8.13
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
8.2.138	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.139	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.18	Коллекторная
8.2.140	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	2.19	Лифтовый холл (2эт.)
8.2.141	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (2эт.)
8.2.142	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (2эт.)
8.2.143	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.20	Лифтовый холл (2эт.)
8.2.144	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (2эт.)
8.2.145	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.146	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	2.21	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.147	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	2.8	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.148	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (2эт.)
8.2.249	ИВЭПР 24	ИБП	1	-1.1	Аппаратная (-1эт.)
8.2.250	ИВЭПР 24	ИБП	1	1.46	Пост охраны (1эт.)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист 8.14
2	-	Аннул.	238-26		07.26	СП004-10.23-ПСОП2			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
3 этаж						
9.1.1	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (Зэт.)	
9.1.2	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.1	Коллекторная (Зэт.)	
9.1.3	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)	
9.1.4	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.2	Квартира №3.7	
9.1.5	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.2		
9.1.6	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.2		
9.1.7	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)	
9.1.8	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.3	Квартира №3.8	
9.1.9	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.3		
9.1.10	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.3		
9.1.11	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.3		
9.1.12	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.3		
9.1.13	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)	
9.1.14	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.4	Квартира №3.9	
9.1.15	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.4		
9.1.16	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.4		
9.1.17	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.4		
9.1.18	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.4		
9.1.19	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)	
						</

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		9.1.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.5	Квартира №3.10		
		9.1.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.5			
		9.1.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.5			
		9.1.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.5			
		9.1.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.5			
		9.1.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)		
		9.1.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.6	Квартира №3.11		
		9.1.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.6			
		9.1.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.6			
		9.1.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.6			
9.1.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)				
9.1.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.7	Квартира №3.12				
9.1.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.7					
9.1.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.7					
9.1.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.7					
9.1.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)				
		9.1.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.8	Межкв. Коридор (Зэт.)		
		9.1.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.8	Межкв. Коридор (Зэт.)		
		9.1.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)		
		9.1.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)		
		9.1.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (Зэт.)		
Инв. № подл.									
								СП004-10.23-ПСОП2	Лист
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		8.16

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	9.1.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	3.9	Тамбур-шлюз (Зэт.)
			9.1.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
			9.1.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
			9.1.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.10	Квартира №3.1
			9.1.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.10	
			9.1.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.10	
			9.1.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.10	
			9.1.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.10	
			9.1.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.10	
			9.1.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
			9.1.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.11	Квартира №3.2
			9.1.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.11	
			9.1.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.11	
			9.1.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
			9.1.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.12	Межкв. Коридор (Зэт.)
			9.1.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	3.12	Межкв. Коридор (Зэт.)
			9.1.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
			9.1.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
			9.1.59	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.14	Квартира №3.3
			9.1.60	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.14	
			9.1.61	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.14	
		СП004-10.23-ПСОП2						Лист
								8.17
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

						Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
						9.1.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
						9.1.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.12	Межкв. Коридор (Зэт.)
						9.1.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
						9.1.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.15	Квартира №3.4
						9.1.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.15	
						9.1.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.15	
						9.1.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
						9.1.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.12	Межкв. Коридор (Зэт.)
						9.1.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
						9.1.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.16	Квартира №3.5
						9.1.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.16	
						9.1.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.16	
						9.1.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.16	
						9.1.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
						9.1.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.17	Квартира №3.6
						9.1.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.17	
Взам. инв. N						9.1.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (Зэт.)
						9.1.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.18	Коллекторная (Зэт.)
Подп. и дата						9.1.80	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	3.19	Лифтовый холл (Зэт.)
						9.1.81	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (Зэт.)
						9.1.82	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (Зэт.)
Инв. N подл.						9.1.83	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.20	Лифтовый холл (Зэт.)
						СП004-10.23-ПСОП2					Лист
											8.18
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		9.1.84	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (3эт.)		
		9.1.85	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (3эт.)		
		9.1.86	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	3.21	Межкв. Коридор (3эт.)		
		9.1.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	3.8	Межкв. Коридор (3эт.)		
		9.1.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (3эт.)		
4 этаж									
		9.1.89	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (4эт.)		
		9.1.90	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.1	Коллекторная (4эт.)		
		9.1.91	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)		
		9.1.92	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.2	Квартира №4.7		
		9.1.93	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.2			
		9.1.94	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.2			
		9.1.95	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)		
		9.1.96	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.3	Квартира №4.8		
		9.1.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.3			
		9.1.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.3			
		9.1.99	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.3			
		9.1.100	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.3			
		9.1.101	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)		
Инв. № подл.	Подп. и дата								
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.19

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки				
Взам. инв. N	Подп. и дата	9.1.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.4	Квартира №4.9				
		9.1.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.4					
		9.1.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.4					
		9.1.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.4					
		9.1.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.4					
		9.1.107	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)				
		9.1.108	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.5	Квартира №4.10				
		9.1.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.5					
		9.1.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.5					
		9.1.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.5					
		9.1.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.5					
		9.1.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)				
		9.1.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.6	Квартира №4.11				
		9.1.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.6					
		9.1.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.6					
		9.1.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.6					
		9.1.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)				
		9.1.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.7	Квартира №4.12				
		9.1.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.7					
		9.1.121	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.7					
		9.1.122	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.7					
		Инв. N подл.									
										СП004-10.23-ПСОП2	Лист
											8.20
				Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

						Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
						9.1.123	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.124	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.8	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.125	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.8	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.126	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.127	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.128	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (4эт.)
						9.1.129	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	4.9	Тамбур-шлюз (4эт.)
						9.1.130	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.131	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.10	Квартира №4.1
						9.1.133	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.10	
						9.1.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.10	
						9.1.135	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.10	
						9.1.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.10	
						9.1.137	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.10	
						9.1.138	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.11	Квартира №4.2
						9.1.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.11	
						9.1.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.11	
						9.1.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
						9.1.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.12	Межкв. Коридор (4эт.)
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N									Лист
											8.21
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки								
		9.1.14.4	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	4.12	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.14.5	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.14.6	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.14.7	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.14	Квартира №4.3								
		9.1.14.8	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.14									
		9.1.14.9	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.14									
		9.1.150	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.151	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.12	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.152	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.153	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.15	Квартира №4.4								
		9.1.154	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.15									
		9.1.155	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.15									
		9.1.156	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.157	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.12	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.158	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)								
		9.1.159	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.16	Квартира №4.5								
		9.1.160	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.16									
		9.1.161	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.16									
9.1.162	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.16											
9.1.163	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист				
													8.22		

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
9.1.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.17	Квартира №4.6
9.1.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.17	
9.1.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
9.1.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.18	Коллекторная (4эт.)
9.1.168	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	4.19	Лифтовый холл (4эт.)
9.1.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (4эт.)
9.1.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (4эт.)
9.1.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.20	Лифтовый холл (4эт.)
9.1.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (4эт.)
9.1.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)
9.1.174	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	4.21	Межкв. Коридор (4эт.)
9.1.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	4.8	Межкв. Коридор (4эт.)
9.1.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (4эт.)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N								
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2				Лист
										8.23

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
5 этаж						
9.2.1		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (5эт.)
9.2.2		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.1	Коллекторная (5эт.)
9.2.3		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
9.2.4		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.2	Квартира №5.7
9.2.5		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.2	
9.2.6		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.2	
9.2.7		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
9.2.8		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.3	Квартира №5.8
9.2.9		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.3	
9.2.10		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.3	
9.2.11		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.3	
9.2.12		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.3	
9.2.13		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
9.2.14		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.4	Квартира №5.9
9.2.15		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.4	
9.2.16		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.4	
9.2.17		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.4	
9.2.18		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.4	Межкв. Коридор (5эт.)
9.2.19		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	
				СП004-10.23-ПСОП2		Лист
						8.24
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Взам. инв. N	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
	9.2.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.5	Квартира №5.10	
	9.2.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.5		
	9.2.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.5		
	9.2.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.5		
	9.2.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.5		
	9.2.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)	
	9.2.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.6	Квартира №5.11	
	9.2.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.6		
	9.2.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.6		
	9.2.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.6		
	9.2.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)	
	9.2.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.7	Квартира №5.12	
	9.2.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.7		
	9.2.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.7		
	9.2.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.7		
	9.2.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)	
	9.2.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.8	Межкв. Коридор (5эт.)	
	9.2.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.8	Межкв. Коридор (5эт.)	
	Подп. и дата	9.2.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
		9.2.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
		9.2.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (5эт.)
	Инв. N подл.						
		СП004-10.23-ПСОП2					Лист
					8.25		
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки				
				9.2.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	5.9	Тамбур-шлюз (5эт.)				
				9.2.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)				
				9.2.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)				
				9.2.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.10	Квартира №5.1				
				9.2.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.10					
				9.2.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.10					
				9.2.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.10					
				9.2.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.10					
				9.2.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.10					
				9.2.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)				
				9.2.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.11	Квартира №5.2				
				9.2.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.11					
				9.2.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.11					
				9.2.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)				
				9.2.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.12	Межкв. Коридор (5эт.)				
				9.2.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	5.12	Межкв. Коридор (5эт.)				
				9.2.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)				
				9.2.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
			9.2.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.14	Квартира №5.3
			9.2.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.14	
			9.2.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.14	
			9.2.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
			9.2.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.12	Межкв. Коридор (5эт.)
			9.2.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
			9.2.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.15	Квартира №5.4
			9.2.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.15	
			9.2.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.15	
			9.2.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
			9.2.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.12	Межкв. Коридор (5эт.)
			9.2.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
			9.2.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.16	Квартира №5.5
			9.2.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.16	
			9.2.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.16	
			9.2.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.16	
			9.2.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
			9.2.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.17	Квартира №5.6
			9.2.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.17	
9.2.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)			
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.27
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		9.2.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.18	Коллекторная (5эт.)
		9.2.80	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	5.19	Лифтовый холл (5эт.)
		9.2.81	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (5эт.)
		9.2.82	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (5эт.)
		9.2.83	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.20	Лифтовый холл (5эт.)
		9.2.84	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (5эт.)
		9.2.85	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
		9.2.86	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	5.21	Межкв. Коридор (5эт.)
		9.2.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	5.8	Межкв. Коридор (5эт.)
		9.2.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (5эт.)
		6 этаж					
		9.2.89	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (6эт.)
		9.2.90	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.1	Коллекторная (6эт.)
		9.2.91	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)
		9.2.92	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.2	Квартира №6.7
		9.2.93	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.2	
		9.2.94	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.2	
		9.2.95	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)
		9.2.96	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.3	Квартира №6.8
		9.2.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.3	
		9.2.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.3	
		9.2.99	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.3	
		9.2.100	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.3	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист
							8.28
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.

		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
9.2.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.11	Квартира №6.2		
9.2.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.11			
9.2.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.11			
9.2.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.12	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.144	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	6.12	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.14	Квартира №6.3		
9.2.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.14			
9.2.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.14			
9.2.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.12	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.15	Квартира №6.4		
9.2.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.15			
9.2.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.15			
9.2.156	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.157	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.12	Межкв. Коридор (6эт.)		
9.2.158	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)		
СП004-10.23-ПСОП2							
Лист							
8.31							
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		9.2.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.16	Квартира №6.5
		9.2.160	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.16	
		9.2.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.16	
		9.2.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.16	
		9.2.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)
		9.2.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.17	Квартира №6.6
		9.2.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.17	
		9.2.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)
		9.2.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.18	Коллекторная (6эт.)
		9.2.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	6.19	Лифтовый холл (6эт.)
		9.2.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (6эт.)
		9.2.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (6эт.)
		9.2.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.20	Лифтовый холл (6эт.)
		9.2.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (6эт.)
		9.2.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)
		9.2.174	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	6.21	Межкв. Коридор (6эт.)
		9.2.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	6.8	Межкв. Коридор (6эт.)
		9.2.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (6эт.)
Инв. N подл.	Подп. и дата						
Взам. инв. N							
		СП004-10.23-ПСОП2					
		Лист					
		8.32					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		7 этаж					
		10.1.1	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (7эт.)
		10.1.2	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.1	Коллекторная (7эт.)
		10.1.3	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
		10.1.4	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.2	Квартира №7.7
		10.1.5	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.2	
		10.1.6	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.2	
		10.1.7	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
		10.1.8	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.3	Квартира №7.8
		10.1.9	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.3	
		10.1.10	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.3	
		10.1.11	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.3	
		10.1.12	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.3	
		10.1.13	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
		10.1.14	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.4	Квартира №7.9
		10.1.15	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.4	
		10.1.16	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.4	
		10.1.17	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.4	
		10.1.18	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.4	
		10.1.19	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N					
СП004-10.23-ПСОП2							Лист
							8.33
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		10.1.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.5	Квартира №7.10
		10.1.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.5	
		10.1.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.5	
		10.1.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.5	
		10.1.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.5	
		10.1.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
		10.1.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.6	Квартира №7.11
		10.1.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.6	
		10.1.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.6	
		10.1.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.6	
		10.1.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
		10.1.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.7	Квартира №7.12
		10.1.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.7	
		10.1.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.7	
		10.1.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.7	
		10.1.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
		10.1.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.8	Межкв. Коридор (7эт.)
		10.1.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.8	Межкв. Коридор (7эт.)
		10.1.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
10.1.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)		
10.1.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (7эт.)		
Инв. № подл.							
		СП004-10.23-ПСОП2					Лист
							8.34
Взам. инв. №		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Подп. и дата							

	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	10.1.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	7.9	Тамбур-шлюз (7эт.)
	10.1.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
	10.1.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
	10.1.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.10	Квартира №7.1
	10.1.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.10	
	10.1.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.10	
	10.1.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.10	
	10.1.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.10	
	10.1.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.10	
	10.1.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
	10.1.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.11	Квартира №7.2
	10.1.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.11	
	10.1.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.11	
	10.1.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
	10.1.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.12	Межкв. Коридор (7эт.)
	10.1.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	7.12	Межкв. Коридор (7эт.)
	10.1.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
10.1.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)	
Инв. № подл.						
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Подп. и дата						
Взам. инв. №						
СП004-10.23-ПСОП2						Лист
						8.35

Инв. Н подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
			10.1.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.14	Квартира №7.3	
			10.1.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.14		
			10.1.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.14		
			10.1.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)	
			10.1.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.12	Межкв. Коридор (7эт.)	
			10.1.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)	
			10.1.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.15	Квартира №7.4	
			10.1.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.15		
			10.1.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.15		
			10.1.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)	
			10.1.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.12	Межкв. Коридор (7эт.)	
			10.1.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)	
			10.1.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.16	Квартира №7.5	
			10.1.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.16		
			10.1.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.16		
			10.1.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.16		
			10.1.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)	
			10.1.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.17	Квартира №7.6	
			10.1.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.17		
			10.1.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)	
			10.1.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.18	Коллекторная (7эт.)	
10.1.80	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	7.19	Лифтовый холл (7эт.)				
						СП004-10.23-ПСОП2			Лист
									8.36
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
10.1.81	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (7эт.)
10.1.82	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (7эт.)
10.1.83	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.20	Лифтовый холл (7эт.)
10.1.84	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (7эт.)
10.1.85	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
10.1.86	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	7.21	Межкв. Коридор (7эт.)
10.1.87	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	7.8	Межкв. Коридор (7эт.)
10.1.88	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (7эт.)
8 этаж					
10.1.89	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (8эт.)
10.1.90	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.1	Коллекторная (8эт.)
10.1.91	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.92	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.2	Квартира №8.7
10.1.93	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.2	
10.1.94	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.2	
10.1.95	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.96	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.3	Квартира №8.8
10.1.97	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.3	
10.1.98	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.3	
10.1.99	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.3	
10.1.100	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.3	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		10.1.101	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)		
		10.1.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.4	Квартира №8.9		
		10.1.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.4			
		10.1.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.4			
		10.1.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.4			
		10.1.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.4			
		10.1.107	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)		
		10.1.108	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.5	Квартира №8.10		
		10.1.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.5			
		10.1.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.5			
		10.1.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.5			
		10.1.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.5			
		10.1.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)		
		10.1.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.6	Квартира №8.11		
		10.1.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.6			
		10.1.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.6			
		10.1.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.6			
		10.1.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)		
Инв. № подл.	Подп. и дата								
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.38

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
10.1.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.7	Квартира №8.12
10.1.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.7	
10.1.121	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.7	
10.1.122	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.7	
10.1.123	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.124	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.8	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.125	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.8	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.126	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.127	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.128	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (8эт.)
10.1.129	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	8.9	Тамбур-шлюз (8эт.)
10.1.130	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.131	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.10	Квартира №8.1
10.1.133	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.10	
10.1.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.10	
10.1.135	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.10	
10.1.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.10	
10.1.137	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.10	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.138	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2					Лист
					8.39

	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства		Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	10.1.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.11	Квартира №8.2
	10.1.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.11	
	10.1.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.11	
	10.1.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.12	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.144	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный		1	8.12	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой		1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.14	Квартира №8.3
	10.1.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.14	
	10.1.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.14	
	10.1.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.12	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.15	Квартира №8.4
	10.1.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.15	
	10.1.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.15	
	10.1.156	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (8эт.)
	10.1.157	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	8.12	Межкв. Коридор (8эт.)
10.1.158	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (8эт.)	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки							
Инв. № подл.	Взам. инв. №	10.1.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.16	Квартира №8.5							
		10.1.160	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.16								
		10.1.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.16								
		10.1.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.16								
		10.1.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)							
		10.1.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.17	Квартира №8.6							
		10.1.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.17								
		10.1.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)							
		10.1.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.18	Коллекторная (8эт.)							
		10.1.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	8.19	Лифтовый холл (8эт.)							
		10.1.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (8эт.)							
		10.1.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (8эт.)							
		10.1.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.20	Лифтовый холл (8эт.)							
		10.1.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (8эт.)							
		10.1.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)							
		10.1.174	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	8.21	Межкв. Коридор (8эт.)							
Инв. № подл.	Взам. инв. №	10.1.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	8.8	Межкв. Коридор (8эт.)							
		10.1.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (8эт.)							
														Лист
														8.41
								Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
9 этаж								
Взам. инв. Н	Подп. и дата	10.2.1	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (9эт.)	
		10.2.2	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.1	Коллекторная (9эт.)	
		10.2.3	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)	
		10.2.4	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.2	Квартира №9.7	
		10.2.5	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.2		
		10.2.6	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.2		
		10.2.7	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)	
		10.2.8	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.3	Квартира №9.8	
		10.2.9	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.3		
		10.2.10	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.3		
		10.2.11	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.3		
		10.2.12	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.3		
		10.2.13	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)	
		10.2.14	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.4	Квартира №9.9	
		10.2.15	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.4		
		10.2.16	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.4		
		10.2.17	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.4		
		10.2.18	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.4	Межкв. Коридор (9эт.)	
		10.2.19	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-		
Инв. Н подл.							СП004-10.23-ПСОП2	Лист
								8.42
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		10.2.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.5	Квартира №9.10
		10.2.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.5	
		10.2.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.5	
		10.2.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.5	
		10.2.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.5	
		10.2.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
		10.2.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.6	Квартира №9.11
		10.2.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.6	
		10.2.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.6	
		10.2.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.6	
		10.2.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
		10.2.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.7	Квартира №9.12
		10.2.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.7	
		10.2.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.7	
		10.2.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.7	
		10.2.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
Взам. инв. Н		10.2.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.8	Межкв. Коридор (9эт.)
		10.2.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.8	Межкв. Коридор (9эт.)
Подп. и дата		10.2.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
		10.2.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
		10.2.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (9эт.)
Инв. Н подл.							
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	
СП004-10.23-ПСОП2							Лист
							8.43

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		10.2.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	9.9	Тамбур-шлюз (9эт.)		
		10.2.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)		
		10.2.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)		
		10.2.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.10	Квартира №9.1		
		10.2.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.10			
		10.2.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.10			
		10.2.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.10			
		10.2.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.10			
		10.2.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.10			
		10.2.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)		
		10.2.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.11	Квартира №9.2		
		10.2.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.11			
		10.2.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.11			
		10.2.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)		
		10.2.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.12	Межкв. Коридор (9эт.)		
		10.2.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	9.12	Межкв. Коридор (9эт.)		
		10.2.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)		
		10.2.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)		
Взам. инв. N		10.2.59	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.14	Квартира №9.3		
		10.2.60	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.14			
		10.2.61	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.14			
Инв. N подл.	Подп. и дата								
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.44

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
10.2.62		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.63		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.12	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.64		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.65		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.15	Квартира №9.4
10.2.66		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.15	
10.2.67		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.15	
10.2.68		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.69		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.12	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.70		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.71		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.16	Квартира №9.5
10.2.72		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.16	
10.2.73		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.16	
10.2.74		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.16	
10.2.75		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.76		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.17	Квартира №9.6
10.2.77		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.17	
10.2.78		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.79		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.18	Коллекторная (9эт.)
10.2.80		ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	9.19	Лифтовый холл (9эт.)
10.2.81		ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (9эт.)
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2 Лист 8.45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
10.2.82	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Лифтовый холл (9эт.)
10.2.83	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.20	Лифтовый холл (9эт.)
10.2.84	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Лифтовый холл (9эт.)
10.2.85	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	–	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.86	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	9.21	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.87	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	9.8	Межкв. Коридор (9эт.)
10.2.88	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (9эт.)
10 этаж					
10.2.89	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Коллекторная (10эт.)
10.2.90	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.1	Коллекторная (10эт.)
10.2.91	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.92	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.2	Квартира №10.7
10.2.93	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.2	
10.2.94	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.2	
10.2.95	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.96	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.3	Квартира №10.8
10.2.97	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.3	
10.2.98	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.3	
10.2.99	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.3	
10.2.100	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.3	
10.2.101	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (10эт.)
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2					Лист
					8.46

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
10.2.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.4	Квартира №10.9
10.2.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.4	
10.2.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.4	
10.2.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.4	
10.2.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.4	
10.2.107	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.108	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.5	Квартира №10.10
10.2.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.5	
10.2.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.5	
10.2.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.5	
10.2.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.5	
10.2.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.6	Квартира №10.11
10.2.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.6	
10.2.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.6	
10.2.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.6	
10.2.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)

						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
							8.47
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N						

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
10.2.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.7	Квартира №10.12		
10.2.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.7			
10.2.121	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.7			
10.2.122	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.7			
10.2.123	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)		
10.2.124	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.8	Межкв. Коридор (10эт.)		
10.2.125	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.8	Межкв. Коридор (10эт.)		
10.2.126	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)		
10.2.127	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)		
10.2.128	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (10эт.)		
10.2.129	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	10.9	Тамбур-шлюз (10эт.)		
10.2.130	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)		
10.2.131	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)		
10.2.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.10	Квартира №10.1		
10.2.133	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.10			
10.2.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.10			
10.2.135	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.10			
10.2.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.10			
10.2.137	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.10	Межкв. Коридор (10эт.)		
10.2.138	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-			
						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
							8.48
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
10.2.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.11	Квартира №10.2
10.2.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.11	
10.2.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.11	
10.2.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.12	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.144	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	10.12	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.14	Квартира №10.3
10.2.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.14	
10.2.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.14	
10.2.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.12	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.15	Квартира №10.4
10.2.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.15	
10.2.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.15	
10.2.156	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.157	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.12	Межкв. Коридор (10эт.)
10.2.158	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2					Лист
					8.49

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		10.2.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.16	Квартира №10.5	
		10.2.160	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.16		
		10.2.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.16		
		10.2.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.16		
		10.2.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)	
		10.2.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.17	Квартира №10.6	
		10.2.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.17		
		10.2.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)	
		10.2.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.18	Коллекторная (10эт.)	
		10.2.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	10.19	Лифтовый холл (10эт.)	
		10.2.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (10эт.)	
		10.2.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (10эт.)	
		10.2.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.20	Лифтовый холл (10эт.)	
		10.2.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (10эт.)	
		10.2.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)	
		10.2.174	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	10.21	Межкв. Коридор (10эт.)	
Взам. инв. №		10.2.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	10.8	Межкв. Коридор (10эт.)	
		10.2.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (10эт.)	
Инв. № подл.		СП004-10.23-ПСОП2						Лист
								8.50
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

СП004-10.23-ПСОП2

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
11 этаж								
		11.1.1	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (11эт.)	
		11.1.2	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.1	Коллекторная (11эт.)	
		11.1.3	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)	
		11.1.4	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.2	Квартира №11.7	
		11.1.5	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.2		
		11.1.6	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.2		
		11.1.7	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)	
		11.1.8	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.3	Квартира №11.8	
		11.1.9	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.3		
		11.1.10	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.3		
		11.1.11	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.3		
		11.1.12	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.3		
		11.1.13	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)	
		11.1.14	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.4	Квартира №11.9	
		11.1.15	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.4		
		11.1.16	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.4		
		11.1.17	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.4		
		11.1.18	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.4		
		11.1.19	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)	
Инв. № подл.	Подп. и дата						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
								8.51
		Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.		Дата

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		11.1.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.5	Квартира №11.10		
		11.1.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.5			
		11.1.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.5			
		11.1.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.5			
		11.1.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.5			
		11.1.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)		
		11.1.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.6	Квартира №11.11		
		11.1.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.6			
		11.1.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.6			
		11.1.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.6			
11.1.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)				
11.1.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.7	Квартира №11.12				
11.1.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.7					
11.1.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.7					
11.1.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.7					
11.1.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)				
Взам. инв. N		11.1.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.8	Межкв. Коридор (11эт.)		
		11.1.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.8	Межкв. Коридор (11эт.)		
		11.1.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)		
Подп. и дата		11.1.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)		
		11.1.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (11эт.)		
Инв. N подл.									
								СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.52
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		11.1.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	11.9	Тамбур-шлюз (11эт.)
		11.1.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
		11.1.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
		11.1.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.10	Квартира №11.1
		11.1.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.10	
		11.1.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.10	
		11.1.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.10	
		11.1.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.10	
		11.1.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.10	
		11.1.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
		11.1.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.11	Квартира №11.2
		11.1.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.11	
		11.1.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.11	
		11.1.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
		11.1.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.12	Межкв. Коридор (11эт.)
Взам. инв. N		11.1.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	11.12	Межкв. Коридор (11эт.)
		11.1.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
Подп. и дата		11.1.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
Инв. N подл.							
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	
СП004-10.23-ПСОП2							Лист
							8.53

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
11.1.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.14	Квартира №11.3
11.1.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.14	
11.1.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.14	
11.1.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
11.1.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.12	Межкв. Коридор (11эт.)
11.1.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
11.1.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.15	Квартира №11.4
11.1.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.15	
11.1.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.15	
11.1.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
11.1.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.12	Межкв. Коридор (11эт.)
11.1.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
11.1.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.16	Квартира №11.5
11.1.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.16	
11.1.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.16	
11.1.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.16	
11.1.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
11.1.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.17	Квартира №11.6
11.1.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	11.17	
11.1.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (11эт.)
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2					Лист
					8.54

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	11.1.96	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.3	Квартира №12.8
			11.1.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.3	
			11.1.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.3	
			11.1.99	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.3	
			11.1.100	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.3	
			11.1.101	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
			11.1.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.4	Квартира №12.9
			11.1.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.4	
			11.1.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.4	
			11.1.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.4	
			11.1.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.4	
			11.1.107	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
			11.1.108	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.5	Квартира №12.10
			11.1.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.5	
			11.1.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.5	
			11.1.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.5	
			11.1.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.5	
			11.1.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.6	Квартира №12.11			
11.1.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.6				
11.1.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.6				
11.1.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.6				
		СП004-10.23-ПСОП2						Лист
								8.56
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
11.1.118	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.119	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.7	Квартира №12.12
11.1.120	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.7	
11.1.121	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.7	
11.1.122	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.7	
11.1.123	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.124	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.8	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.125	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.8	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.126	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.127	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	–	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.128	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	–	ЛК (12эт.)
11.1.129	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	12.9	Тамбур-шлюз (12эт.)
11.1.130	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	–	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.131	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.132	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.10	Квартира №12.1
11.1.133	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.10	
11.1.134	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.10	
11.1.135	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.10	
11.1.136	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.10	
11.1.137	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.10	
11.1.138	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (12эт.)

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2	Лист
							8.57

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист 8.58
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
11.1.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.11	Квартира №12.2
11.1.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.11	
11.1.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.11	
11.1.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.12	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.144	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	12.12	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.14	Квартира №12.3
11.1.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.14	
11.1.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.14	
11.1.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.12	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.15	Квартира №12.4
11.1.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.15	
11.1.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.15	
11.1.156	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.157	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.12	Межкв. Коридор (12эт.)
11.1.158	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		11.1.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.16	Квартира №12.5	
		11.1.160	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.16		
		11.1.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.16		
		11.1.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.16		
		11.1.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)	
		11.1.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.17	Квартира №12.6	
		11.1.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.17		
		11.1.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)	
		11.1.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.18	Коллекторная (12эт.)	
		11.1.168	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	12.19	Лифтовый холл (12эт.)	
		11.1.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (12эт.)	
		11.1.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (12эт.)	
		11.1.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.20	Лифтовый холл (12эт.)	
		11.1.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (12эт.)	
		11.1.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)	
		11.1.174	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	12.21	Межкв. Коридор (12эт.)	
	Взам. инв. Н	11.1.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	12.8	Межкв. Коридор (12эт.)	
		11.1.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (12эт.)	
	Подп. и дата							
Инв. Н подл.								
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.59

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
13 этаж						
11.2.1	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (13эт.)	
11.2.2	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.1	Коллекторная (13эт.)	
11.2.3	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)	
11.2.4	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.2	Квартира №13.7	
11.2.5	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.2		
11.2.6	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.2		
11.2.7	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)	
11.2.8	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.3	Квартира №13.8	
11.2.9	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.3		
11.2.10	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.3		
11.2.11	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.3		
11.2.12	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.3		
11.2.13	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)	
11.2.14	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.4	Квартира №13.9	
11.2.15	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.4		
11.2.16	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.4		
11.2.17	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.4		
11.2.18	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.4	Межкв. Коридор (13эт.)	
11.2.19	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-		
СП004-10.23-ПСОП2						
Лист						
8.60						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	11.2.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.5	Квартира №13.10		
			11.2.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.5			
			11.2.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.5			
			11.2.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.5			
			11.2.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.5			
			11.2.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)		
			11.2.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.6	Квартира №13.11		
			11.2.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.6			
			11.2.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.6			
			11.2.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.6			
			11.2.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)		
			11.2.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.7	Квартира №13.12		
			11.2.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.7			
			11.2.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.7			
			11.2.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.7			
			11.2.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)		
			11.2.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.8	Межкв. Коридор (13эт.)		
			11.2.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.8	Межкв. Коридор (13эт.)		
			11.2.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)		
			11.2.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)		
			11.2.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (13эт.)		

Инв. Н подл.	Подп. и дата	Взам. инв. Н	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
			11.2.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.14	Квартира №13.3			
			11.2.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.14				
			11.2.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.14				
			11.2.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)			
			11.2.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.12	Межкв. Коридор (13эт.)			
			11.2.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)			
			11.2.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.15	Квартира №13.4			
			11.2.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.15				
			11.2.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.15				
			11.2.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)			
			11.2.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.12	Межкв. Коридор (13эт.)			
			11.2.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)			
			11.2.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.16	Квартира №13.5			
			11.2.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.16				
			11.2.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.16				
			11.2.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.16				
			11.2.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)			
			11.2.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.17	Квартира №13.6			
			11.2.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.17				
			11.2.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)			
									СП004-10.23-ПСОП2		Лист
											8.63
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		11.2.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.18	Коллекторная (13эт.)	
		11.2.80	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	13.19	Лифтовый холл (13эт.)	
		11.2.81	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (13эт.)	
		11.2.82	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (13эт.)	
		11.2.83	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.20	Лифтовый холл (13эт.)	
		11.2.84	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (13эт.)	
		11.2.85	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)	
		11.2.86	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	13.21	Межкв. Коридор (13эт.)	
		11.2.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	13.8	Межкв. Коридор (13эт.)	
		11.2.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (13эт.)	
14 этаж								
		11.2.89	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (14эт.)	
		11.2.90	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.1	Коллекторная (14эт.)	
		11.2.91	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)	
		11.2.92	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.2	Квартира №14.7	
		11.2.93	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.2		
		11.2.94	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.2		
		11.2.95	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)	
		11.2.96	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.3	Квартира №14.8	
		11.2.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.3		
		11.2.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.3		
		11.2.99	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.3		
		11.2.100	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.3		
Инв. N подл.							СП004-10.23-ПСОП2	Лист
								8.64
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		11.2.101	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)		
		11.2.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.4	Квартира №14.9		
		11.2.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.4			
		11.2.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.4			
		11.2.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.4			
		11.2.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.4			
		11.2.107	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)		
		11.2.108	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.5	Квартира №14.10		
		11.2.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.5			
		11.2.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.5			
		11.2.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.5			
		11.2.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.5			
		11.2.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)		
		11.2.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.6	Квартира №14.11		
		11.2.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.6			
		11.2.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.6			
		11.2.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.6			
		11.2.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)		
Инв. N подл.	Подп. и дата								
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.65

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
11.2.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.7	Квартира №14.12
11.2.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.7	
11.2.121	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.7	
11.2.122	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.7	
11.2.123	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
11.2.124	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.8	Межкв. Коридор (14эт.)
11.2.125	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.8	Межкв. Коридор (14эт.)
11.2.126	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
11.2.127	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
11.2.128	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (14эт.)
11.2.129	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	14.9	Тамбур-шлюз (14эт.)
11.2.130	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
11.2.131	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
11.2.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.10	Квартира №14.1
11.2.133	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.10	
11.2.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.10	
11.2.135	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.10	
11.2.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.10	
11.2.137	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.10	Межкв. Коридор (14эт.)
11.2.138	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	
СП004-10.23-ПСОП2					Лист
					8.66
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	11.2.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.11	Квартира №14.2
	11.2.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.11	
	11.2.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.11	
	11.2.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.12	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.144	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	14.12	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.14	Квартира №14.3
	11.2.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.14	
	11.2.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.14	
	11.2.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.12	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.15	Квартира №14.4
	11.2.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.15	
	11.2.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.15	
11.2.156	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)	
11.2.157	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.12	Межкв. Коридор (14эт.)	
11.2.158	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)	
Инв. N подл.						
						СП004-10.23-ПСОП2
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	
Инв. N подл.						
						Лист
						8.67

	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	11.2.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.16	Квартира №14.5
	11.2.160	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.16	
	11.2.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.16	
	11.2.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.16	
	11.2.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.17	Квартира №14.6
	11.2.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.17	
	11.2.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.18	Коллекторная (14эт.)
	11.2.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	14.19	Лифтовый холл (14эт.)
	11.2.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (14эт.)
	11.2.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (14эт.)
	11.2.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.20	Лифтовый холл (14эт.)
	11.2.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (14эт.)
	11.2.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.174	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	14.21	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	14.8	Межкв. Коридор (14эт.)
	11.2.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (14эт.)
	Взам. инв. N					
Подп. и дата						
Инв. N подл.						
						Лист
СП004-10.23-ПСОП2						8.68
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки					
		15 этаж										
		12.1.1	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (15эт.)					
		12.1.2	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.1	Коллекторная (15эт.)					
		12.1.3	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)					
		12.1.4	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.2	Квартира №15.7					
		12.1.5	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.2						
		12.1.6	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.2						
		12.1.7	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)					
		12.1.8	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.3	Квартира №15.8					
		12.1.9	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.3						
		12.1.10	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.3						
		12.1.11	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.3						
		12.1.12	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.3						
		12.1.13	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)					
		12.1.14	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.4	Квартира №15.9					
		12.1.15	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.4						
		12.1.16	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.4						
		12.1.17	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.4						
		12.1.18	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.4						
		12.1.19	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)					
Инв. N подл.												
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N					Лист					
			СП004-10.23-ПСОП2				8.69					
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		12.1.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.5	Квартира №15.10	
		12.1.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.5		
		12.1.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.5		Квартира №15.11
		12.1.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.5		
		12.1.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.5		
		12.1.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)	
		12.1.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.6	Квартира №15.12	
		12.1.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.6		
		12.1.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.6		
		12.1.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.6		
		12.1.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)	
		12.1.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.7	Квартира №15.12	
		12.1.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.7		
		12.1.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.7		
		12.1.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.7		
		12.1.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)	
		12.1.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.8	Межкв. Коридор (15эт.)	
		12.1.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.8	Межкв. Коридор (15эт.)	
		12.1.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)	
		12.1.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)	
12.1.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (15эт.)			
Инв. № подл.							СП004-10.23-ПСОП2	Лист 8.70
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
12.1.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	15.9	Тамбур-шлюз (15эт.)
12.1.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.10	Квартира №15.1
12.1.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.10	
12.1.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.10	
12.1.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.10	
12.1.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.10	
12.1.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.10	
12.1.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.11	Квартира №15.2
12.1.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.11	
12.1.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.11	
12.1.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.12	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	15.12	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2					Лист
					8.71

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
			12.1.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.14	Квартира №15.3
			12.1.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.14	
			12.1.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.14	
			12.1.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
			12.1.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.12	Межкв. Коридор (15эт.)
			12.1.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
			12.1.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.15	Квартира №15.4
			12.1.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.15	
			12.1.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.15	
			12.1.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
			12.1.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.12	Межкв. Коридор (15эт.)
			12.1.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
			12.1.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.16	Квартира №15.5
			12.1.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.16	
			12.1.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.16	
			12.1.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.16	
			12.1.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
			12.1.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.17	Квартира №15.6
			12.1.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.17	
12.1.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)			
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.72
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
12.1.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.18	Коллекторная (15эт.)
12.1.80	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	15.19	Лифтовый холл (15эт.)
12.1.81	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (15эт.)
12.1.82	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (15эт.)
12.1.83	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.20	Лифтовый холл (15эт.)
12.1.84	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (15эт.)
12.1.85	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.86	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	15.21	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	15.8	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (15эт.)
12.1.89	ИВЭПР 12	ИБП		-1.90	Аппаратная
12.1.90	ИВЭПР 12	ИБП		-1.90	Аппаратная
12.1.91	ИВЭПР 12	ИБП		-1.90	Аппаратная
12.1.92	ИВЭПР 12	ИБП		-1.90	Аппаратная
12.2.1...12.2.54	Стойка SONAR RACK 44U (4/8x3/16) E-01-0725	Стойка СОУЭ заводского исполнения	1	-1.95	Аппаратная

Инв. N подл.			Подп. и дата		Взам. инв. N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
12.1.130	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
12.1.131	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Технический коридор
12.1.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.47	Объектовый пункт пожаротушения (Пункт охраны)
12.1.133	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.48	
12.1.134	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.47	
12.1.135	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.47	
12.1.136	ИВЭПР 24	ИБП	1	1.47	
12.1.137	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Мусорокамера
12.1.138	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.48	Мусорокамера
12.1.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.48	Мусорокамера
12.1.140	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Мусорокамера
12.1.141	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.48	Мусорокамера
12.1.142	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.49	Мусорокамера
12.1.143	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.48	Мусорокамера
12.1.144	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.50	Мусорокамера
12.1.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	1.50	Мусорокамера
12.1.146	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	1.51	Мусорокамера
12.1.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.50	Мусорокамера
12.1.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	1.50	Мусорокамера

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СП004-10.23-ПСОП2		Лист
											8.73а
			2	-	Нов.	238-26	<i>Лазарь</i>	07.26			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата						

	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	13.1.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.5	Квартира №16.10
	13.1.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.5	
	13.1.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.5	
	13.1.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.5	
	13.1.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.5	
	13.1.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
	13.1.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.6	Квартира №16.11
	13.1.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.6	
	13.1.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.6	
	13.1.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.6	
	13.1.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
	13.1.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.7	Квартира №16.12
	13.1.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.7	
	13.1.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.7	
	13.1.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.7	
	13.1.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
	13.1.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.8	Межкв. Коридор (16эт.)
	13.1.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.8	Межкв. Коридор (16эт.)
	13.1.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
13.1.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)	
13.1.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (16эт.)	
Инв. N подл.						
Подп. и дата						Лист
Взам. инв. N						8.75
СП004-10.23-ПСОП2						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	13.1.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	16.9	Тамбур-шлюз (16эт.)
			13.1.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.10	Квартира №16.1
			13.1.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.10	
			13.1.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.10	
			13.1.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.10	
			13.1.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.10	
			13.1.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.10	
			13.1.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.11	Квартира №16.2
			13.1.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.11	
			13.1.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.11	
			13.1.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.12	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	16.12	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.76
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Инв. Н подл.	Подп. и дата	Взам. инв. Н	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
			13.1.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.14	Квартира №16.3
			13.1.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.14	
			13.1.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.14	
			13.1.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.12	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.15	Квартира №16.4
			13.1.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.15	
			13.1.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.15	
			13.1.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.12	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.16	Квартира №16.5
			13.1.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.16	
			13.1.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.16	
			13.1.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.16	
			13.1.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)
			13.1.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.17	Квартира №16.6
			13.1.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.17	
13.1.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)			
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.77
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		13.1.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.18	Коллекторная (16эт.)	
		13.1.80	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	16.19	Лифтовый холл (16эт.)	
		13.1.81	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (16эт.)	
		13.1.82	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (16эт.)	
		13.1.83	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.20	Лифтовый холл (16эт.)	
		13.1.84	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (16эт.)	
		13.1.85	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)	
		13.1.86	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	16.21	Межкв. Коридор (16эт.)	
		13.1.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	16.8	Межкв. Коридор (16эт.)	
		13.1.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (16эт.)	
		17 этаж						
		13.1.89	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (17эт.)	
		13.1.90	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.1	Коллекторная (17эт.)	
		13.1.91	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.92	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.2	Квартира №17.7	
		13.1.93	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.2		
		13.1.94	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.2		
		13.1.95	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.96	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.3	Квартира №17.8	
		13.1.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.3		
		13.1.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.3		
		13.1.99	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.3		
		13.1.100	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.3		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					СП004-10.23-ПСОП2	Лист
								8.78
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.		Подп.

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		13.1.101	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.4	Квартира №17.9		
		13.1.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.4			
		13.1.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.4			
		13.1.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.4			
		13.1.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.4			
		13.1.107	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.108	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.5	Квартира №17.10		
		13.1.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.5			
		13.1.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.5			
		13.1.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.5			
		13.1.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.5			
		13.1.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.6	Квартира №17.11		
		13.1.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.6			
		13.1.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.6			
		13.1.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.6			
		13.1.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
Инв. N подл.	Подп. и дата								
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.79

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Взам. инв. N Подп. и дата Инв. N подл.		13.1.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.7	Квартира №17.12	
		13.1.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.7		
		13.1.121	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.7		
		13.1.122	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.7		
		13.1.123	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.124	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.8	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.125	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.8	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.126	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.127	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.128	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (17эт.)	
		13.1.129	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	17.9	Тамбур-шлюз (17эт.)	
		13.1.130	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.131	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.10	Квартира №17.1	
		13.1.133	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.10		
		13.1.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.10		
		13.1.135	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.10		
		13.1.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.10		
		13.1.137	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.10	Межкв. Коридор (17эт.)	
		13.1.138	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-		
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2							Лист	
							8.80	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		13.1.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.11	Квартира №17.2		
		13.1.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.11			
		13.1.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.11			
		13.1.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.12	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.144	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	17.12	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.14	Квартира №17.3		
		13.1.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.14			
		13.1.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.14			
		13.1.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.12	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
		13.1.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.15	Квартира №17.4		
		13.1.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.15			
		13.1.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.15			
				13.1.156	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)
13.1.157	ИП 212-64-R3			Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.12	Межкв. Коридор (17эт.)		
13.1.158	ИЗ-1-R3			Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)		
Инв. № подл.									
								СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.81
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		13.1.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.16	Квартира №17.5
		13.1.160	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.16	
		13.1.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.16	
		13.1.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.16	
		13.1.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)
		13.1.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.17	Квартира №17.6
		13.1.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.17	
		13.1.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)
		13.1.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.18	Коллекторная (17эт.)
		13.1.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	17.19	Лифтовый холл (17эт.)
		13.1.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (17эт.)
		13.1.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (17эт.)
		13.1.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.20	Лифтовый холл (17эт.)
		13.1.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (17эт.)
		13.1.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)
		13.1.174	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	17.21	Межкв. Коридор (17эт.)
Взам. инв. N		13.1.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	17.8	Межкв. Коридор (17эт.)
		13.1.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (17эт.)
Инв. N подл.	Подп. и дата						
СП004-10.23-ПСОП2						Лист	
						8.82	
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
18 этаж						
13.2.1		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (18эт.)
13.2.2		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.1	Коллекторная (18эт.)
13.2.3		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
13.2.4		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.2	Квартира №18.7
13.2.5		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.2	
13.2.6		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.2	
13.2.7		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
13.2.8		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.3	Квартира №18.8
13.2.9		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.3	
13.2.10		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.3	
13.2.11		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.3	
13.2.12		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.3	
13.2.13		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
13.2.14		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.4	Квартира №18.9
13.2.15		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.4	
13.2.16		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.4	
13.2.17		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.4	
13.2.18		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.4	
13.2.19		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
СП004-10.23-ПСОП2						
Лист						
8.83						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
Инв. №	Подп. и дата	13.2.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.5	Квартира №18.10
		13.2.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.5	
		13.2.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.5	
		13.2.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.5	
		13.2.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.5	
		13.2.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
		13.2.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.6	Квартира №18.11
		13.2.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.6	
		13.2.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.6	
		13.2.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.6	
		13.2.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
		13.2.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.7	Квартира №18.12
		13.2.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.7	
		13.2.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.7	
		13.2.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.7	
		13.2.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
Взам. инв. №		13.2.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.8	Межкв. Коридор (18эт.)
		13.2.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.8	Межкв. Коридор (18эт.)
Инв. № подл.		13.2.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
		13.2.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
		13.2.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (18эт.)
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2							Лист
							8.84

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
			13.2.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.14	Квартира №18.3
			13.2.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.14	
			13.2.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.14	
			13.2.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
			13.2.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.12	Межкв. Коридор (18эт.)
			13.2.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
			13.2.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.15	Квартира №18.4
			13.2.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.15	
			13.2.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.15	
			13.2.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
			13.2.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.12	Межкв. Коридор (18эт.)
			13.2.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
			13.2.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.16	Квартира №18.5
			13.2.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.16	
			13.2.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.16	
			13.2.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.16	
			13.2.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)
			13.2.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.17	Квартира №18.6
			13.2.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.17	
13.2.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)			
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.86
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		13.2.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.18	Коллекторная (18эт.)	
		13.2.80	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	18.19	Лифтовый холл (18эт.)	
		13.2.81	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (18эт.)	
		13.2.82	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (18эт.)	
		13.2.83	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.20	Лифтовый холл (18эт.)	
		13.2.84	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (18эт.)	
		13.2.85	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)	
		13.2.86	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	18.21	Межкв. Коридор (18эт.)	
		13.2.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	18.8	Межкв. Коридор (18эт.)	
		13.2.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (18эт.)	
19 этаж								
		13.2.89	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (19эт.)	
		13.2.90	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.1	Коллекторная (19эт.)	
		13.2.91	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)	
		13.2.92	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.2	Квартира №19.7	
		13.2.93	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.2		
		13.2.94	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.2		
		13.2.95	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)	
		13.2.96	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.3	Квартира №19.8	
		13.2.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.3		
		13.2.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.3		
		13.2.99	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.3		
		13.2.100	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.3		
Инв. N подл.							СП004-10.23-ПСОП2	Лист
								8.87
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
		13.2.101	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)			
		13.2.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.4	Квартира №19.9			
		13.2.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.4				
		13.2.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.4				
		13.2.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.4				
		13.2.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.4				
		13.2.107	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)			
		13.2.108	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.5	Квартира №19.10			
		13.2.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.5				
		13.2.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.5				
		13.2.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.5				
		13.2.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.5				
		13.2.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)			
		13.2.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.6	Квартира №19.11			
		13.2.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.6				
		13.2.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.6				
		13.2.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.6				
		13.2.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)			
Инв. № подл.	Подп. и дата									
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист
										8.88

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
			13.2.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.7	Квартира №19.12
			13.2.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.7	
			13.2.121	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.7	
			13.2.122	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.7	
			13.2.123	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
			13.2.124	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.8	Межкв. Коридор (19эт.)
			13.2.125	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.8	Межкв. Коридор (19эт.)
			13.2.126	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
			13.2.127	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
			13.2.128	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (19эт.)
			13.2.129	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	19.9	Тамбур-шлюз (19эт.)
			13.2.130	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
			13.2.131	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
			13.2.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.10	Квартира №19.1
			13.2.133	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.10	
			13.2.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.10	
			13.2.135	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.10	
			13.2.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.10	
			13.2.137	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.10	Межкв. Коридор (19эт.)
13.2.138	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-				
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.89
Инв. № подл.	Изм.		Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Взам. инв. N	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства		Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	13.2.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.11	Квартира №19.2
	13.2.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.11	
	13.2.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.11	
	13.2.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.12	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.144	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный		1	19.12	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой		1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.14	Квартира №19.3
	13.2.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.14	
	13.2.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.14	
	13.2.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.12	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.15	Квартира №19.4
	13.2.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.15	
	13.2.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.15	
	13.2.156	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (19эт.)
	13.2.157	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	19.12	Межкв. Коридор (19эт.)
13.2.158	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (19эт.)	
Инв. N подл.							
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	
СП004-10.23-ПСОП2						Лист	
						8.90	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
		13.2.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.16	Квартира №19.5			
		13.2.160	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.16				
		13.2.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.16				
		13.2.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.16				
		13.2.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)			
		13.2.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.17	Квартира №19.6			
		13.2.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.17				
		13.2.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)			
		13.2.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.18	Коллекторная (19эт.)			
		13.2.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	19.19	Лифтовый холл (19эт.)			
		13.2.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (19эт.)			
		13.2.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (19эт.)			
		13.2.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.20	Лифтовый холл (19эт.)			
		13.2.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (19эт.)			
		13.2.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)			
		13.2.174	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	19.21	Межкв. Коридор (19эт.)			
Взам. инв. N		13.2.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	19.8	Межкв. Коридор (19эт.)			
		13.2.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (19эт.)			
Инв. N подл.	Подп. и дата									
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист
										8.91

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
20 этаж						
14.1.1		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (20эт.)
14.1.2		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.1	Коллекторная (20эт.)
14.1.3		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
14.1.4		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.2	Квартира №20.7
14.1.5		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.2	
14.1.6		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.2	
14.1.7		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
14.1.8		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.3	Квартира №20.8
14.1.9		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.3	
14.1.10		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.3	
14.1.11		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.3	
14.1.12		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.3	
14.1.13		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
14.1.14		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.4	Квартира №20.9
14.1.15		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.4	
14.1.16		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.4	
14.1.17		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.4	
14.1.18		ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.4	
14.1.19		ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
СП004-10.23-ПСОП2						
Лист						
8.92						

Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства		Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	14.1.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный		1	20.9	Тамбур-шлюз (20эт.)
	14.1.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой		1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
	14.1.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
	14.1.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.10	Квартира №20.1
	14.1.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.10	
	14.1.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.10	
	14.1.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.10	
	14.1.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.10	
	14.1.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.10	
	14.1.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
	14.1.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.11	Квартира №20.2
	14.1.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.11	
	14.1.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.11	
	14.1.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
	14.1.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	20.12	Межкв. Коридор (20эт.)
	14.1.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный		1	20.12	Межкв. Коридор (20эт.)
	14.1.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой		1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
	14.1.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (20эт.)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СП004-10.23-ПСОП2		Лист
											8.94
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	14.1.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.14	Квартира №20.3
			14.1.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.14	
			14.1.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.14	
			14.1.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
			14.1.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.12	Межкв. Коридор (20эт.)
			14.1.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
			14.1.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.15	Квартира №20.4
			14.1.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.15	
			14.1.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.15	
			14.1.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
			14.1.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.12	Межкв. Коридор (20эт.)
			14.1.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
			14.1.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.16	Квартира №20.5
			14.1.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.16	
			14.1.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.16	
			14.1.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.16	
			14.1.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
			14.1.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.17	Квартира №20.6
			14.1.77	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	20.17	
			14.1.78	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (20эт.)
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.95
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Взам. инв. Н		Подп. и дата		Инв. Н подл.						Лист	
												8.96	
Инв. Н подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2				Лист	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		14.1.101	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.102	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.4	Квартира №21.9		
		14.1.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.4			
		14.1.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.4			
		14.1.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.4			
		14.1.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.4			
		14.1.107	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.108	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.5	Квартира №21.10		
		14.1.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.5			
		14.1.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.5			
		14.1.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.5			
		14.1.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.5			
		14.1.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.6	Квартира №21.11		
		14.1.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.6			
		14.1.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.6			
		14.1.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.6			
		14.1.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
Инв. N подл.	Подп. и дата								
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.97

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		14.1.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.7	Квартира №21.12	
		14.1.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.7		
		14.1.121	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.7		
		14.1.122	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.7		
		14.1.123	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)	
		14.1.124	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.8	Межкв. Коридор (21эт.)	
		14.1.125	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.8	Межкв. Коридор (21эт.)	
		14.1.126	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)	
		14.1.127	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)	
		14.1.128	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (21эт.)	
		14.1.129	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	21.9	Тамбур-шлюз (21эт.)	
		14.1.130	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)	
		14.1.131	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)	
		14.1.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.10	Квартира №21.1	
		14.1.133	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.10		
		14.1.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.10		
		14.1.135	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.10		
				14.1.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.10
14.1.137	ИП 212-64-R3			Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.10		
		14.1.138	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)	
Инв. и подл.							СП004-10.23-ПСОП2	
								Лист
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		14.1.139	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.11	Квартира №21.2		
		14.1.140	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.11			
		14.1.141	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.11			
		14.1.142	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.12	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.144	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	21.12	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.145	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.14	Квартира №21.3		
		14.1.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.14			
		14.1.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.14			
		14.1.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.12	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
		14.1.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.15	Квартира №21.4		
		14.1.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.15			
		14.1.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.15			
				14.1.156	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)
14.1.157	ИП 212-64-R3			Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.12	Межкв. Коридор (21эт.)		
14.1.158	ИЗ-1-R3			Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)		
Инв. № подл.									
								СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.99
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
		14.1.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.16	Квартира №21.5			
		14.1.160	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.16				
		14.1.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.16				
		14.1.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.16				
		14.1.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)			
		14.1.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.17	Квартира №21.6			
		14.1.165	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.17				
		14.1.166	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)			
		14.1.167	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.18	Коллекторная (21эт.)			
		14.1.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	21.19	Лифтовый холл (21эт.)			
		14.1.169	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (21эт.)			
		14.1.170	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (21эт.)			
		14.1.171	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.20	Лифтовый холл (21эт.)			
		14.1.172	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (21эт.)			
		14.1.173	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)			
		14.1.174	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	21.21	Межкв. Коридор (21эт.)			
Взам. инв. N		14.1.175	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	21.8	Межкв. Коридор (21эт.)			
		14.1.176	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (21эт.)			
Инв. N подл.										
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист
										8.100

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		22 этаж							
		14.2.1	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (22эт.)		
		14.2.2	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.1	Коллекторная (22эт.)		
		14.2.3	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.4	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.2	Квартира №22.7		
		14.2.5	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.2			
		14.2.6	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.2			
		14.2.7	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.8	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.3	Квартира №22.8		
		14.2.9	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.3			
		14.2.10	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.3			
		14.2.11	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.3			
		14.2.12	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.3			
		14.2.13	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.14	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.4	Квартира №22.9		
		14.2.15	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.4			
		14.2.16	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.4			
		14.2.17	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.4			
		14.2.18	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.4			
		14.2.19	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.101
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.		Дата

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
Взам. инв. N	Подп. и дата	14.2.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.5	Квартира №22.10
		14.2.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.5	
		14.2.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.5	
		14.2.23	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.5	
		14.2.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.5	
		14.2.25	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.6	Квартира №22.11
		14.2.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.6	
		14.2.28	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.6	
		14.2.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.6	
		14.2.30	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.7	Квартира №22.12
		14.2.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.7	
		14.2.33	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.7	
		14.2.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.7	
		14.2.35	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.36	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.8	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.37	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.8	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.38	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.39	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.40	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (22эт.)
Инв. N подл.							
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2						Лист	
						8.102	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
14.2.41	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	22.9	Тамбур-шлюз (22эт.)
14.2.42	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
14.2.43	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
14.2.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.10	Квартира №22.1
14.2.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.10	
14.2.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.10	
14.2.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.10	
14.2.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.10	
14.2.49	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.10	
14.2.50	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
14.2.51	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.11	Квартира №22.2
14.2.52	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.11	
14.2.53	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.11	
14.2.54	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
14.2.55	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.12	Межкв. Коридор (22эт.)
14.2.56	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	22.12	Межкв. Коридор (22эт.)
14.2.57	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
14.2.58	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		14.2.59	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.14	Квартира №22.3		
		14.2.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.14			
		14.2.61	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.14			
		14.2.62	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.12	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.64	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.65	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.15	Квартира №22.4		
		14.2.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.15			
		14.2.67	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.15			
		14.2.68	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.12	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.70	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
		14.2.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.16	Квартира №22.5		
		14.2.72	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.16			
		14.2.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.16			
		14.2.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.16			
		Взам. инв. Н		14.2.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
				14.2.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.17	Квартира №22.6
14.2.77	ИП 212-64-R3			Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.17			
14.2.78	ИЗ-1-R3			Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)		
Инв. Н подл.	Подп. и дата								
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		
СП004-10.23-ПСОП2							Лист		
							8.104		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		14.2.79	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.18	Коллекторная (22эт.)
		14.2.80	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	22.19	Лифтовый холл (22эт.)
		14.2.81	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (22эт.)
		14.2.82	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (22эт.)
		14.2.83	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.20	Лифтовый холл (22эт.)
		14.2.84	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (22эт.)
		14.2.85	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.86	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	22.21	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	22.8	Межкв. Коридор (22эт.)
		14.2.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (22эт.)
23 этаж							
		14.2.89	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (23эт.)
		14.2.90	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.1	Коллекторная (23эт.)
		14.2.91	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
Взам. инв. N		14.2.92	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.2	Квартира №23.6
		14.2.93	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.2	
		14.2.94	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.2	
		14.2.95	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.2	
		14.2.96	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.2	
		14.2.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.2	
		14.2.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.2	
Инв. N подл.							Лист
							8.105
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
		14.2.99	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)			
		14.2.100	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.3	Квартира №23.7			
		14.2.101	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.3				
		14.2.102	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.3				
		14.2.103	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.3				
		14.2.104	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.3				
		14.2.105	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)			
		14.2.106	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.4	Квартира №23.8			
		14.2.107	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.4				
		14.2.108	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.4				
		14.2.109	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.4				
		14.2.110	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.4				
		14.2.111	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)			
		14.2.112	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.5	Квартира №23.9			
		14.2.113	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.5				
		14.2.114	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.5				
		14.2.115	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.5				
		14.2.116	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)			
Инв. № подл.	Подп. и дата									
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист
										8.106

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	14.2.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.6	Квартира №23.10
			14.2.118	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.6	
			14.2.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.6	
			14.2.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.6	
			14.2.121	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
			14.2.122	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.7	Межкв. Коридор (23эт.)
			14.2.123	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.7	Межкв. Коридор (23эт.)
			14.2.124	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
			14.2.125	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
			14.2.126	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (23эт.)
			14.2.127	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	23.8	Тамбур-шлюз (23эт.)
			14.2.128	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
			14.2.129	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
			14.2.130	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.9	Квартира №23.1
			14.2.131	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.9	
			14.2.132	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.9	
			14.2.133	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.9	
			14.2.134	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.9	
			14.2.135	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.9	
			14.2.136	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.9	
						СП004-10.23-ПСОП2		
						Лист		
						8.107		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		14.2.137	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.138	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.10	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.139	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	23.10	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.140	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.141	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.142	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.11	Квартира №23.2
		14.2.143	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.11	
		14.2.144	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.11	
		14.2.145	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.11	
		14.2.146	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.11	
		14.2.147	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.10	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.149	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.150	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.12	Квартира №23.3
		14.2.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.12	
		14.2.152	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.12	
Взам. инв. N		14.2.153	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
Подп. и дата		14.2.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.10	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.155	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
Инв. N подл.							

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		14.2.156	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.13	Квартира №23.4
		14.2.157	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.13	
		14.2.158	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.13	
		14.2.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.13	
		14.2.160	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.14	Квартира №23.5
		14.2.162	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.14	
		14.2.163	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.164	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.15	Коллекторная (23эт.)
		14.2.165	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	23.16	Лифтовый холл (23эт.)
		14.2.166	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (23эт.)
		14.2.167	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (23эт.)
		14.2.168	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	23.17	Лифтовый холл (23эт.)
		14.2.169	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (23эт.)
		14.2.170	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
		14.2.171	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	23.18	Межкв. Коридор (23эт.)
				14.2.172	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1
14.2.173	ИЗ-1-R3			Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (23эт.)
Взам. инв. N							
Подп. и дата							
Инв. N подл.							
						Лист	
СП004-10.23-ПСОП2						8.109	
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
24 этаж					
15.1.1	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (24эт.)
15.1.2	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.1	Коллекторная (24эт.)
15.1.3	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
15.1.4	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.2	Квартира №24.6
15.1.5	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.2	
15.1.6	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.2	
15.1.7	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.2	
15.1.8	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.2	
15.1.9	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.2	
15.1.10	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.2	
15.1.11	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
15.1.12	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.3	Квартира №24.7
15.1.13	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.3	
15.1.14	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.3	
15.1.15	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.3	
15.1.16	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.3	
15.1.17	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	15.1.18	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.4	Квартира №24.8
			15.1.19	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.4	
			15.1.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.4	
			15.1.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.4	
			15.1.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.4	
			15.1.23	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
			15.1.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.5	Квартира №24.9
			15.1.25	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.5	
			15.1.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.5	
			15.1.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.5	
			15.1.28	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
			15.1.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.6	Квартира №24.10
			15.1.30	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.6	
			15.1.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.6	
			15.1.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.6	
			15.1.33	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
			15.1.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.7	Межкв. Коридор (24эт.)
			15.1.35	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.7	Межкв. Коридор (24эт.)
			15.1.36	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
			15.1.37	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
			15.1.38	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (24эт.)
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.111
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
		15.1.39	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	24.8	Тамбур-шлюз (24эт.)			
		15.1.40	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.41	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.42	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.9	Квартира №24.1			
		15.1.43	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.9				
		15.1.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.9				
		15.1.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.9				
		15.1.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.9				
		15.1.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.9				
		15.1.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.9				
		15.1.49	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.50	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.10	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.51	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	24.10	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.52	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.53	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N								
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист
										8.112

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
		15.1.54	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.11	Квартира №24.2			
		15.1.55	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.11				
		15.1.56	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.11				
		15.1.57	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.11				
		15.1.58	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.11				
		15.1.59	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.10	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.61	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.62	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.12	Квартира №24.3			
		15.1.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.12				
		15.1.64	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.12				
		15.1.65	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.10	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.67	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
		15.1.68	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.13	Квартира №24.4			
		15.1.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.13				
		15.1.70	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.13				
15.1.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.13						
		15.1.72	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)			
Взам. инв. Н										
Подп. и дата										
Инв. Н подл.										
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист
										8.113

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
15.1.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.14	Квартира №24.5
15.1.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.14	
15.1.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
15.1.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.15	Коллекторная (24эт.)
15.1.77	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	24.16	Лифтовый холл (24эт.)
15.1.78	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (24эт.)
15.1.79	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (24эт.)
15.1.80	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.17	Лифтовый холл (24эт.)
15.1.81	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (24эт.)
15.1.82	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)
15.1.83	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	24.18	Межкв. Коридор (24эт.)
15.1.84	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	24.7	Межкв. Коридор (24эт.)
15.1.85	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (24эт.)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2			8.114

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
25 этаж					
15.1.86	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (25эт.)
15.1.87	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.1	Коллекторная (25эт.)
15.1.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.89	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.2	Квартира №25.6
15.1.90	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.2	
15.1.91	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.2	
15.1.92	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.2	
15.1.93	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.2	
15.1.94	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.2	
15.1.95	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.2	
15.1.96	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.97	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.3	Квартира №25.7
15.1.98	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.3	
15.1.99	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.3	
15.1.100	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.3	
15.1.101	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.3	
15.1.102	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)

						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
							8.115
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	15.1.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.4	Квартира №25.8
			15.1.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.4	
			15.1.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.4	
			15.1.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.4	
			15.1.107	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.4	
			15.1.108	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
			15.1.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.5	Квартира №25.9
			15.1.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.5	
			15.1.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.5	
			15.1.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.5	
			15.1.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
			15.1.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.6	Квартира №25.10
			15.1.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.6	
			15.1.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.6	
			15.1.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.6	
			15.1.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
			15.1.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.7	Межкв. Коридор (25эт.)
			15.1.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.7	Межкв. Коридор (25эт.)
			15.1.121	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
			15.1.122	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
			15.1.123	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (25эт.)
Инв. № подл.								
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
СП004-10.23-ПСОП2							Лист	
							8.116	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		15.1.124	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	25.8	Тамбур-шлюз (25эт.)		
		15.1.125	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)		
		15.1.126	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)		
		15.1.127	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.9	Квартира №25.1		
		15.1.128	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.9			
		15.1.129	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.9			
		15.1.130	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.9			
		15.1.131	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.9			
		15.1.132	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.9			
		15.1.133	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.9			
		15.1.134	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)		
		15.1.135	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.10	Межкв. Коридор (25эт.)		
		15.1.136	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	25.10	Межкв. Коридор (25эт.)		
		15.1.137	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)		
		15.1.138	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)		
		Взам. инв. N		15.1.139	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.11	Квартира №25.2
				15.1.140	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.11	
				15.1.141	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.11	
15.1.142	ИП 212-64-РЗ			Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.11			
15.1.143	ИП 212-64-РЗ			Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.11			
Инв. N подл.									
								СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.117
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
15.1.144	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.145	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.10	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.12	Квартира №25.3
15.1.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.12	
15.1.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.12	
15.1.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.10	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.13	Квартира №25.4
15.1.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.13	
15.1.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.13	
15.1.156	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.13	
15.1.157	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.158	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.14	Квартира №25.5
15.1.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.14	
15.1.160	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.15	Коллекторная (25эт.)
15.1.162	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	25.16	Лифтовый холл (25эт.)
СП004-10.23-ПСОП2					Лист
					8.118

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
15.1.163	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (25эт.)
15.1.164	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (25эт.)
15.1.165	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.17	Лифтовый холл (25эт.)
15.1.166	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (25эт.)
15.1.167	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	25.18	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.169	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	25.7	Межкв. Коридор (25эт.)
15.1.170	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (25эт.)

Инв. N подл.			Подп. и дата		Взам. инв. N								
							СП004-10.23-ПСОП2						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата								

СП004-10.23-ПСОП2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 8.120	
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
26 этаж					
15.2.1	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (26эт.)
15.2.2	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.1	Коллекторная (26эт.)
15.2.3	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.4	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.2	Квартира №26.6
15.2.5	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.2	
15.2.6	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.2	
15.2.7	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.2	
15.2.8	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.2	
15.2.9	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.2	
15.2.10	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.2	
15.2.11	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.12	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.3	Квартира №26.7
15.2.13	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.3	
15.2.14	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.3	
15.2.15	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.3	
15.2.16	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.3	
15.2.17	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
Взам. инв. N Подп. и дата Инв. N подл.		15.2.18	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.4	Квартира №26.8
		15.2.19	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.4	
		15.2.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.4	
		15.2.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.4	
		15.2.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.4	
		15.2.23	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
		15.2.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.5	Квартира №26.9
		15.2.25	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.5	
		15.2.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.5	
		15.2.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.5	
		15.2.28	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
		15.2.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.6	Квартира №26.10
		15.2.30	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.6	
		15.2.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.6	
		15.2.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.6	
		15.2.33	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
		15.2.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.7	Межкв. Коридор (26эт.)
		15.2.35	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.7	Межкв. Коридор (26эт.)
		15.2.36	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
		15.2.37	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
		15.2.38	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (26эт.)
							СП004-10.23-ПСОП2 Лист 8.121
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
15.2.39	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	26.8	Тамбур-шлюз (26эт.)
15.2.40	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	–	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.41	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.42	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.9	Квартира №26.1
15.2.43	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.9	
15.2.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.9	
15.2.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.9	
15.2.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.9	
15.2.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.9	
15.2.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.9	
15.2.49	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.50	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.10	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.51	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	26.10	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.52	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	–	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.53	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	–	Межкв. Коридор (26эт.)

Взам. инв. N	Подп. и дата	Инв. N подл.							СП004-10.23-ПСОП2	Лист
										8.122
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
15.2.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.14	Квартира №26.5
15.2.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.14	
15.2.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.15	Коллекторная (26эт.)
15.2.77	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	26.16	Лифтовый холл (26эт.)
15.2.78	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (26эт.)
15.2.79	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (26эт.)
15.2.80	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.17	Лифтовый холл (26эт.)
15.2.81	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (26эт.)
15.2.82	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.83	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	26.18	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.84	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	26.7	Межкв. Коридор (26эт.)
15.2.85	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (26эт.)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							СП004-10.23-ПСОП2 Лист 8.124	
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
27 этаж									
		15.2.86	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (27эт.)		
		15.2.87	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.1	Коллекторная (27эт.)		
		15.2.88	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)		
		15.2.89	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.2	Квартира №27.6		
		15.2.90	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.2			
		15.2.91	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.2			
		15.2.92	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.2			
		15.2.93	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.2			
		15.2.94	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.2			
		15.2.95	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.2			
		15.2.96	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)		
		15.2.97	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.3	Квартира №27.7		
		15.2.98	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.3			
		15.2.99	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.3			
		15.2.100	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.3			
		15.2.101	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.3			
		15.2.102	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)		
Инв. № подл.								СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.125
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		
Взам. инв. №									
Подп. и дата									

	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства		Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
	15.2.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.4	Квартира №27.8
	15.2.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.4	
	15.2.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.4	
	15.2.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.4	
	15.2.107	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.4	
	15.2.108	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (27эт.)
	15.2.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.5	Квартира №27.9
	15.2.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.5	
	15.2.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.5	
	15.2.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.5	
	15.2.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (27эт.)
	15.2.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.6	Квартира №27.10
	15.2.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.6	
	15.2.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.6	
	15.2.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.6	
	15.2.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (27эт.)
	15.2.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.7	Межкв. Коридор (27эт.)
	15.2.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	27.7	Межкв. Коридор (27эт.)
	15.2.121	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (27эт.)
	15.2.122	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой		1	-	Межкв. Коридор (27эт.)
	15.2.123	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой		1	-	ЛК (27эт.)
	Инв. № подл.						
Взам. инв. №						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	8.126
Подп. и дата							

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		15.2.124	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	27.8	Тамбур-шлюз (27эт.)		
		15.2.125	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)		
		15.2.126	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)		
		15.2.127	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.9	Квартира №27.1		
		15.2.128	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.9			
		15.2.129	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.9			
		15.2.130	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.9			
		15.2.131	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.9			
		15.2.132	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.9			
		15.2.133	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.9			
		15.2.134	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)		
		15.2.135	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.10	Межкв. Коридор (27эт.)		
		15.2.136	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	27.10	Межкв. Коридор (27эт.)		
		15.2.137	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)		
		15.2.138	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)		
		Взам. инв. N		15.2.139	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.11	Квартира №27.2
				15.2.140	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.11	
		Подп. и дата		15.2.141	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.11	
15.2.142	ИП 212-64-РЗ			Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.11			
15.2.143	ИП 212-64-РЗ			Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.11			
Инв. N подл.									
								СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.127
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
15.2.	144	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)	
	145	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.10	Межкв. Коридор (27эт.)	
	146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)	
	147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.12	Квартира №27.3	
	148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.12		
	149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.12		
	150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)	
	151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.10	Межкв. Коридор (27эт.)	
	152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)	
	153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.13	Квартира №27.4	
	154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.13		
	155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.13		
	156	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.13		
	157	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)	
	158	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.14	Квартира №27.5	
	159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.14		
	160	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)	
	161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.15	Коллекторная (27эт.)	
	162	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	27.16	Лифтовый холл (27эт.)	
Инв. № подл.						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
							8.128
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.		Дата

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
15.2.163	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (27эт.)
15.2.164	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (27эт.)
15.2.165	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.17	Лифтовый холл (27эт.)
15.2.166	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (27эт.)
15.2.167	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)
15.2.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	27.18	Межкв. Коридор (27эт.)
15.2.169	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	27.7	Межкв. Коридор (27эт.)
15.2.170	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (27эт.)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							СП004-10.23-ПСОП2						Лист
															8.129
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата										

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства		Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
28 этаж								
16.1.1		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Коллекторная (28эт.)	
16.1.2		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.1	Коллекторная (28эт.)	
16.1.3		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (28эт.)	
16.1.4		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.2	Квартира №28.6	
16.1.5		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.2		
16.1.6		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.2		
16.1.7		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.2		
16.1.8		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.2		
16.1.9		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.2		
16.1.10		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.2		
16.1.11		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (28эт.)	
16.1.12		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.3	Квартира №28.7	
16.1.13		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.3		
16.1.14		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.3		
16.1.15		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.3		
16.1.16		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	28.3		
16.1.17		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (28эт.)	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
		16.1.18	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.4	Квартира №28.8	
		16.1.19	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.4		
		16.1.20	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.4		
		16.1.21	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.4		
		16.1.22	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.4		
		16.1.23	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)	
		16.1.24	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.5	Квартира №28.9	
		16.1.25	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.5		
		16.1.26	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.5		
		16.1.27	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.5		
		16.1.28	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)	
		16.1.29	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.6	Квартира №28.10	
		16.1.30	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.6		
		16.1.31	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.6		
		16.1.32	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.6		
		16.1.33	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)	
		Взам. инв. №	16.1.34	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.7	Межкв. Коридор (28эт.)
			16.1.35	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.7	Межкв. Коридор (28эт.)
Подп. и дата	16.1.36	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)		
	16.1.37	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)		
	16.1.38	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (28эт.)		
Инв. № подл.								
	СП004-10.23-ПСОП2						Лист	
							8.131	
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки			
Взам. инв. Н		16.1.54	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.11	Квартира №28.2			
		16.1.55	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.11				
		16.1.56	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.11				
		16.1.57	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.11				
		16.1.58	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.11				
		16.1.59	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)			
		16.1.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.10	Межкв. Коридор (28эт.)			
		16.1.61	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)			
		16.1.62	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.12	Квартира №28.3			
		16.1.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.12				
		16.1.64	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.12				
		16.1.65	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)			
		16.1.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.10	Межкв. Коридор (28эт.)			
		16.1.67	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)			
		16.1.68	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.13	Квартира №28.4			
		16.1.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.13				
		16.1.70	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.13				
		16.1.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.13				
		Инв. Н подл.	Подп. и дата							
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ПСОП2		Лист
										8.133

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
16.1.72	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)
16.1.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.14	Квартира №28.5
16.1.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.14	
16.1.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)
16.1.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.15	Коллекторная (28эт.)
16.1.77	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	28.16	Лифтовый холл (28эт.)
16.1.78	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	ЛК (28эт.)
16.1.79	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (28эт.)
16.1.80	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.17	Лифтовый холл (28эт.)
16.1.81	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (28эт.)
16.1.82	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)
16.1.83	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	28.18	Межкв. Коридор (28эт.)
16.1.84	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	28.7	Межкв. Коридор (28эт.)
16.1.85	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (28эт.)

						СП004-10.23-ПСОП2	Лист
							8.134
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Адрес		Тип адресного устройства	Название адресного устройства		Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
29 этаж								
16.1.86		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Коллекторная (29эт.)	
16.1.87		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.1	Коллекторная (29эт.)	
16.1.88		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (29эт.)	
16.1.89		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.2	Квартира №29.6	
16.1.90		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.2		
16.1.91		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.2		
16.1.92		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.2		
16.1.93		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.2		
16.1.94		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.2		
16.1.95		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.2		
16.1.96		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (29эт.)	
16.1.97		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.3	Квартира №29.7	
16.1.98		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.3		
16.1.99		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.3		
16.1.100		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.3		
16.1.101		ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый		1	29.3		
16.1.102		ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа		1	-	Межкв. Коридор (29эт.)	
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		СП004-10.23-ПСОП2		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Лист		
						8.135		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
			16.1.103	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.4	Квартира №29.8
			16.1.104	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.4	
			16.1.105	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.4	
			16.1.106	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.4	
			16.1.107	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.4	
			16.1.108	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
			16.1.109	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.5	Квартира №29.9
			16.1.110	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.5	
			16.1.111	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.5	
			16.1.112	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.5	
			16.1.113	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
			16.1.114	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.6	Квартира №29.10
			16.1.115	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.6	
			16.1.116	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.6	
			16.1.117	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.6	
			16.1.118	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
			16.1.119	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.7	Межкв. Коридор (29эт.)
			16.1.120	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.7	Межкв. Коридор (29эт.)
			16.1.121	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
			16.1.122	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
			16.1.123	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (29эт.)
						СП004-10.23-ПСОП2		Лист
								8.136
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
16.1.124	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	29.8	Тамбур-шлюз (29эт.)
16.1.125	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.126	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.127	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.9	Квартира №29.1
16.1.128	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.9	
16.1.129	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.9	
16.1.130	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.9	
16.1.131	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.9	
16.1.132	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.9	
16.1.133	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.9	
16.1.134	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.135	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.10	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.136	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	29.10	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.137	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.138	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.139	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.11	Квартира №29.2
16.1.140	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.11	
16.1.141	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.11	
16.1.142	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.11	
16.1.143	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.11	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
		16.1.144	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)		
		16.1.145	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.10	Межкв. Коридор (29эт.)		
		16.1.146	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)		
		16.1.147	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.12	Квартира №29.3		
		16.1.148	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.12			
		16.1.149	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.12			
		16.1.150	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)		
		16.1.151	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.10	Межкв. Коридор (29эт.)		
		16.1.152	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)		
		16.1.153	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.13	Квартира №29.4		
		16.1.154	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.13			
		16.1.155	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.13			
		16.1.156	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.13			
		16.1.157	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)		
		16.1.158	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.14	Квартира №29.5		
		16.1.159	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.14			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	16.1.160	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)	
			16.1.161	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.15	Коллекторная (29эт.)	
			16.1.162	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	Извещатель ручной адресный	1	29.16	Лифтовый холл (29эт.)	
								СП004-10.23-ПСОП2	
									Лист
									8.138
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
16.1.163	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (29эт.)
16.1.164	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (29эт.)
16.1.165	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.17	Лифтовый холл (29эт.)
16.1.166	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (29эт.)
16.1.167	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.168	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	29.18	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.169	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	29.7	Межкв. Коридор (29эт.)
16.1.170	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (29эт.)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							СП004-10.23-ПСОП2						Лист
															8.139
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата										



		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки		
30 этаж									
		16.2.1	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Коллекторная (30эт.)		
		16.2.2	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.1	Коллекторная (30эт.)		
		16.2.3	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)		
		16.2.4	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.2	Квартира №30.6		
		16.2.5	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.2			
		16.2.6	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.2			
		16.2.7	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.2			
		16.2.8	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.2			
		16.2.9	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.2			
		16.2.10	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.2			
		16.2.11	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)		
		16.2.12	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.3	Квартира №30.7		
		16.2.13	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.3			
		16.2.14	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.3			
		16.2.15	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.3			
		16.2.16	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.3			
		16.2.17	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)		
Инв. № подл.	Подп. и дата							СП004-10.23-ПСОП2	Лист
									8.140
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		16.2.39	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	30.8	Тамбур-шлюз (30эт.)
		16.2.40	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.41	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.42	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.9	Квартира №30.1
		16.2.43	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.9	
		16.2.44	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.9	
		16.2.45	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.9	
		16.2.46	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.9	
		16.2.47	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.9	
		16.2.48	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.9	
		16.2.49	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.50	ИП 212-64-РЗ	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.10	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.51	ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ	Извещатель ручной адресный	1	30.10	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.52	ОПОП 1-РЗ	Оповещатель охранно- пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.53	ИЗ-1-РЗ	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки	
Инв. №	подл.	16.2.54	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.11	Квартира №30.2	
		16.2.55	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.11		
		16.2.56	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.11		
		16.2.57	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.11		
		16.2.58	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.11		
		16.2.59	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)	
		16.2.60	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.10	Межкв. Коридор (30эт.)	
		16.2.61	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)	
		16.2.62	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.12	Квартира №30.3	
		16.2.63	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.12		
		16.2.64	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.12		
		16.2.65	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)	
		16.2.66	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.10	Межкв. Коридор (30эт.)	
		16.2.67	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)	
		16.2.68	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.13	Квартира №30.4	
		16.2.69	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.13		
		16.2.70	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.13		
		16.2.71	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.13		
		16.2.72	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)	

		Адрес	Тип адресного устройства	Название адресного устройства	Кол-во	№ ЗКПС	Место установки
		16.2.73	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.14	Квартира №30.5
		16.2.74	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.14	
		16.2.75	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.76	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.15	Коллекторная (30эт.)
		16.2.77	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	30.16	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.78	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	ЛК (30эт.)
		16.2.79	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.80	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.86	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.87	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль		30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.88	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.89	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль		30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.90	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.91	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль		30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.92	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.93	РМ-1-R3	Адресный релейный модуль		30.17	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.81	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Лифтовый холл (30эт.)
		16.2.82	ОПОП 1-R3	Оповещатель охранно-пожарный световой	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.83	ИПР 513-11ИКЗ-A-R3	Извещатель ручной адресный	1	30.18	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.84	ИП 212-64-R3	Извещатель дымовой адресно-аналоговый	1	30.7	Межкв. Коридор (30эт.)
Взам. инв. Н	Подп. и дата	16.2.85	ИЗ-1-R3	Изолятор шлейфа	1	-	Межкв. Коридор (30эт.)
		16.2.86	ИВЭПР 12	ИБП		-1.91	Аппаратная
		16.2.87	ИВЭПР 12	ИБП		-1.91	Аппаратная
		16.2.88	ИВЭПР 12	ИБП		-1.91	Аппаратная
		16.2.89	ИВЭПР 12	ИБП		-1.91	Аппаратная
Инв. Н подл.							
							Лист 8.144
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	
СП004-10.23-ПСОП2							

Фрагмент плана минус 1-го этаж под Секцией 2 (М1:100).

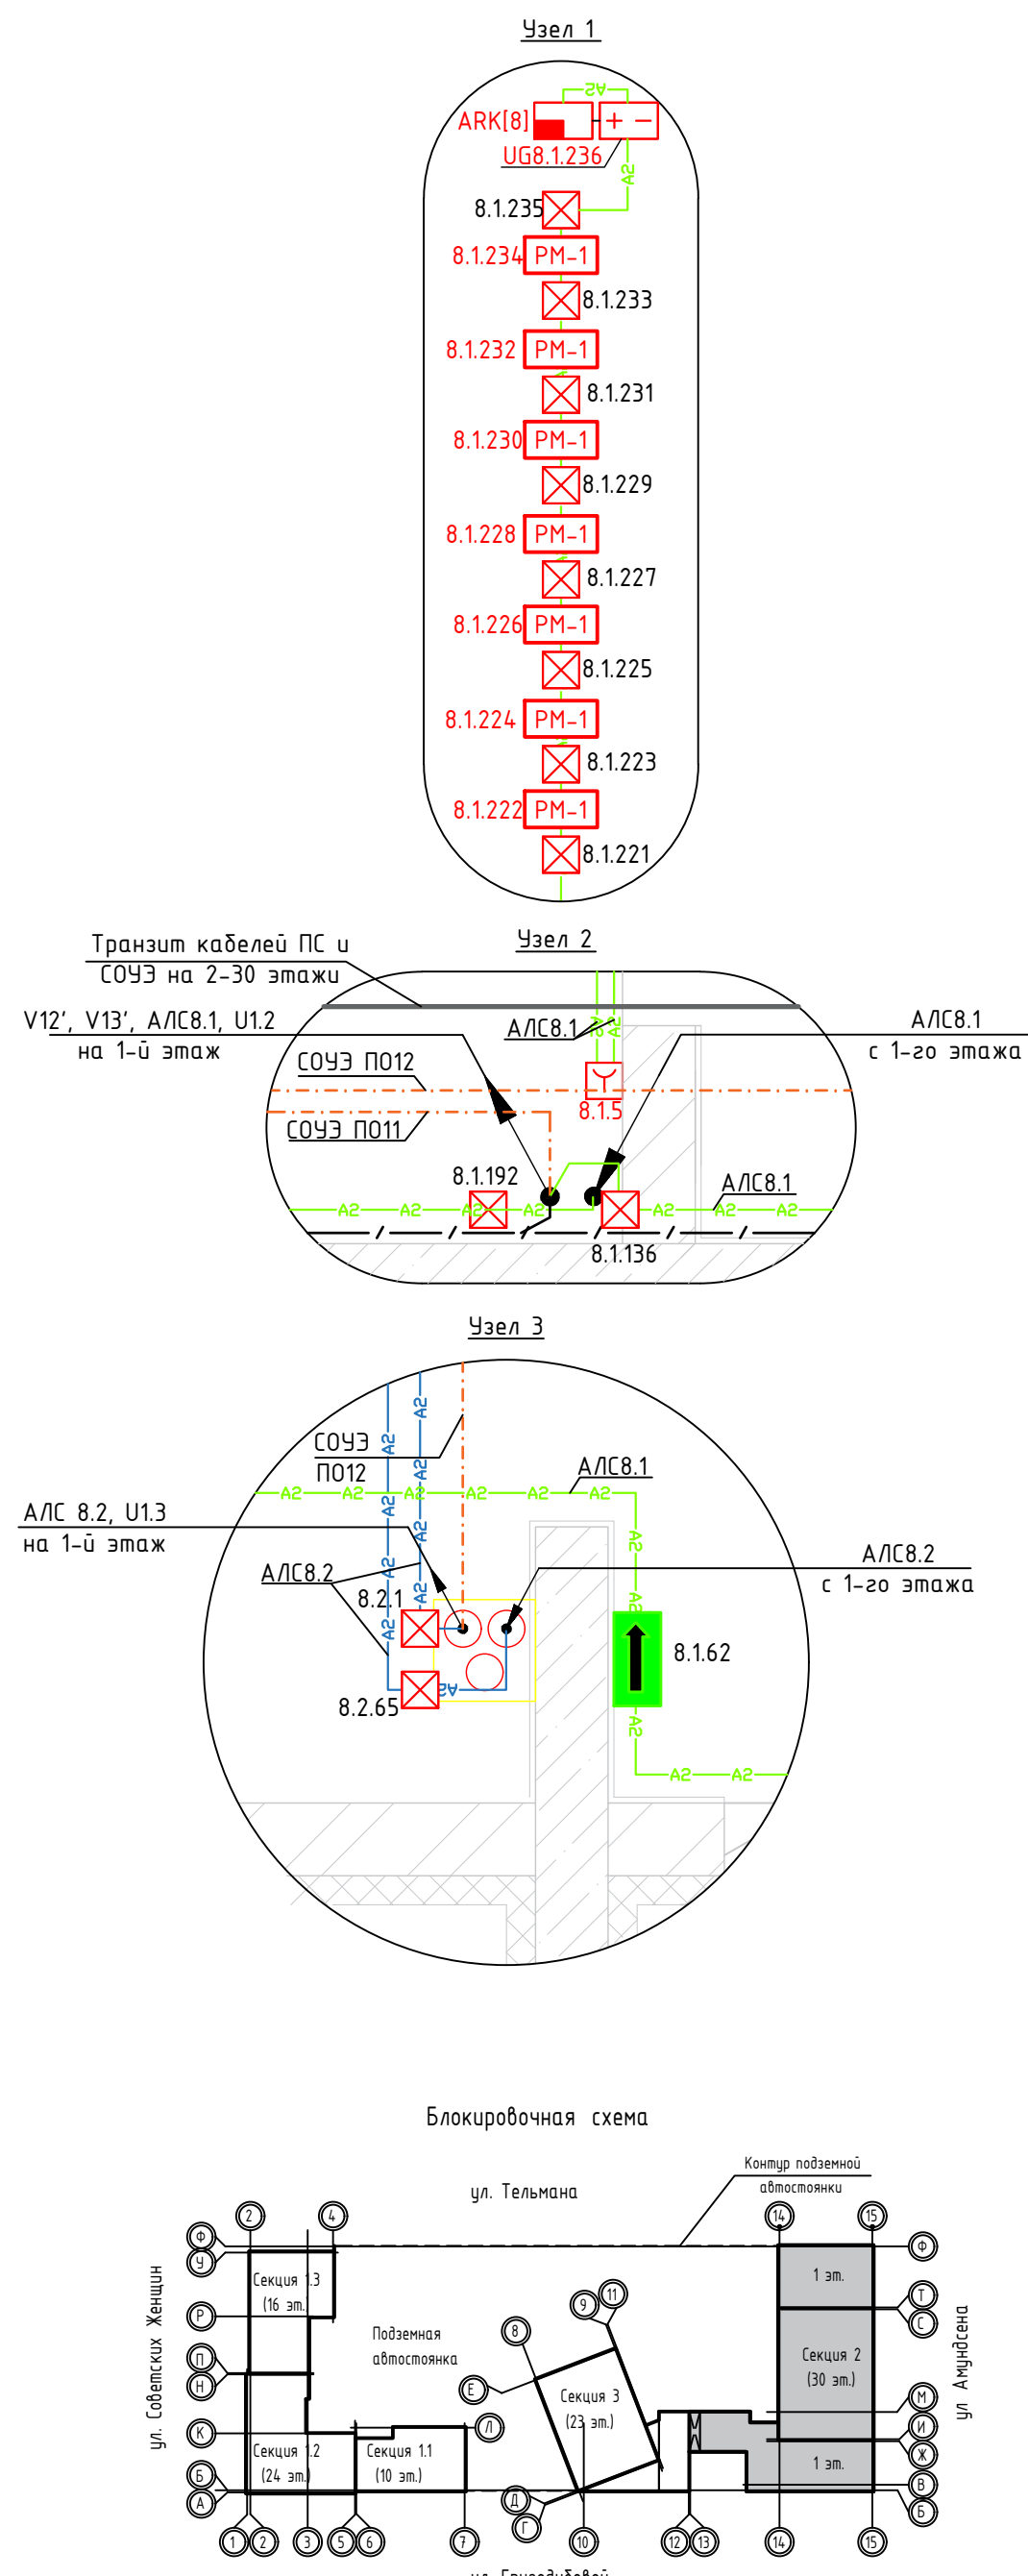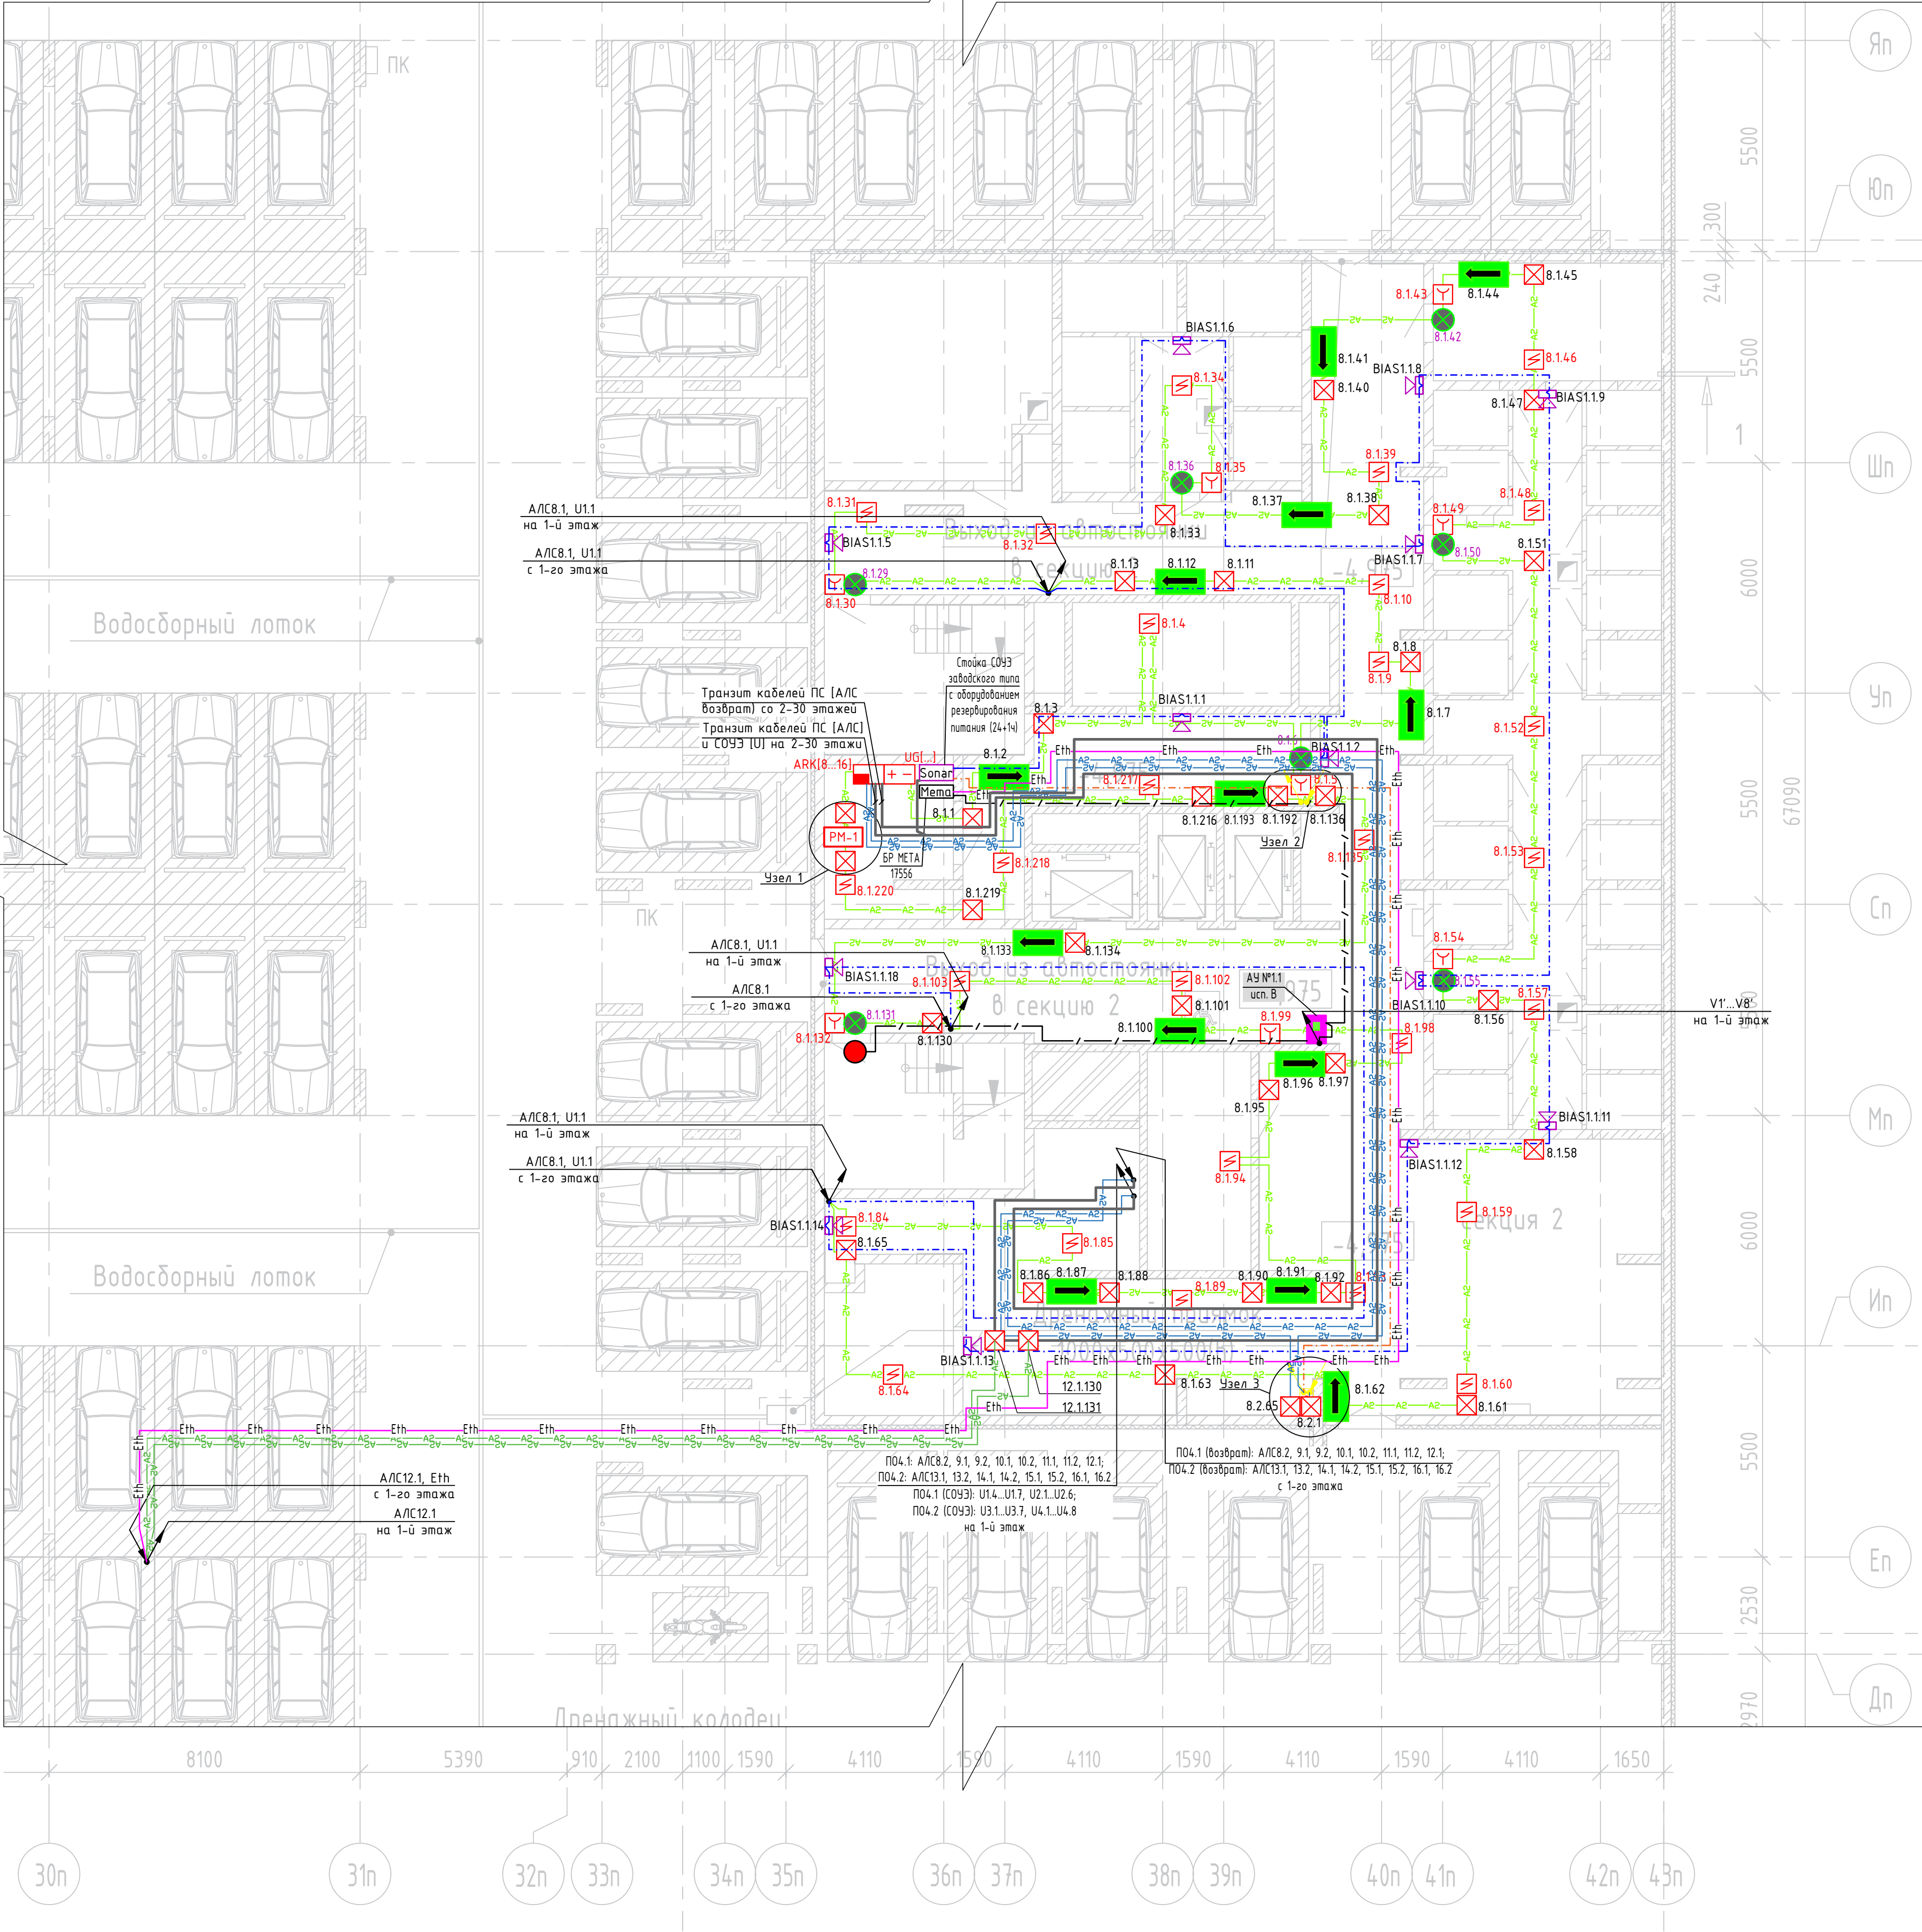



Экспликация помещений минус 1 этажа		
№ пом.	Наименование	Площадь, м2
2.2.01	ЛК	19,08
2.2.02	ЛК	20,09
2.2.03	Технический коридор	39,63
2.2.04	Аппаратная	13,14
2.2.05	Венткамера	32,11
2.2.06	Тамбур-шлюз	254,04
2.2.07	Аппаратная	12,48
2.2.08	Электрощитовая	15,39
2.2.09	Технический коридор	18,21
2.2.010	Блок кладовых №1	36,96
2.2.011	Блок кладовых №2	148,84
		580,87

Экспликация зон кладовых в блоках кладовых минус 1 этажа		
№ пом.	Наименование	Площадь, м2
Блок кладовых №1		
№1	Кладовая	3,76
№2	Кладовая	3,23
№3	Кладовая	5,40
№4	Кладовая	5,40
№5	Кладовая	3,23
№6	Кладовая	3,23
Блок кладовых №2		
№7	Кладовая	2,72
№8	Кладовая	2,81
№9	Кладовая	2,81
№10	Кладовая	2,81
№11	Кладовая	2,81
№12	Кладовая	2,81
№13	Кладовая	2,81
№14	Кладовая	2,81
№15	Кладовая	2,81
№16	Кладовая	2,81
№17	Кладовая	2,81
№18	Кладовая	2,81
№19	Кладовая	2,81
№20	Кладовая	2,81
№21	Кладовая	2,81
№22	Кладовая	2,81
№23	Кладовая	2,74
№24	Кладовая	2,88
№25	Кладовая	2,81
№26	Кладовая	2,81
		80,36

					СП004-10.23-ПСОП2					
					«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»					
2	-	Зам.	238-26	<i>Лиса</i>	07.26	Изм. Кол.ч. Лист Подп. Дата				
Изм.	Кол.ч.	Лист	Наб.	Подп.	Дата					
Разраб.		Макаров		<i>Лиса</i>	07.25					
Проверил		Афанасьева		<i>Лиса</i>	07.25					
						Стандия	Лист	Листов		
						Р	9			
					Секция 2. План минус 1 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЗ и МГН				 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИЙ	
Н.контр.		Костылева		<i>Лиса</i>	07.25					

1 Этаж (M1:100).

Фрагмент плана 1-го этажа (M1:100).
Расстановка устройств в пространстве подвешенного потолка

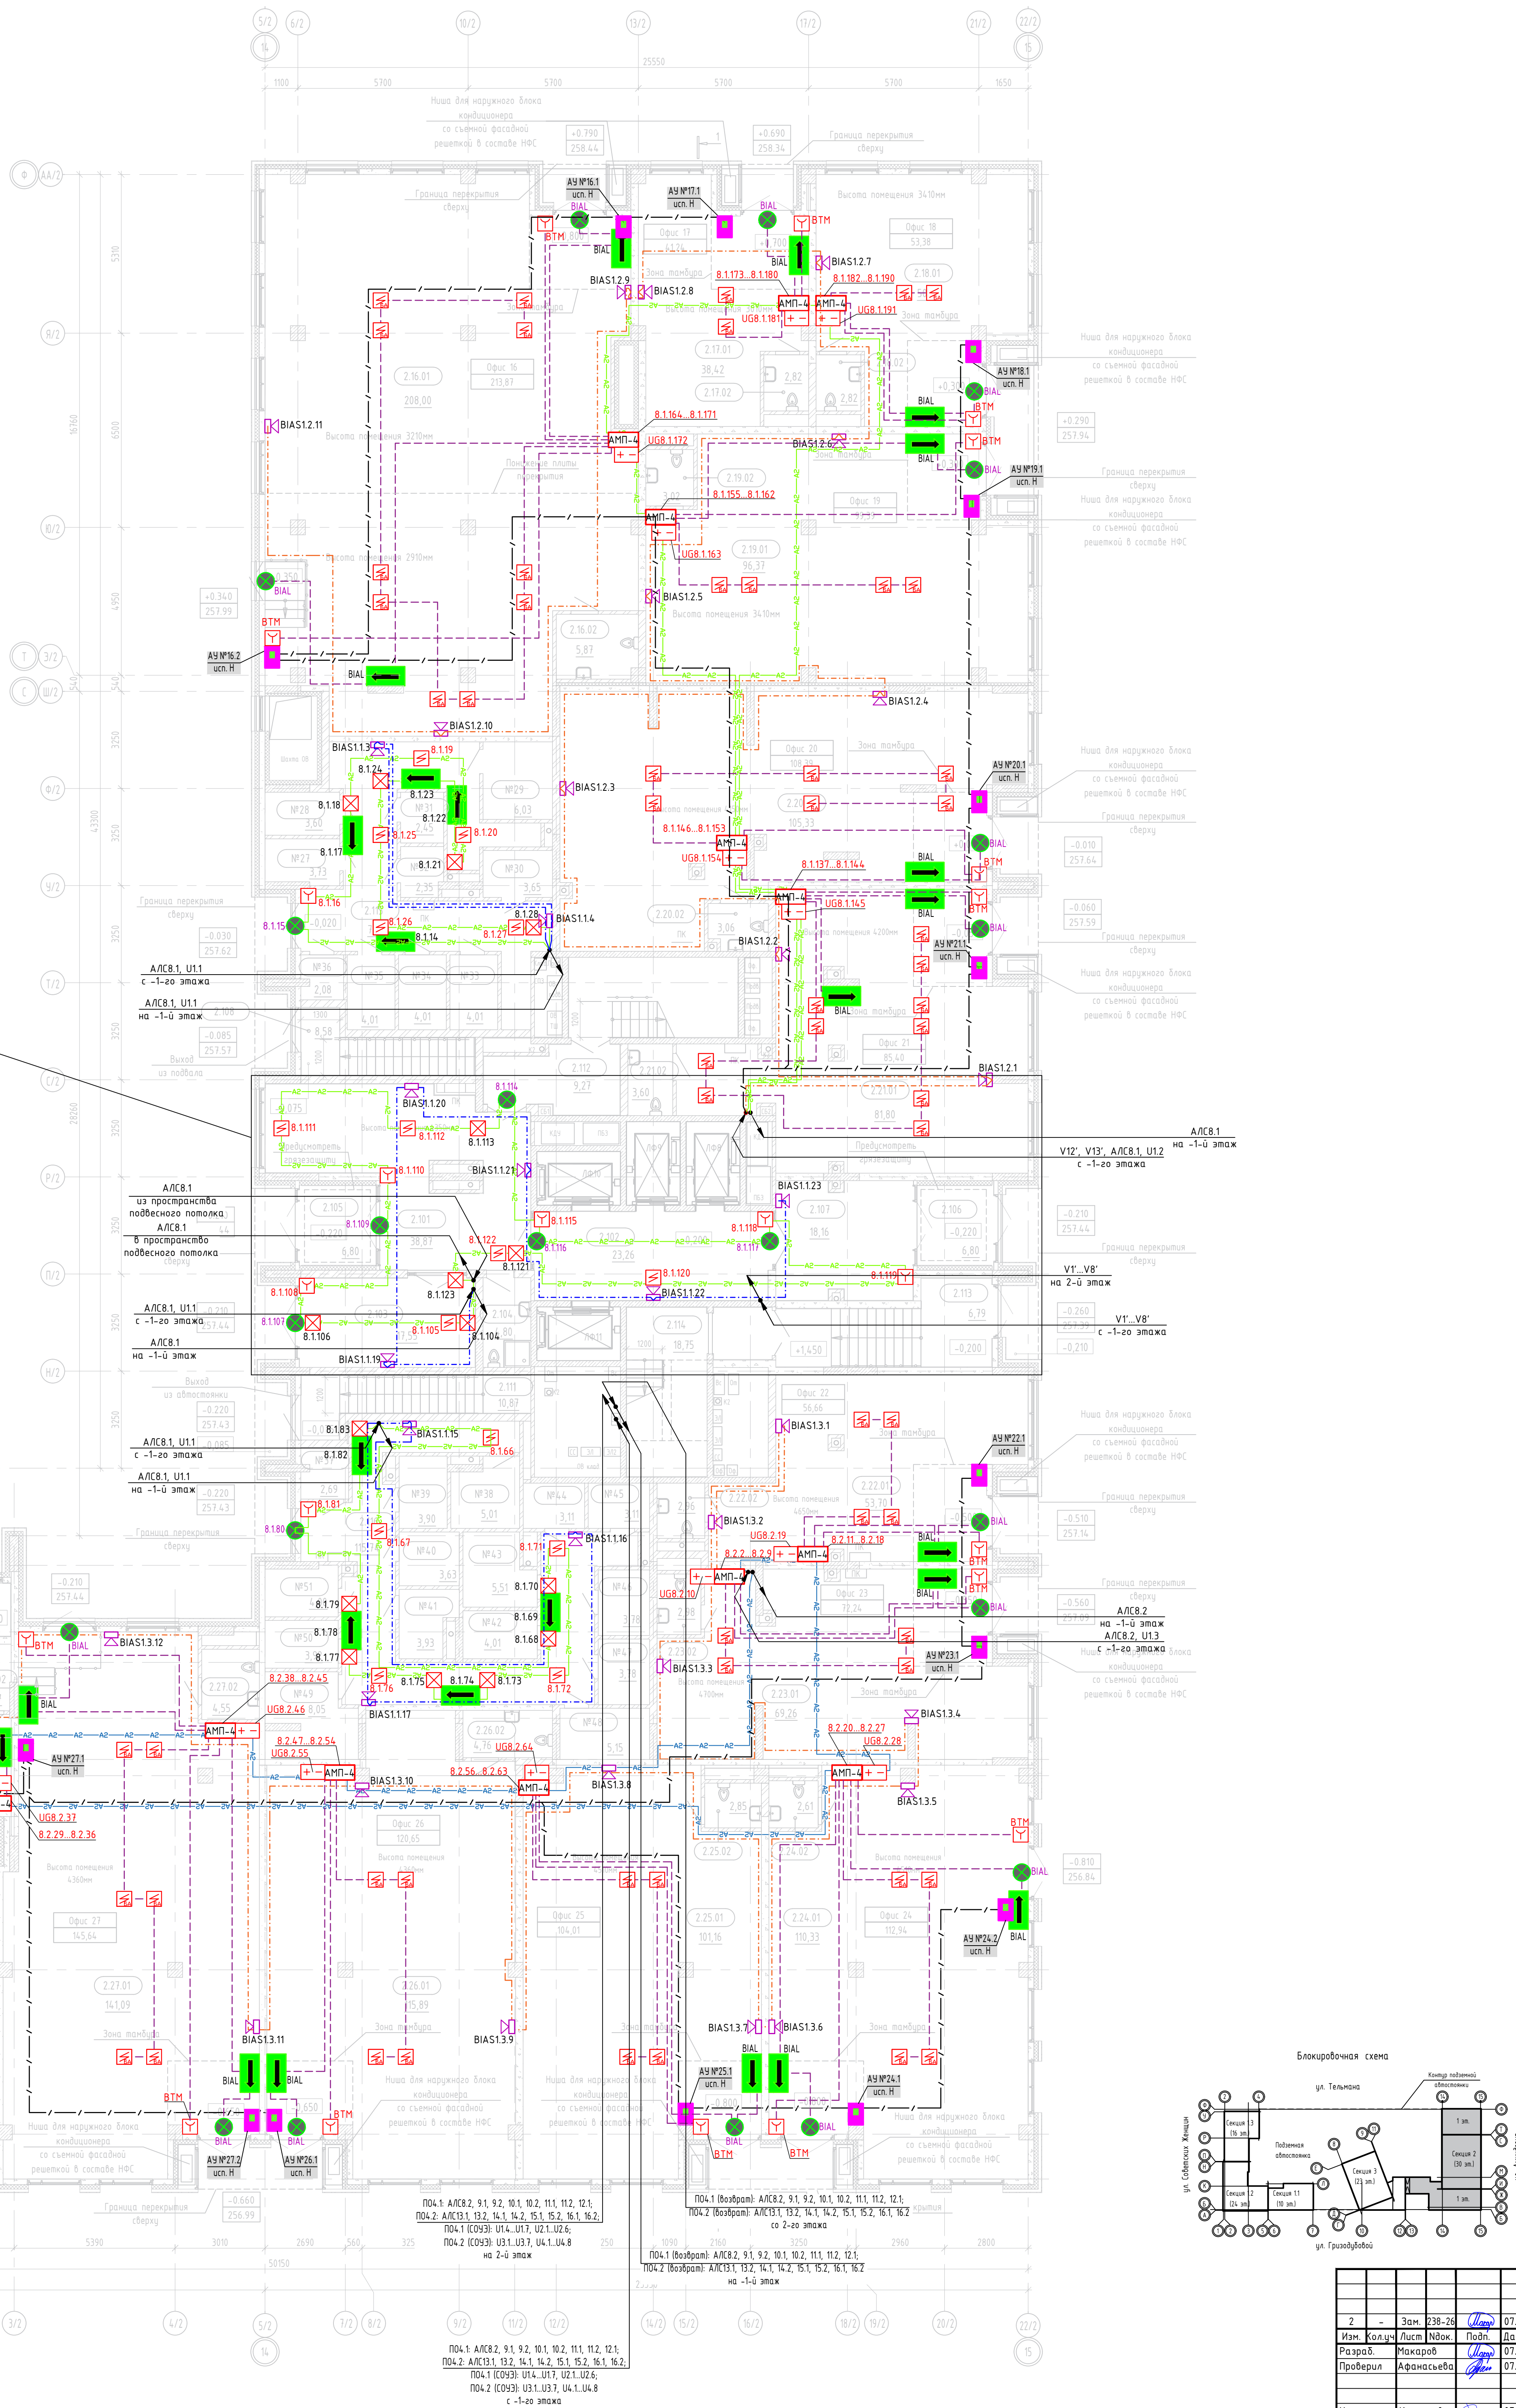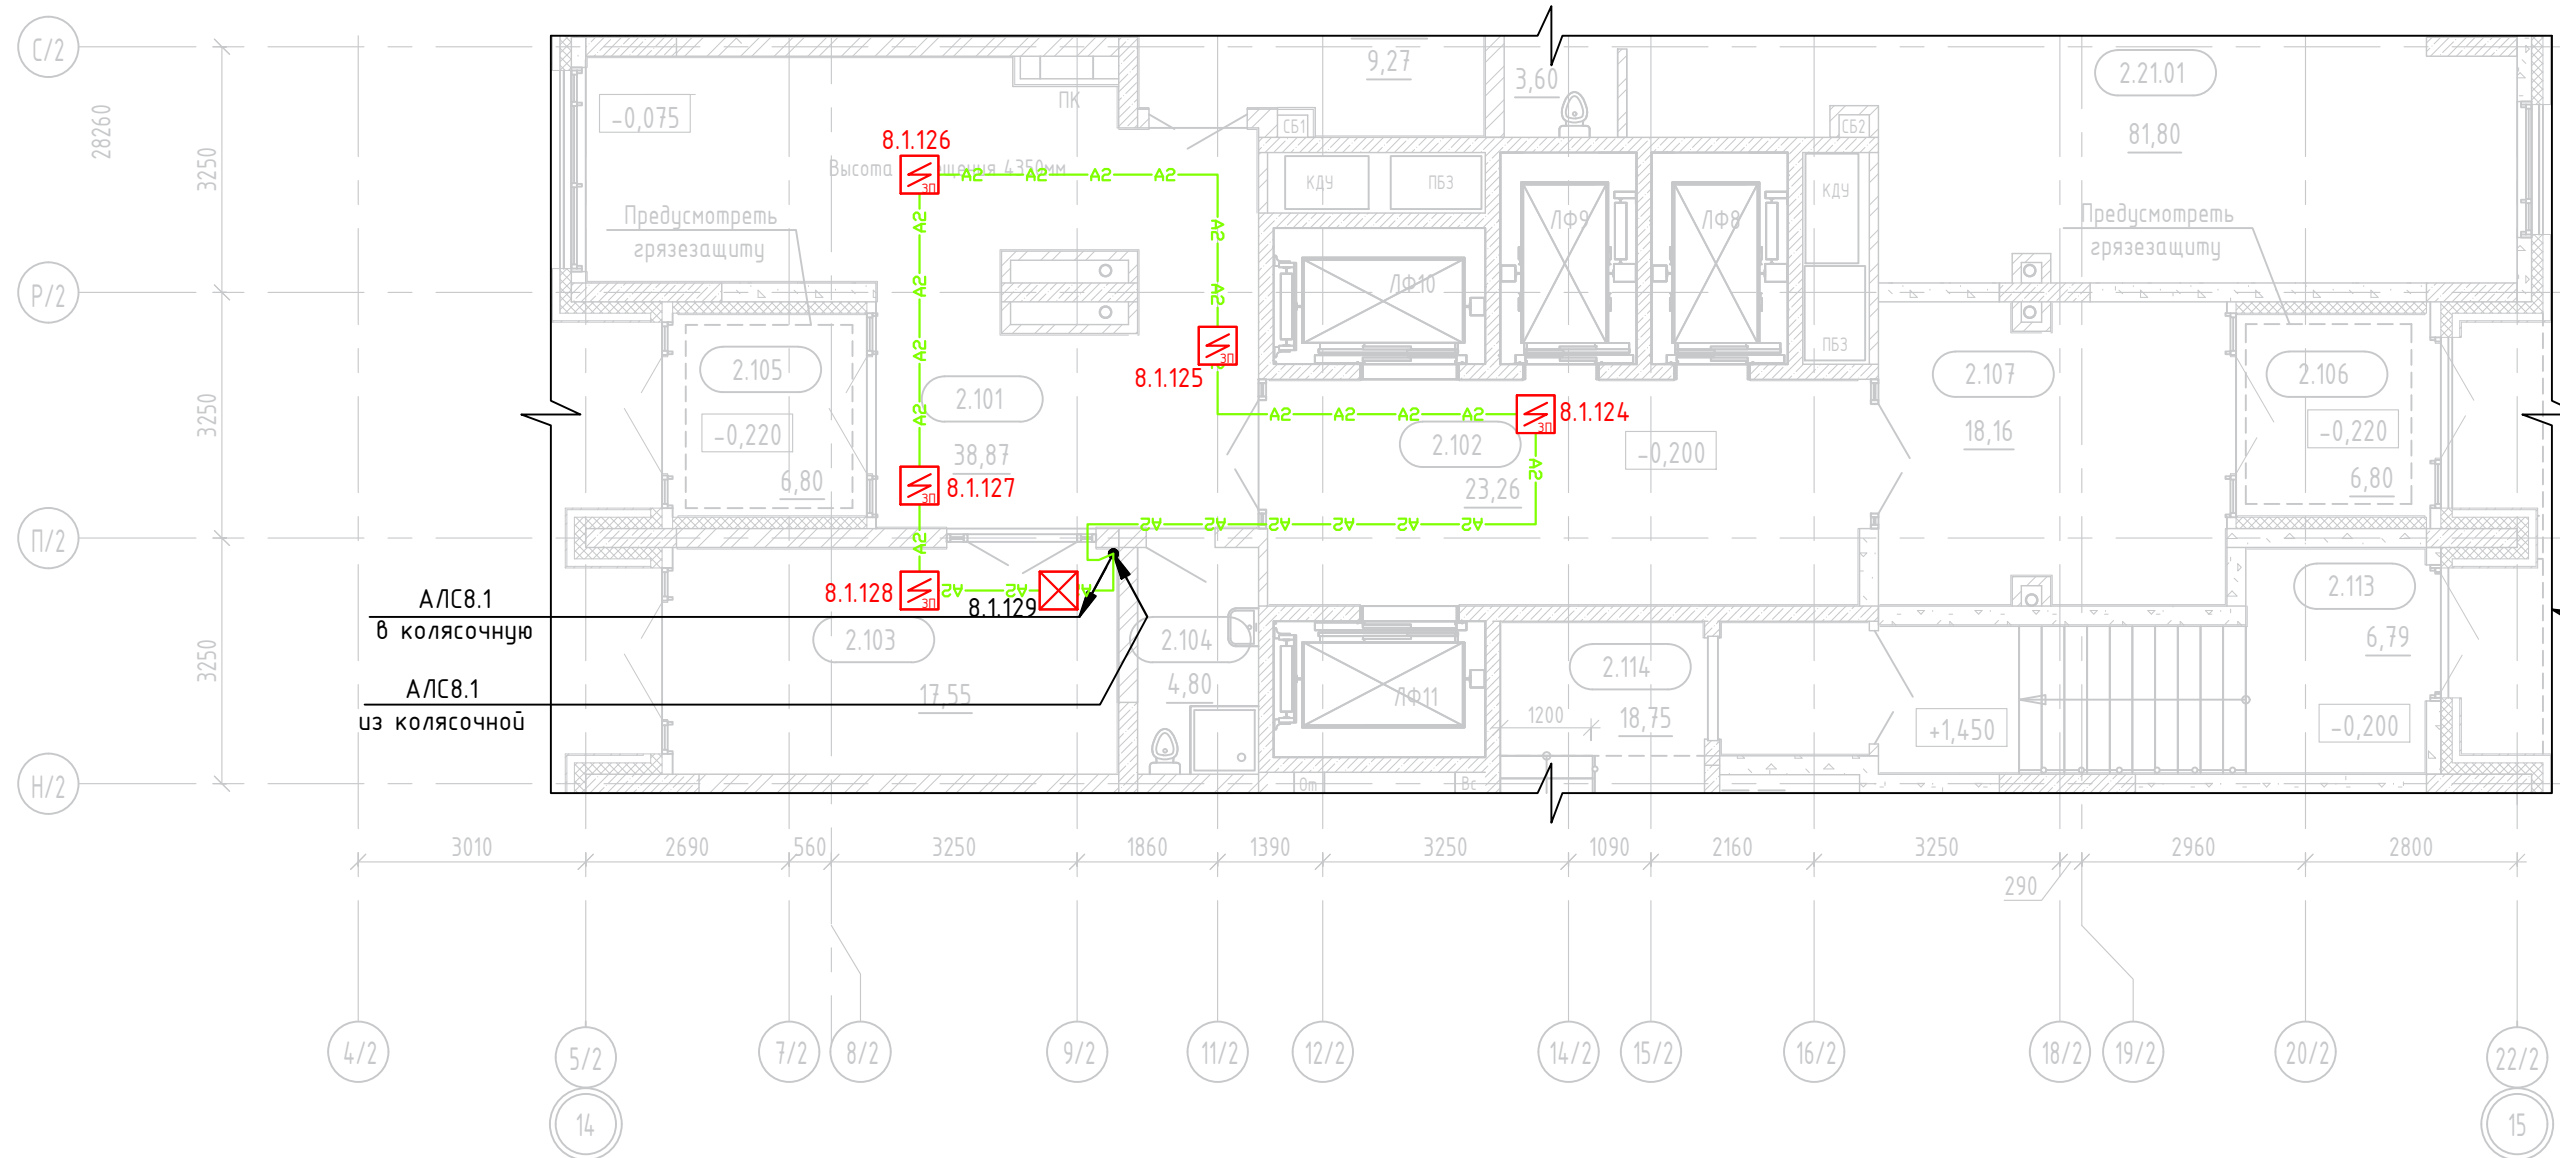

Экспликация встроенных помещений 1 этажа

№ пом.	Наименование	Площадь, м2
Офис 16	Офис 16	208.00
2.16.01	Офис 16	5,87
2.16.02	С/у	213,87
Офис 17	Офис	38,42
2.17.01	Офис	2,82
2.17.02	С/у	4,124
Офис 18	Офис	50,56
2.18.01	Офис	2,82
2.18.02	С/у	53,38
Офис 19	Офис	96,37
2.19.01	Офис	3,02
2.19.02	С/у	99,39
Офис 20	Офис 20	105,33
2.20.01	Офис 20	3,06
2.20.02	С/у	108,39
Офис 21	Офис 21	81,80
2.21.01	Офис 21	3,60
2.21.02	С/у	85,40
Офис 22	Офис	53,70
2.22.01	Офис	2,96
2.22.02	С/у	56,66
Офис 23	Офис 23	69,26
2.23.01	Офис 23	2,98
2.23.02	С/у	72,24
Офис 24	Офис	110,33
2.24.01	Офис	2,61
2.24.02	С/у	112,94
Офис 25	Офис	101,16
2.25.01	Офис	2,85
2.25.02	С/у	104,01
Офис 26	Офис	115,89
2.26.01	Офис	4,76
2.26.02	С/у	120,65
Офис 27	Офис	141,09
2.27.01	Офис	4,55
2.27.02	С/у	145,64
Офис 28	Офис	33,80
2.28.01	Офис	3,27
2.28.02	С/у	37,07
		1250,88

Экспликация общеобщных помещений 1 этажа

№ пом.	Наименование	Площадь, м2
2.101	Вестибиль	38,87
2.102	Лифтовой холл	23,26
2.103	Коллессонная	17,55
2.104	К/у	4,80
2.105	Танбур	6,80
2.106	Танбур	6,80
2.107	Танбур	18,16
2.108	ЛК	8,58
2.109	ЛК	15,39
2.111	ЛК	10,87
2.112	Танбур-шлюз	9,27
2.113	Танбур	6,79
2.114	ЛК	18,75
2.115	Блок кладовых №3	76,30
2.116	Блок кладовых №4	143,44
2.117	Мусорокамера для коммерческих пом.	15,99
2.118	Мусорокамера	55,68
2.119	С/у	2,68
2.120	Танбур	5,29
2.121	Объектный пункт пожаротушения (Пункт охраны)	24,98
		885,66

Экспликация зон кладовых в блоках кладовых 1 этажа

№ пом.	Наименование	Площадь, м2
Блок кладовых №3		
№27	Кладовая	3,73
№28	Кладовая	3,60
№29	Кладовая	6,03
№30	Кладовая	3,65
№31	Кладовая	2,45
№32	Кладовая	2,35
№33	Кладовая	4,01
№34	Кладовая	4,01
№35	Кладовая	4,01
№36	Кладовая	2,08
Блок кладовых №4		
№37	Кладовая	2,69
№38	Кладовая	5,01
№39	Кладовая	3,90
№40	Кладовая	3,63
№41	Кладовая	3,93
№42	Кладовая	4,01
№43	Кладовая	5,51
№44	Кладовая	3,11
№45	Кладовая	3,11
№46	Кладовая	3,78
№47	Кладовая	5,15
№48	Кладовая	8,05
№49	Кладовая	3,92
№50	Кладовая	4,00
№51	Кладовая	99,50



СП004-10.23-ПС02					
«Многоэтапная жилищная застройка в районе в границах улиц: Мухоморова-Григорьевской-Советских-железнодорожников-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером 44-04-0040404-001»					
2	-	Зан.	Зан.	Зан.	07.25
Мин.	Колл.	Лит.	Лит.	Лит.	07.25
Проект	Монтаж	Монтаж	Монтаж	Монтаж	07.25
Исполн.	Костин	Костин	Костин	Костин	07.25
Секция 2. План 1 этажа.					
Расположение оборудования ПС, СОУЗ и МГН					
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ					

Лист 11 из 11

Экспликация помещений квартир 2 этажа		
Номер	Наименование	Площадь, м2
№432		
432.1	Прихожая	5,68
432.2	Кухня-столовая	25,61
432.3	Жилая комната	12,28
432.4	Жилая комната	12,76
432.5	Жилая комната	12,76
432.6	С/у	3,43
432.7	С/у	4,58
432.8	Гард	5,65
		82,81
№433		
433.1	Прихожая	3,57
433.2	Кухня-столовая	14,61
433.3	Жилая комната	10,56
433.4	С/у	4,68
433.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,74
№434		
434.1	Прихожая	3,71
434.2	Кухня-столовая	12,97
434.3	Жилая комната	11,98
434.4	С/у	4,68
434.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,66
№435		
435.1	Прихожая	3,72
435.2	Кухня-столовая	14,63
435.3	Жилая комната	10,66
435.4	С/у	4,45
435.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,78
№436		
436.1	Прихожая	4,99
436.2	Кухня-столовая	21,24
436.3	Жилая комната	11,80
436.4	Жилая комната	11,11
436.5	С/у	4,51
436.6	Терраса (k=0,3)	9,36
		63,01
№437		
437.1	Прихожая	4,85
437.2	Жилая комната	13,04
437.3	С/у	5,33
437.4	Терраса (k=0,3)	4,33
437.5	Кухня-ниша	5,34
		32,89
№438		
438.1	Прихожая	7,08
438.2	Кухня-столовая	15,69
438.3	Жилая комната	10,21
438.4	С/у	4,68
438.5	Терраса (k=0,3)	7,66
		45,32


Экспликация помещений квартир 2 этажа		
Номер	Наименование	Площадь, м2
№439		
439.1	Прихожая	8,80
439.2	Кухня-столовая	15,74
439.3	Жилая комната	10,30
439.4	Жилая комната	11,78
439.5	С/у	4,15
439.6	С/у	1,53
439.7	Терраса (k=0,3)	8,13
		60,43
№440		
440.1	Прихожая	6,95
440.2	Кухня-столовая	16,78
440.3	Жилая комната	12,96
440.4	Жилая комната	11,79
440.5	С/у	4,59
440.6	С/у	1,61
440.7	Гард	1,68
440.8	Лоджия (k=0,5)	1,32
		57,68
№441		
441.1	Прихожая	7,48
441.2	Кухня-столовая	16,78
441.3	Жилая комната	12,10
441.4	Жилая комната	12,96
441.5	С/у	4,68
441.6	Гард	2,81
441.7	Лоджия (k=0,5)	1,32
		58,13
№442		
442.1	Прихожая	3,71
442.2	Кухня-столовая	25,07
442.3	Жилая комната	11,59
442.4	Жилая комната	11,57
442.5	С/у	3,36
442.6	С/у	1,88
		57,18
№443		
443.1	Прихожая	5,24
443.2	Кухня-столовая	18,72
443.3	Жилая комната	13,16
443.4	С/у	4,00
443.5	Гард	3,17
		44,29
ИТОГ:		605,92

Экспликация общедомовых помещений 2 этажа		
Номер	Наименование	Площадь, м2
2.2.201	Межквартирный коридор	35,30
2.2.202	Межквартирный коридор	29,08
2.2.203	Лифтовой холл	22,97
2.2.204	ЛК	14,49
2.2.205	ЛК	14,49
2.2.206	Тамбур-шлюз	19,09
2.2.207	Коллекторная	10,39
2.2.208	Коллекторная	11,54
		157,35

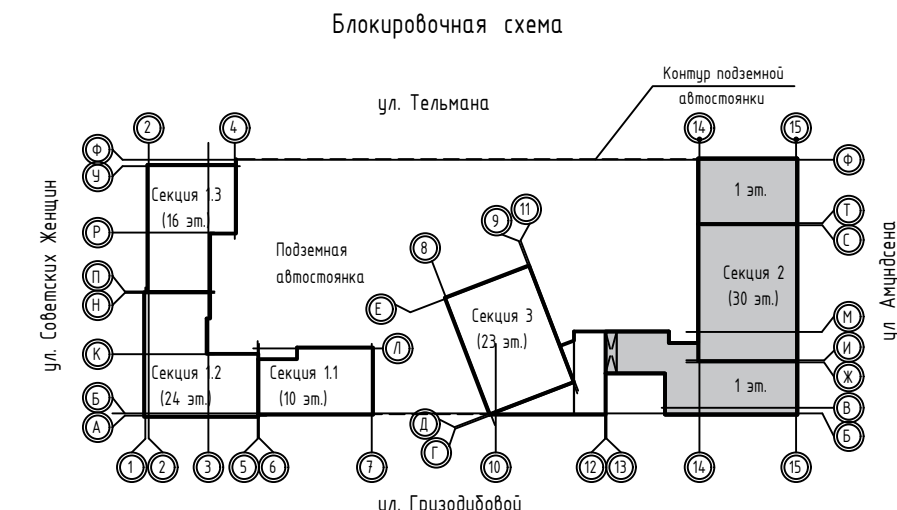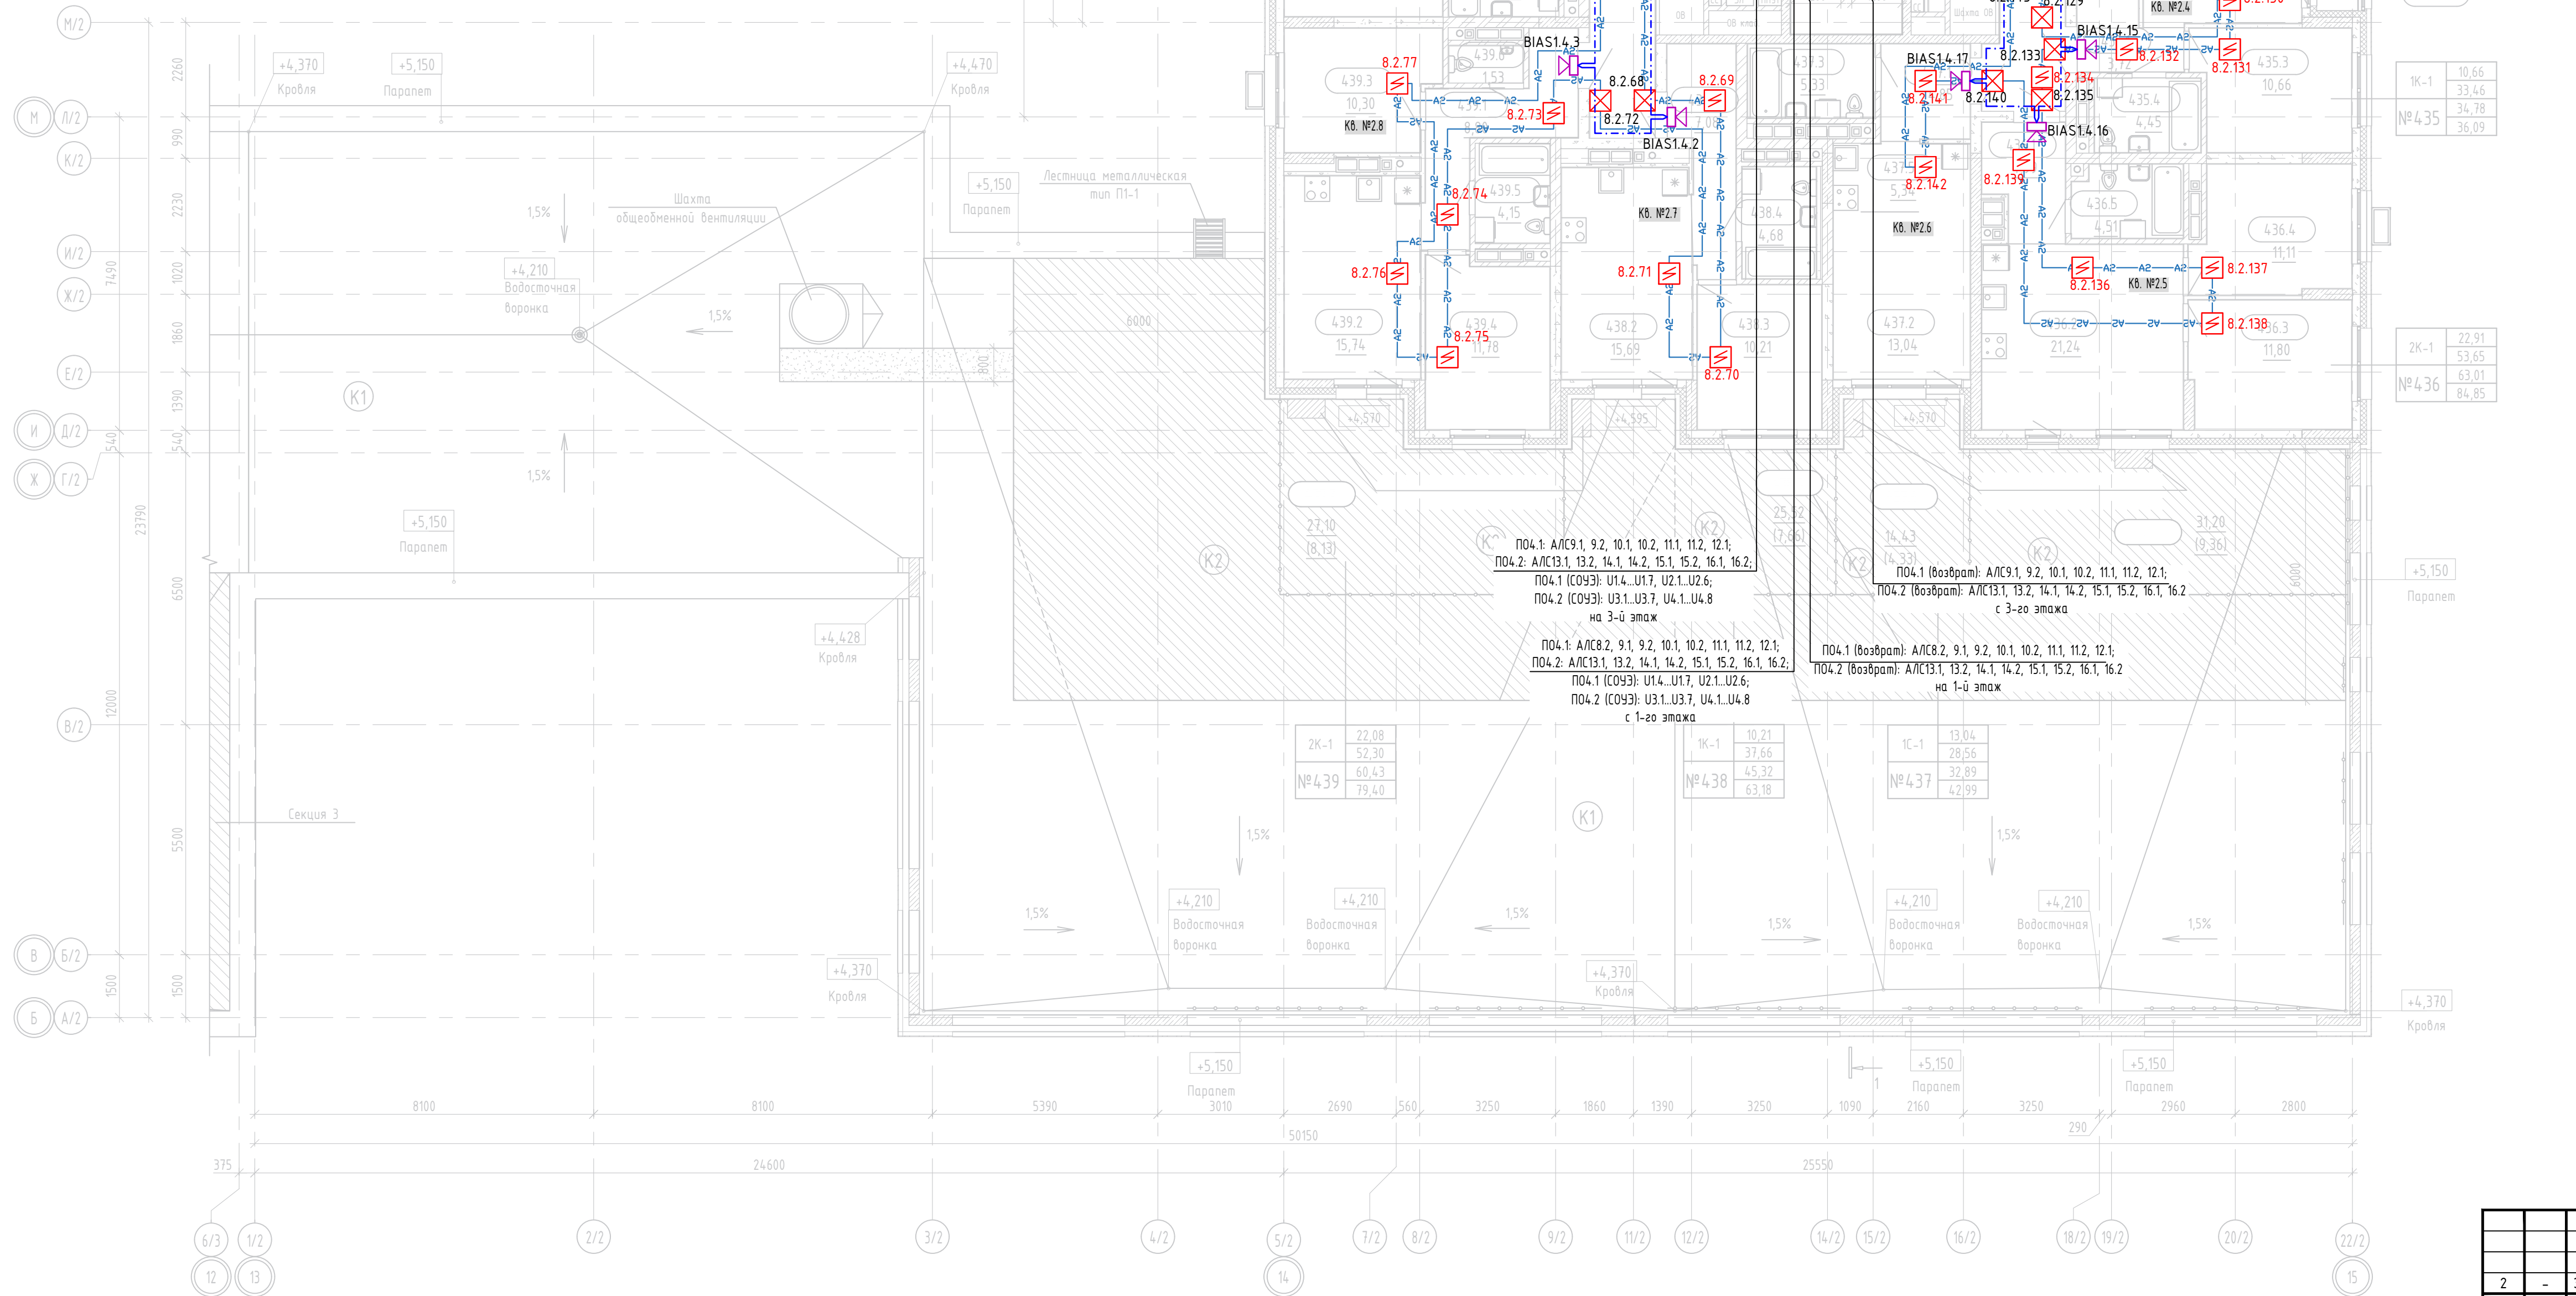


СП004-10.23-ПСОП2					
Инициативная группа застройщика в районе в границах улиц:					
Мин. Колон. Лист	Дата	Лист	Лист	Лист	Лист
Разработчик	Масштаб	07.25	07.25	07.25	07.25
Проектировщик	Автоматизация	07.25	07.25	07.25	07.25
Исполнитель	Космичев	07.25	07.25	07.25	07.25
Секция 2. План 2 этажа.					
Расположение оборудования ПС, СОУЗ и ГИТ					

3 Этаж (М1:100). Этажи 4-15 выполняются аналогично.

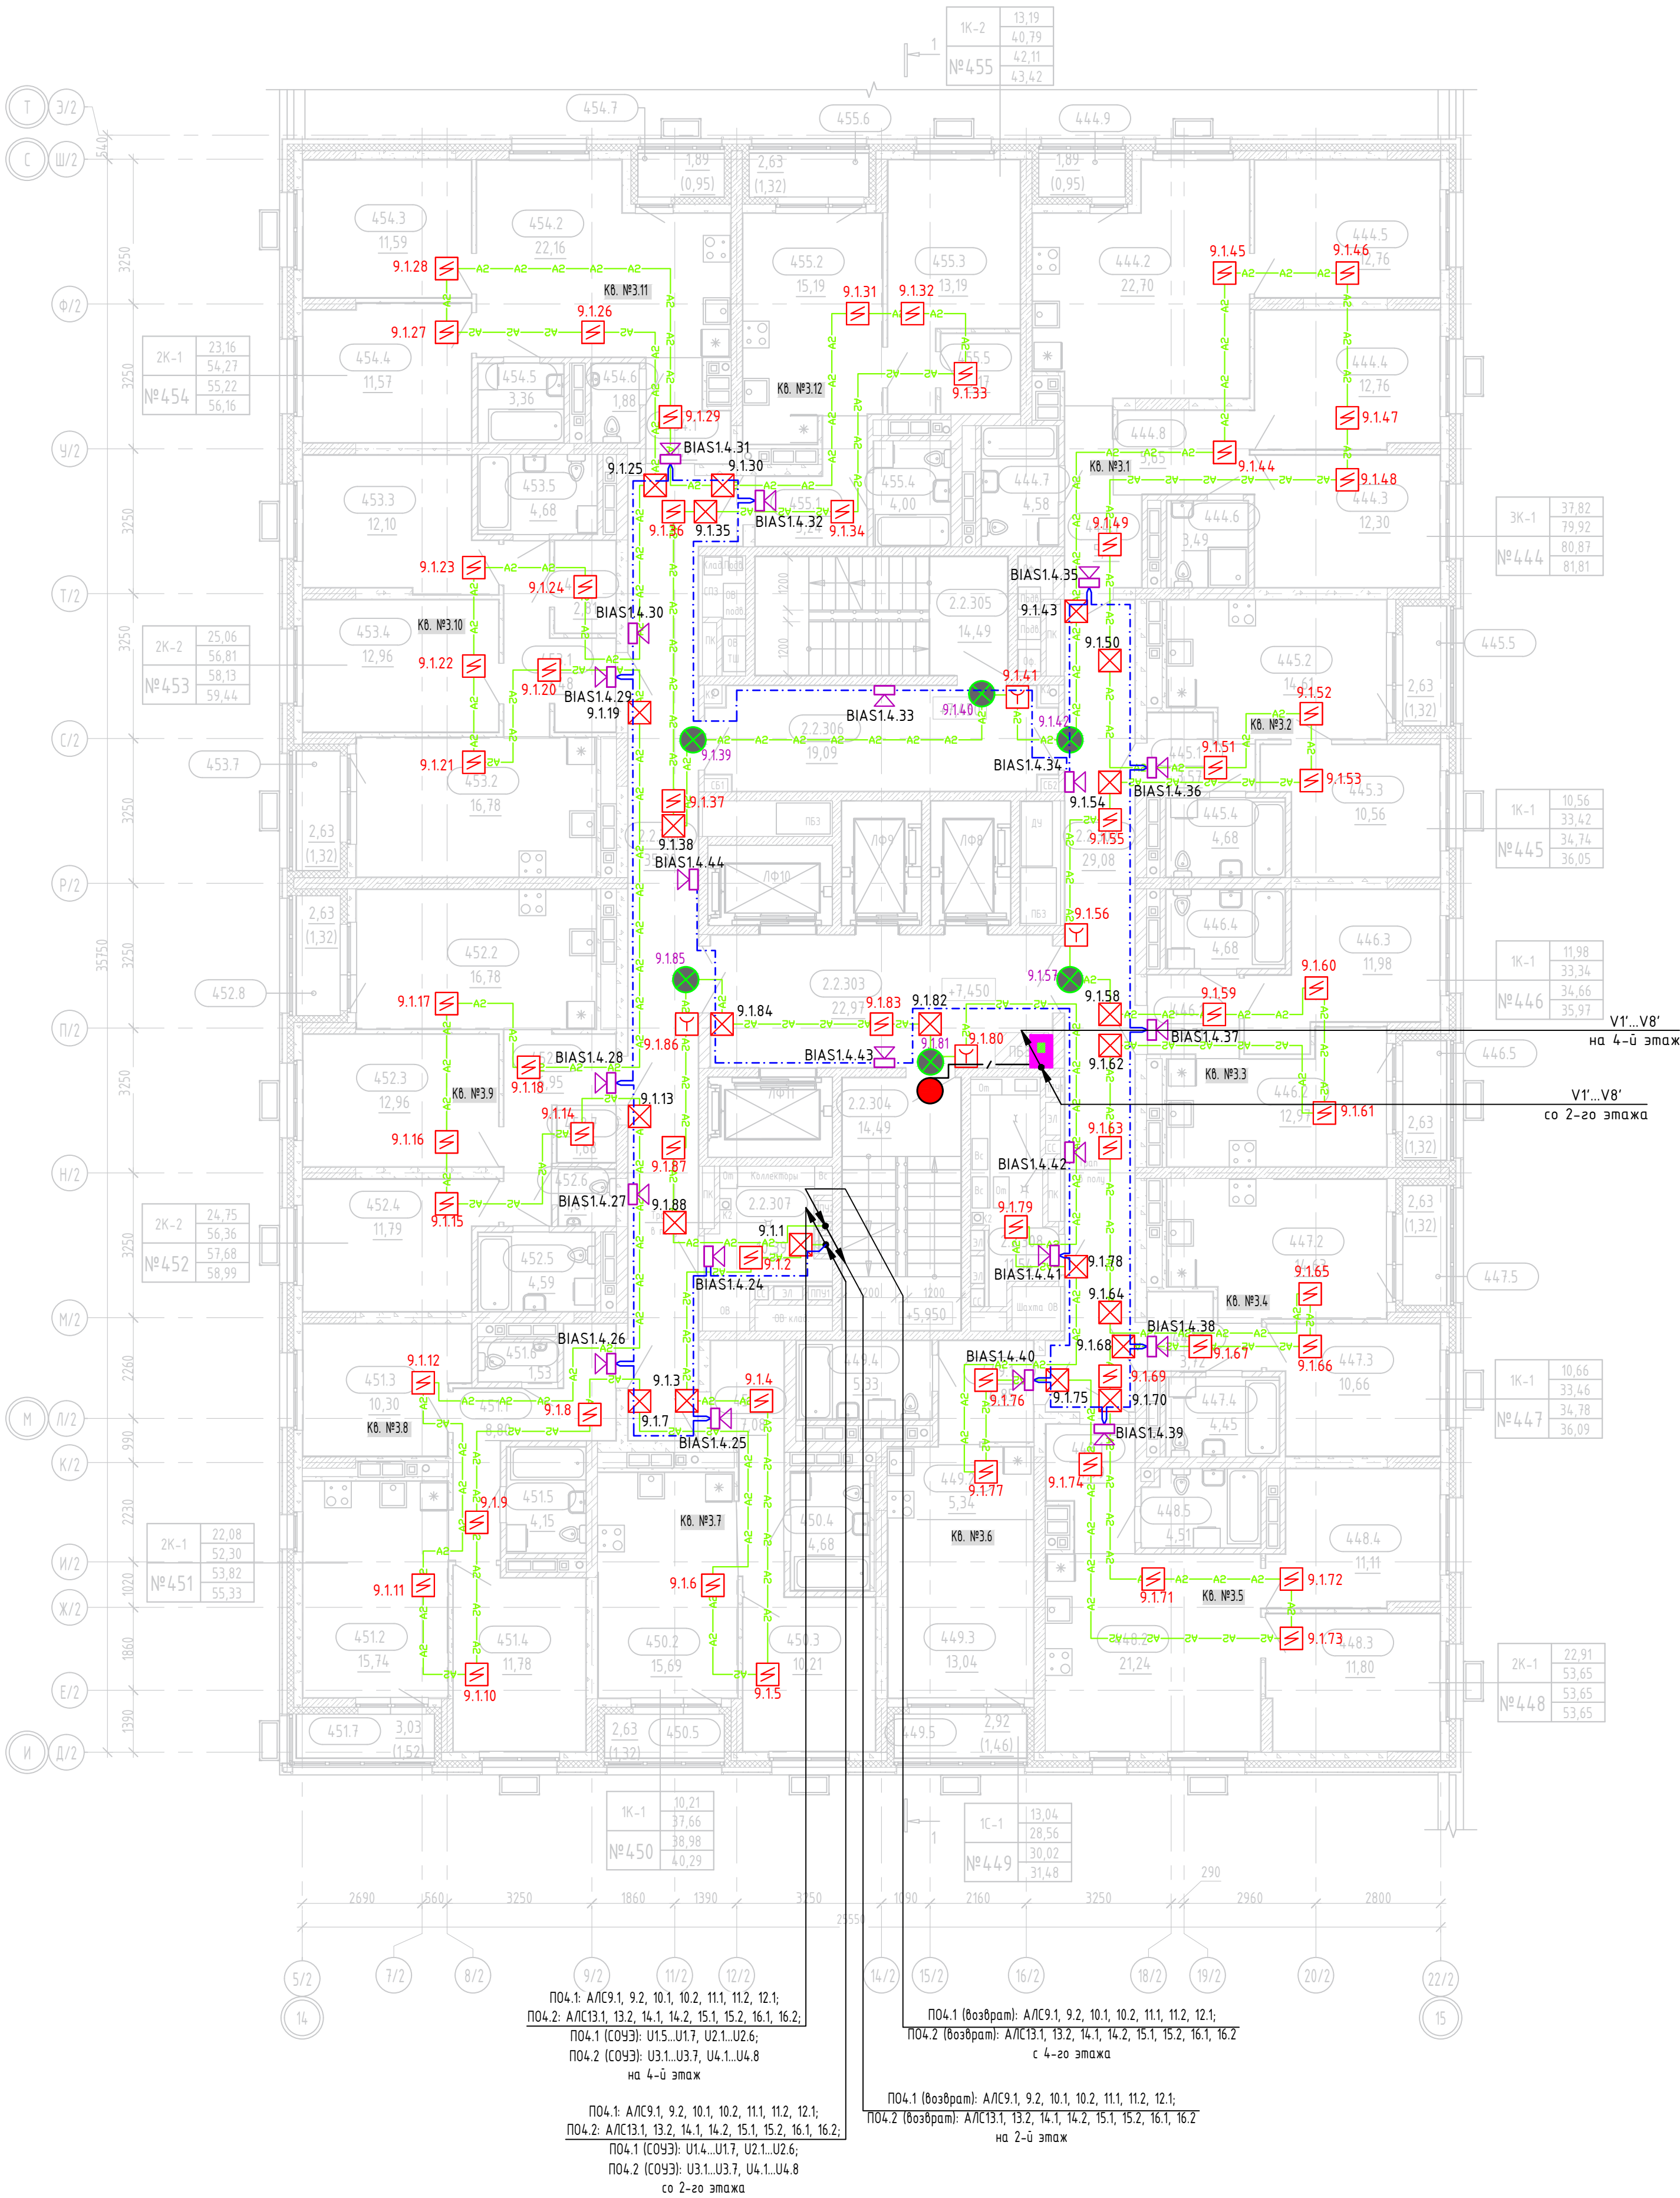

Блокировочная схема

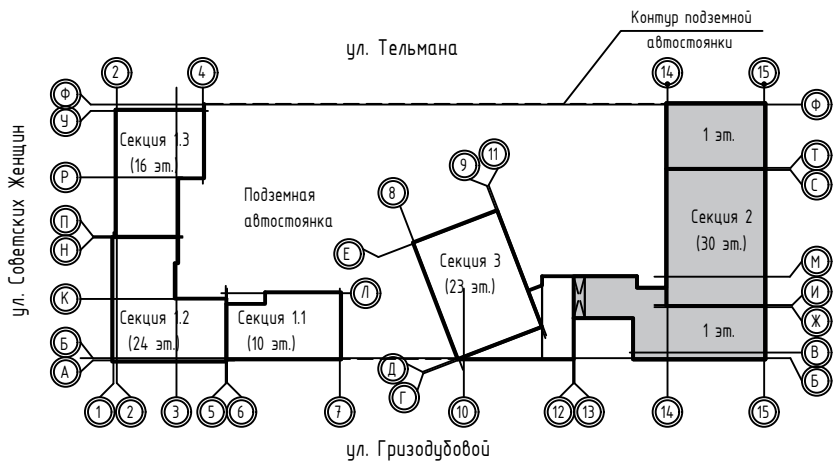

СП004-10.23-ПСОП2					
«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Макаров	07.25			
Проверил	Афанасьева	07.25			
Н.контр.	Костылева	07.25			
Секция 2. План 3 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЗ и МГН					Стация
					Лист
					Листов
					Р
					12.1
					2

Экспликация помещений квартир 3 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
№444		
444.1	Прихожая	5,68
444.2	Кухня-столовая	22,70
444.3	Жилая комната	12,30
444.4	Жилая комната	12,76
444.5	Жилая комната	12,76
444.6	С/у	3,49
444.7	С/у	4,58
444.8	Гард.	5,65
444.9	Лоджия (k=0,5)	0,95
		80,87
№445		
445.1	Прихожая	3,57
445.2	Кухня-столовая	14,61
445.3	Жилая комната	10,56
445.4	С/у	4,68
445.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,74
№446		
446.1	Прихожая	3,71
446.2	Кухня-столовая	12,97
446.3	Жилая комната	11,98
446.4	С/у	4,68
446.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,66
№447		
447.1	Прихожая	3,72
447.2	Кухня-столовая	14,63
447.3	Жилая комната	10,66
447.4	С/у	4,45
447.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,78
№448		
448.1	Прихожая	4,99
448.2	Кухня-столовая	21,24
448.3	Жилая комната	11,80
448.4	Жилая комната	11,11
448.5	С/у	4,51
		53,65
№449		
449.1	Прихожая	4,85
449.2	Кухня-ниша	5,34
449.3	Жилая комната	13,04
449.4	С/у	5,33
449.5	Лоджия (k=0,5)	1,46
		30,02
№450		
450.1	Прихожая	7,08
450.2	Кухня-столовая	15,69
450.3	Жилая комната	10,21
450.4	С/у	4,68
450.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		38,98

Экспликация помещений квартир 3 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
№451		
451.1	Прихожая	8,80
451.2	Кухня-столовая	15,74
451.3	Жилая комната	10,30
451.4	Жилая комната	11,78
451.5	С/у	4,15
451.6	С/у	1,53
451.7	Лоджия (k=0,5)	1,52
		53,82
№452		
452.1	Прихожая	6,95
452.2	Кухня-столовая	16,78
452.3	Жилая комната	12,96
452.4	Жилая комната	11,79
452.5	С/у	4,59
452.6	С/у	1,61
452.7	Гард.	1,68
452.8	Лоджия (k=0,5)	1,32
		57,68
№453		
453.1	Прихожая	7,48
453.2	Кухня-столовая	16,78
453.3	Жилая комната	12,10
453.4	Жилая комната	12,96
453.5	С/у	4,68
453.6	Гард.	2,81
453.7	Лоджия (k=0,5)	1,32
		58,13
№454		
454.1	Прихожая	3,71
454.2	Кухня-столовая	22,16
454.3	Жилая комната	11,59
454.4	Жилая комната	11,57
454.5	С/у	3,36
454.6	С/у	1,88
454.7	Лоджия (k=0,5)	0,95
		55,22
№455		
455.1	Прихожая	5,24
455.2	Кухня-столовая	15,19
455.3	Жилая комната	13,19
455.4	С/у	4,00
455.5	Гард.	3,17
455.6	Лоджия (k=0,5)	1,32
		42,11
ИТОГ:		574,66

Экспликация общедомовых помещений 3 этажа



Номер	Наименование	Площадь, м2
2.2.301	Межквартирный коридор	35,30
2.2.302	Межквартирный коридор	29,08
2.2.303	Лифтовой холл	22,97
2.2.304	ЛК	14,49
2.2.305	ЛК	14,49
2.2.306	Тамбур-шлюз	19,09
2.2.307	Коллекторная	10,39
2.2.308	Коллекторная	11,54
		157,35

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

СП004-10.23-ПСОП2

1K-2	13,19
	40,79
№611	42,11
	43,42

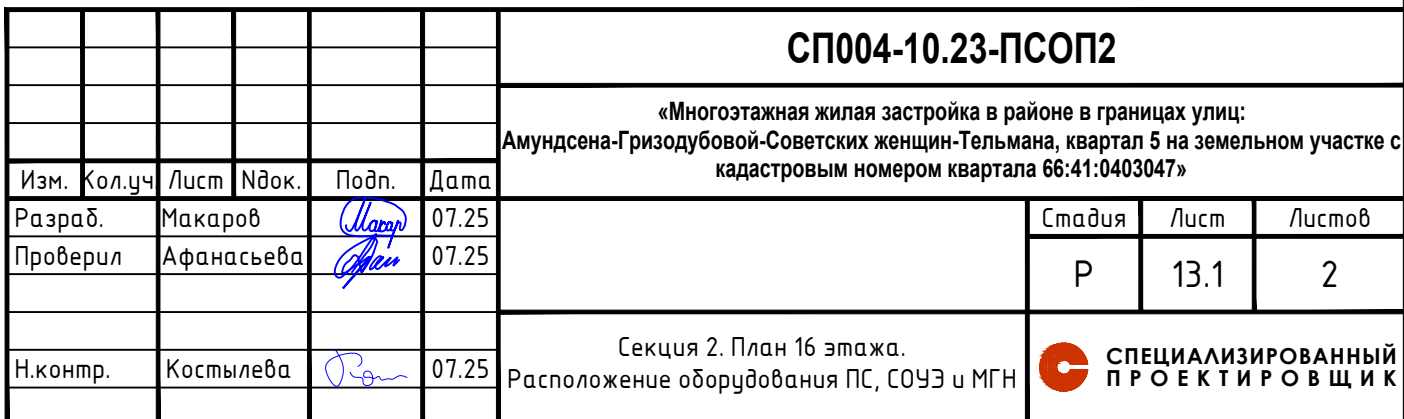

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Экспликация помещений квартир 16 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
№600		
600.1	Прихожая	5,68
600.2	Кухня-столовая	22,70
600.3	Жилая комната	12,30
600.4	Жилая комната	12,76
600.5	Жилая комната	12,76
600.6	Гард.	5,65
600.7	С/у	3,49
600.8	С/у	4,58
600.9	Лоджия (k=0,5)	0,95
		80,87
№601		
601.1	Прихожая	3,57
601.2	Кухня-столовая	14,61
601.3	Жилая комната	10,56
601.4	С/у	4,68
601.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,74
№602		
602.1	Прихожая	3,71
602.2	Кухня-столовая	12,97
602.3	Жилая комната	11,98
602.4	С/у	4,68
602.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,66
№603		
603.1	Прихожая	3,72
603.2	Кухня-столовая	14,63
603.3	Жилая комната	10,66
603.4	С/у	4,45
603.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,78
№604		
604.1	Прихожая	4,99
604.2	Кухня-столовая	21,24
604.3	Жилая комната	11,80
604.4	Жилая комната	11,11
604.5	С/у	4,51
		53,65
№605		
605.1	Прихожая	4,85
605.2	Кухня-ниша	5,34
605.3	Жилая комната	13,04
605.4	С/у	5,33
605.5	Лоджия (k=0,5)	1,46
		30,02
№606		
606.1	Прихожая	7,08
606.2	Кухня-столовая	15,69
606.3	Жилая комната	10,21
606.4	С/у	4,68
606.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		38,98

Экспликация помещений квартир 16 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
№607		
607.1	Прихожая	8,80
607.2	Кухня-столовая	15,74
607.3	Жилая комната	10,30
607.4	Жилая комната	11,78
607.5	С/у	4,15
607.6	С/у	1,53
607.7	Лоджия (k=0,5)	1,52
		53,82
№608		
608.1	Прихожая	6,95
608.2	Кухня-столовая	16,78
608.3	Жилая комната	12,96
608.4	Жилая комната	11,79
608.5	Гард.	1,68
608.6	С/у	4,59
608.7	С/у	1,61
608.8	Лоджия (k=0,5)	1,32
		57,68
№609		
609.1	Прихожая	7,48
609.2	Кухня-столовая	16,78
609.3	Жилая комната	12,10
609.4	Жилая комната	12,96
609.5	Гард.	2,81
609.6	С/у	4,68
609.7	Лоджия (k=0,5)	1,32
		58,13
№610		
610.1	Прихожая	3,71
610.2	Кухня-столовая	22,16
610.3	Жилая комната	11,59
610.4	Жилая комната	11,57
610.5	С/у	3,36
610.6	С/у	1,88
610.7	Лоджия (k=0,5)	0,95
		55,22
№611		
611.1	Прихожая	5,24
611.2	Кухня-столовая	15,19
611.3	Жилая комната	13,19
611.4	Гард.	3,17
611.5	С/у	4,00
611.6	Лоджия (k=0,5)	1,32
		42,11
ИТОГ:		574,66

Экспликация общедомовых помещений 16 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
2.2.1601	Межквартирный коридор	35,30
2.2.1602	Межквартирный коридор	29,08
2.2.1603	Лифтовой холл	22,97
2.2.1604	ЛК	14,49
2.2.1605	ЛК	14,49
2.2.1606	Тамбур-шлюз	19,09
2.2.1607	Коллекторная	10,39
2.2.1608	Коллекторная	11,54
		157,35

Изм.

Кол.уч.

Лист


Ндок.

Подп.


Дата

СП004-10.23-ПСОП2

23 Этаж (М1:100). Этажи 24-29 выполняются аналогично.

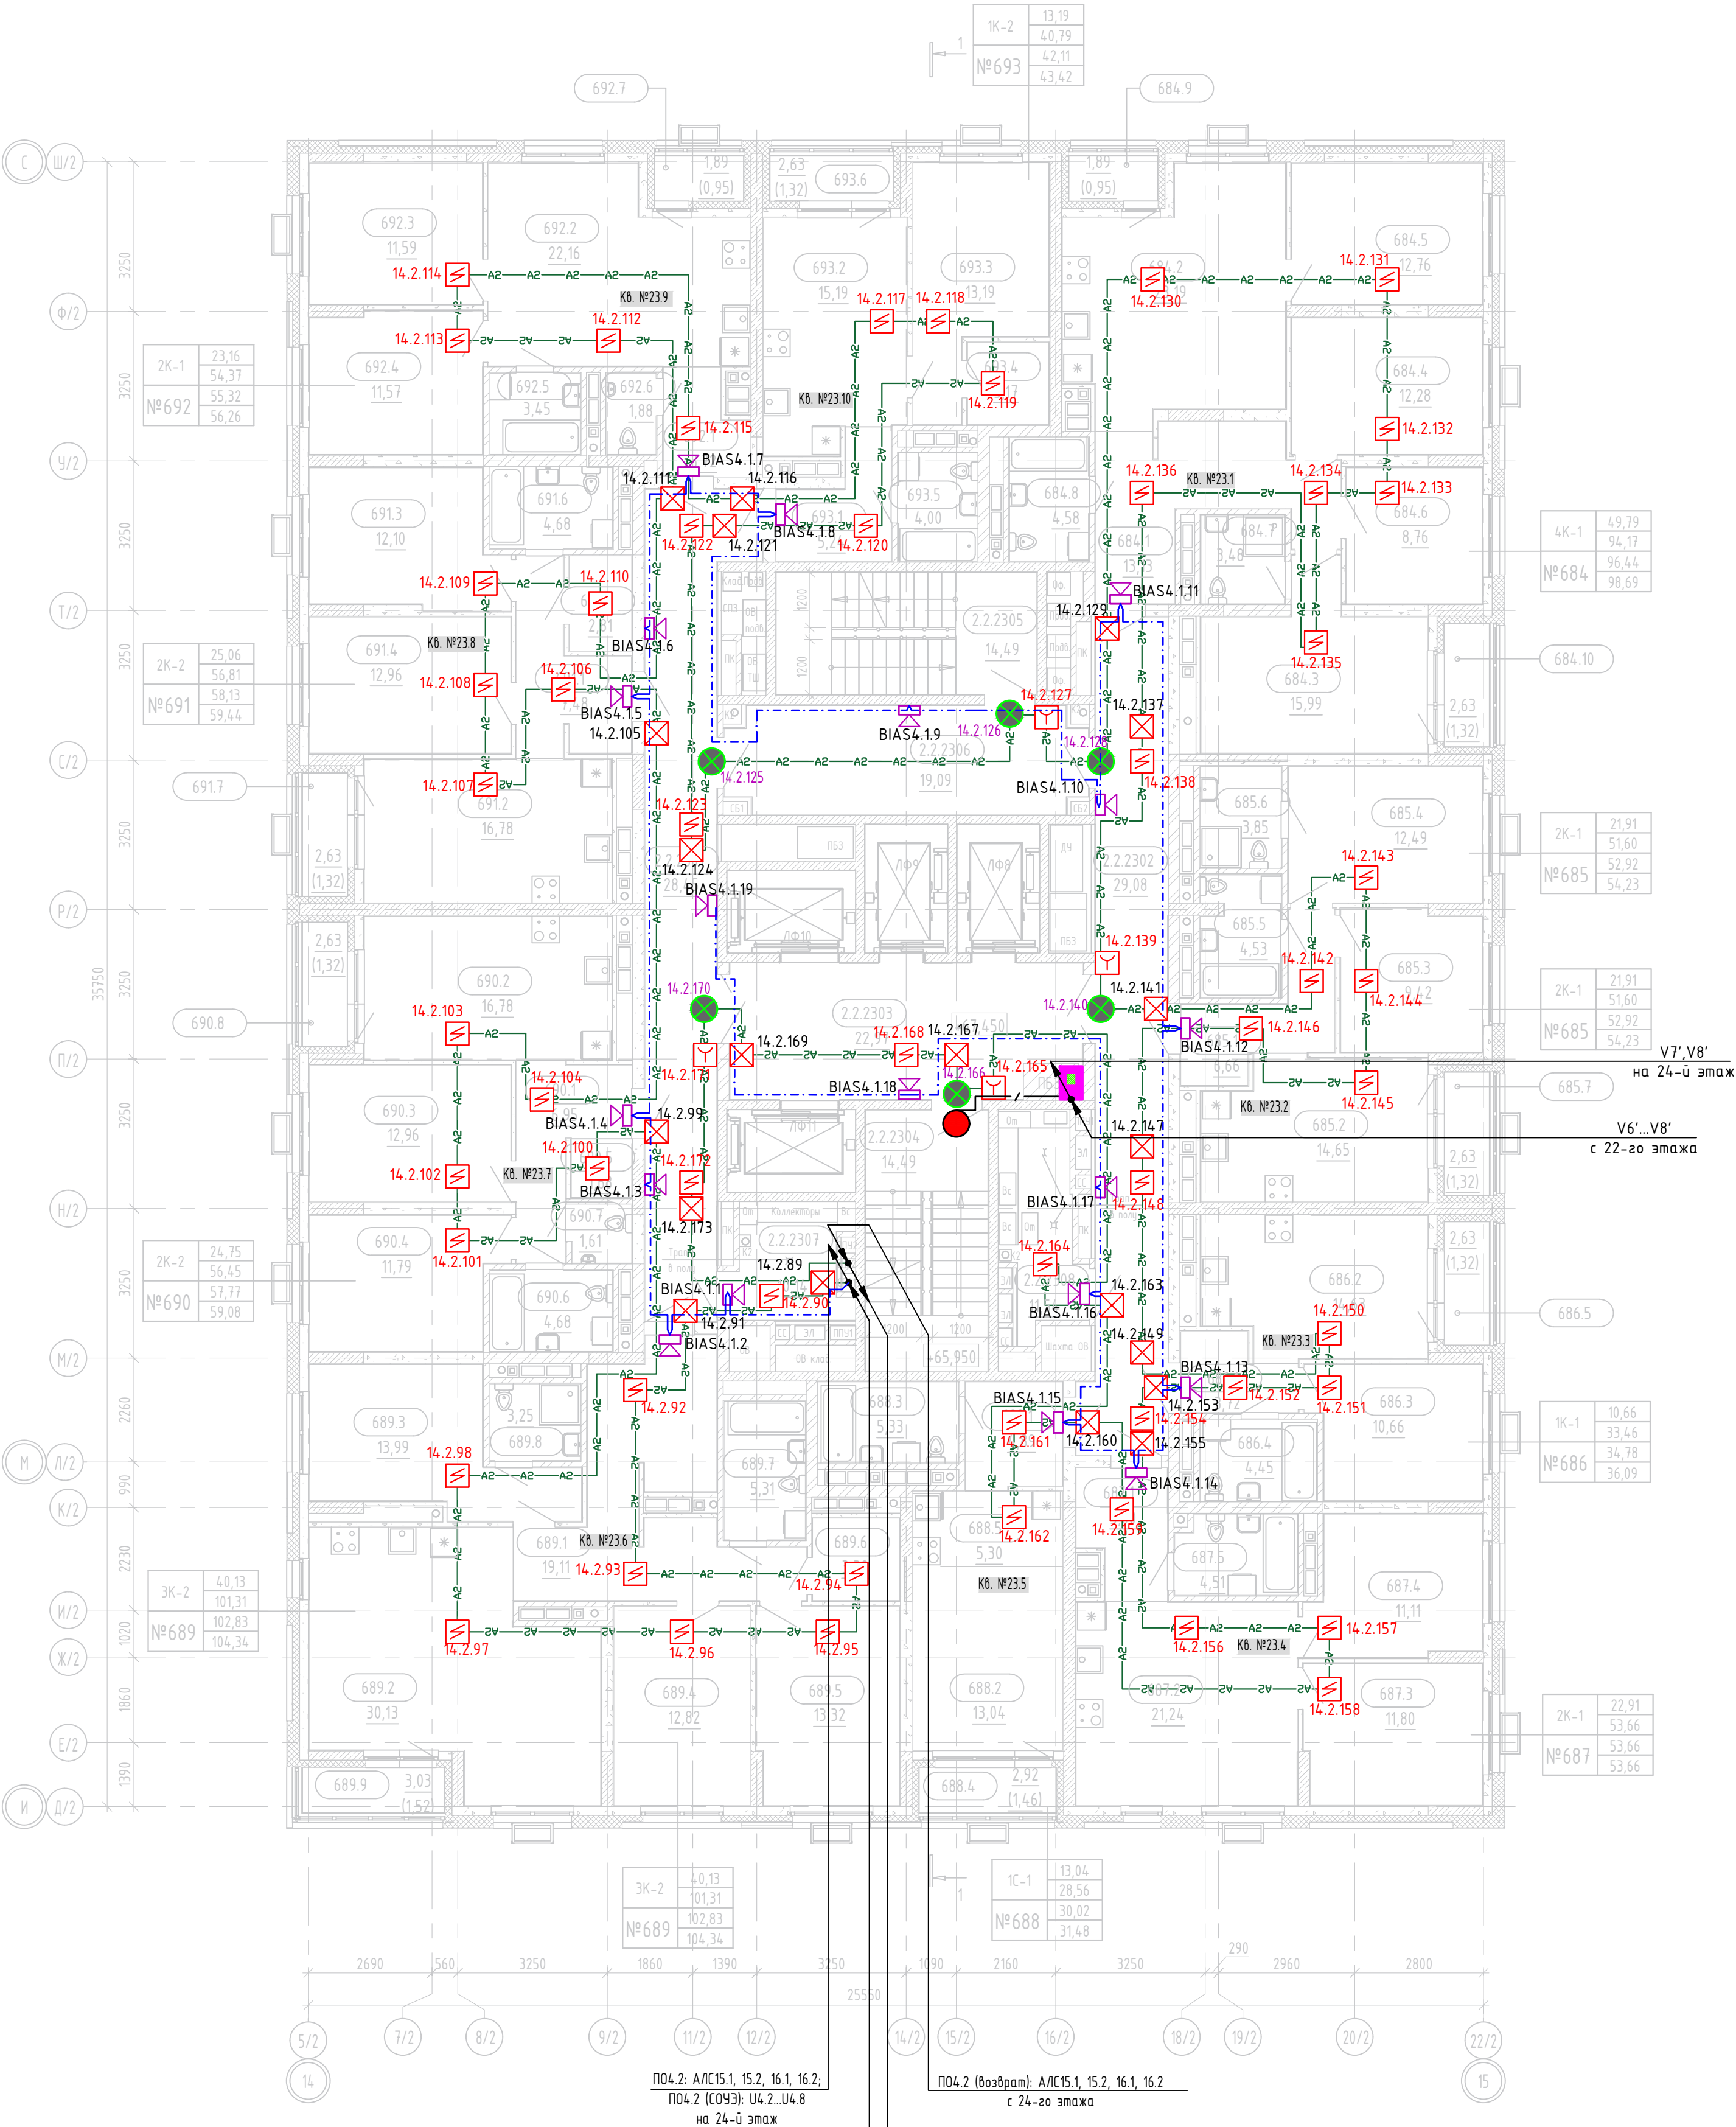

Блокировочная схема

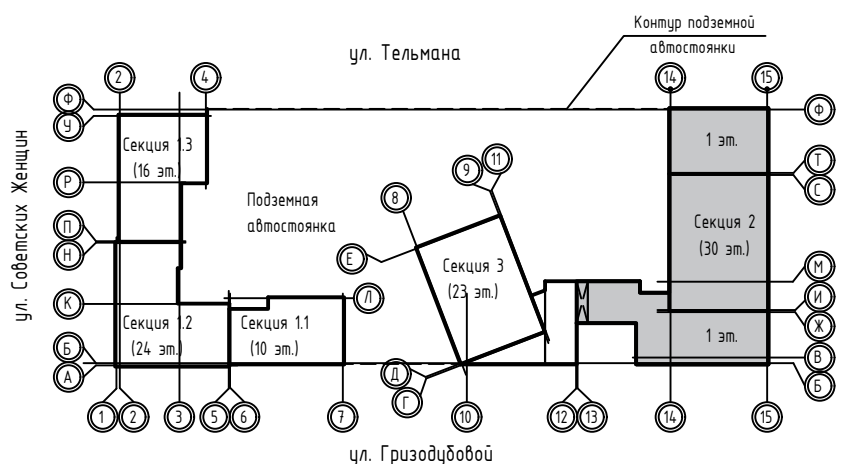

СП004-10.23-ПСОП2						«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амурская-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Разраб.	Макаров	07.25						
Проверил	Афанасьева	07.25						
Н.контр.	Костылева	07.25						
Секция 2. План 23 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЗ и МГН						Стадия	Лист	Листов
						Р	14.1	2

Экспликация помещений квартир 23 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
№684		
684.1	Прихожая	13,13
684.2	Кухня-столовая	23,19
684.3	Жилая комната	15,99
684.4	Жилая комната	12,28
684.5	Жилая комната	12,76
684.6	Жилая комната	8,76
684.7	С/у	3,48
684.8	С/у	4,58
684.9	Лоджия (k=0,5)	0,95
684.10	Лоджия (k=0,5)	1,32
		96,44
№685		
685.1	Прихожая	6,66
685.2	Кухня-столовая	14,65
685.3	Жилая комната	9,42
685.4	Жилая комната	12,49
685.5	С/у	4,53
685.6	С/у	3,85
685.7	Лоджия (k=0,5)	1,32
		52,92
№686		
686.1	Прихожая	3,72
686.2	Кухня-столовая	14,63
686.3	Жилая комната	10,66
686.4	С/у	4,45
686.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,78
№687		
687.1	Прихожая	5,00
687.2	Кухня-столовая	21,24
687.3	Жилая комната	11,80
687.4	Жилая комната	11,11
687.5	С/у	4,51
		53,66
№688		
688.1	Прихожая	4,89
688.2	Жилая комната	13,04
688.3	С/у	5,33
688.4	Лоджия (k=0,5)	1,46
688.5	Кухня-ниша	5,30
		30,02
№689		
689.1	Прихожая	19,11
689.2	Кухня-столовая	30,13
689.3	Жилая комната	13,99
689.4	Жилая комната	12,82
689.5	Жилая комната	13,32
689.6	Гард.	3,38
689.7	С/у	5,31
689.8	С/у	3,25
689.9	Лоджия (k=0,5)	1,52
		102,83

Экспликация помещений квартир 23 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
№690		
690.1	Прихожая	6,95
690.2	Кухня-столовая	16,78
690.3	Жилая комната	12,96
690.4	Жилая комната	11,79
690.5	Гард.	1,68
690.6	С/у	4,68
690.7	С/у	1,61
690.8	Лоджия (k=0,5)	1,32
		57,77
№691		
691.1	Прихожая	7,48
691.2	Кухня-столовая	16,78
691.3	Жилая комната	12,10
691.4	Жилая комната	12,96
691.5	Гард.	2,81
691.6	С/у	4,68
691.7	Лоджия (k=0,5)	1,32
		58,13
№692		
692.1	Прихожая	3,72
692.2	Кухня-столовая	22,16
692.3	Жилая комната	11,59
692.4	Жилая комната	11,57
692.5	С/у	3,45
692.6	С/у	1,88
692.7	Лоджия (k=0,5)	0,95
		55,32
№693		
693.1	Прихожая	5,24
693.2	Кухня-столовая	15,19
693.3	Жилая комната	13,19
693.4	Гард.	3,17
693.5	С/у	4,00
693.6	Лоджия (k=0,5)	1,32
		42,11
ИТОГ:		583,98

Экспликация общедомовых помещений 23 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
2.2.2301	Межквартирный коридор	28,45
2.2.2302	Межквартирный коридор	29,08
2.2.2303	Лифтовой холл	22,97
2.2.2304	ЛК	14,49
2.2.2305	ЛК	14,49
2.2.2306	Тамбур-шлюз	19,09
2.2.2307	Коллекторная	10,14
2.2.2308	Коллекторная	11,54
		150,25

Инв. N подл.

Подп. и дата


Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата


СП004-10.23-ПСОП2

Лист


14.2

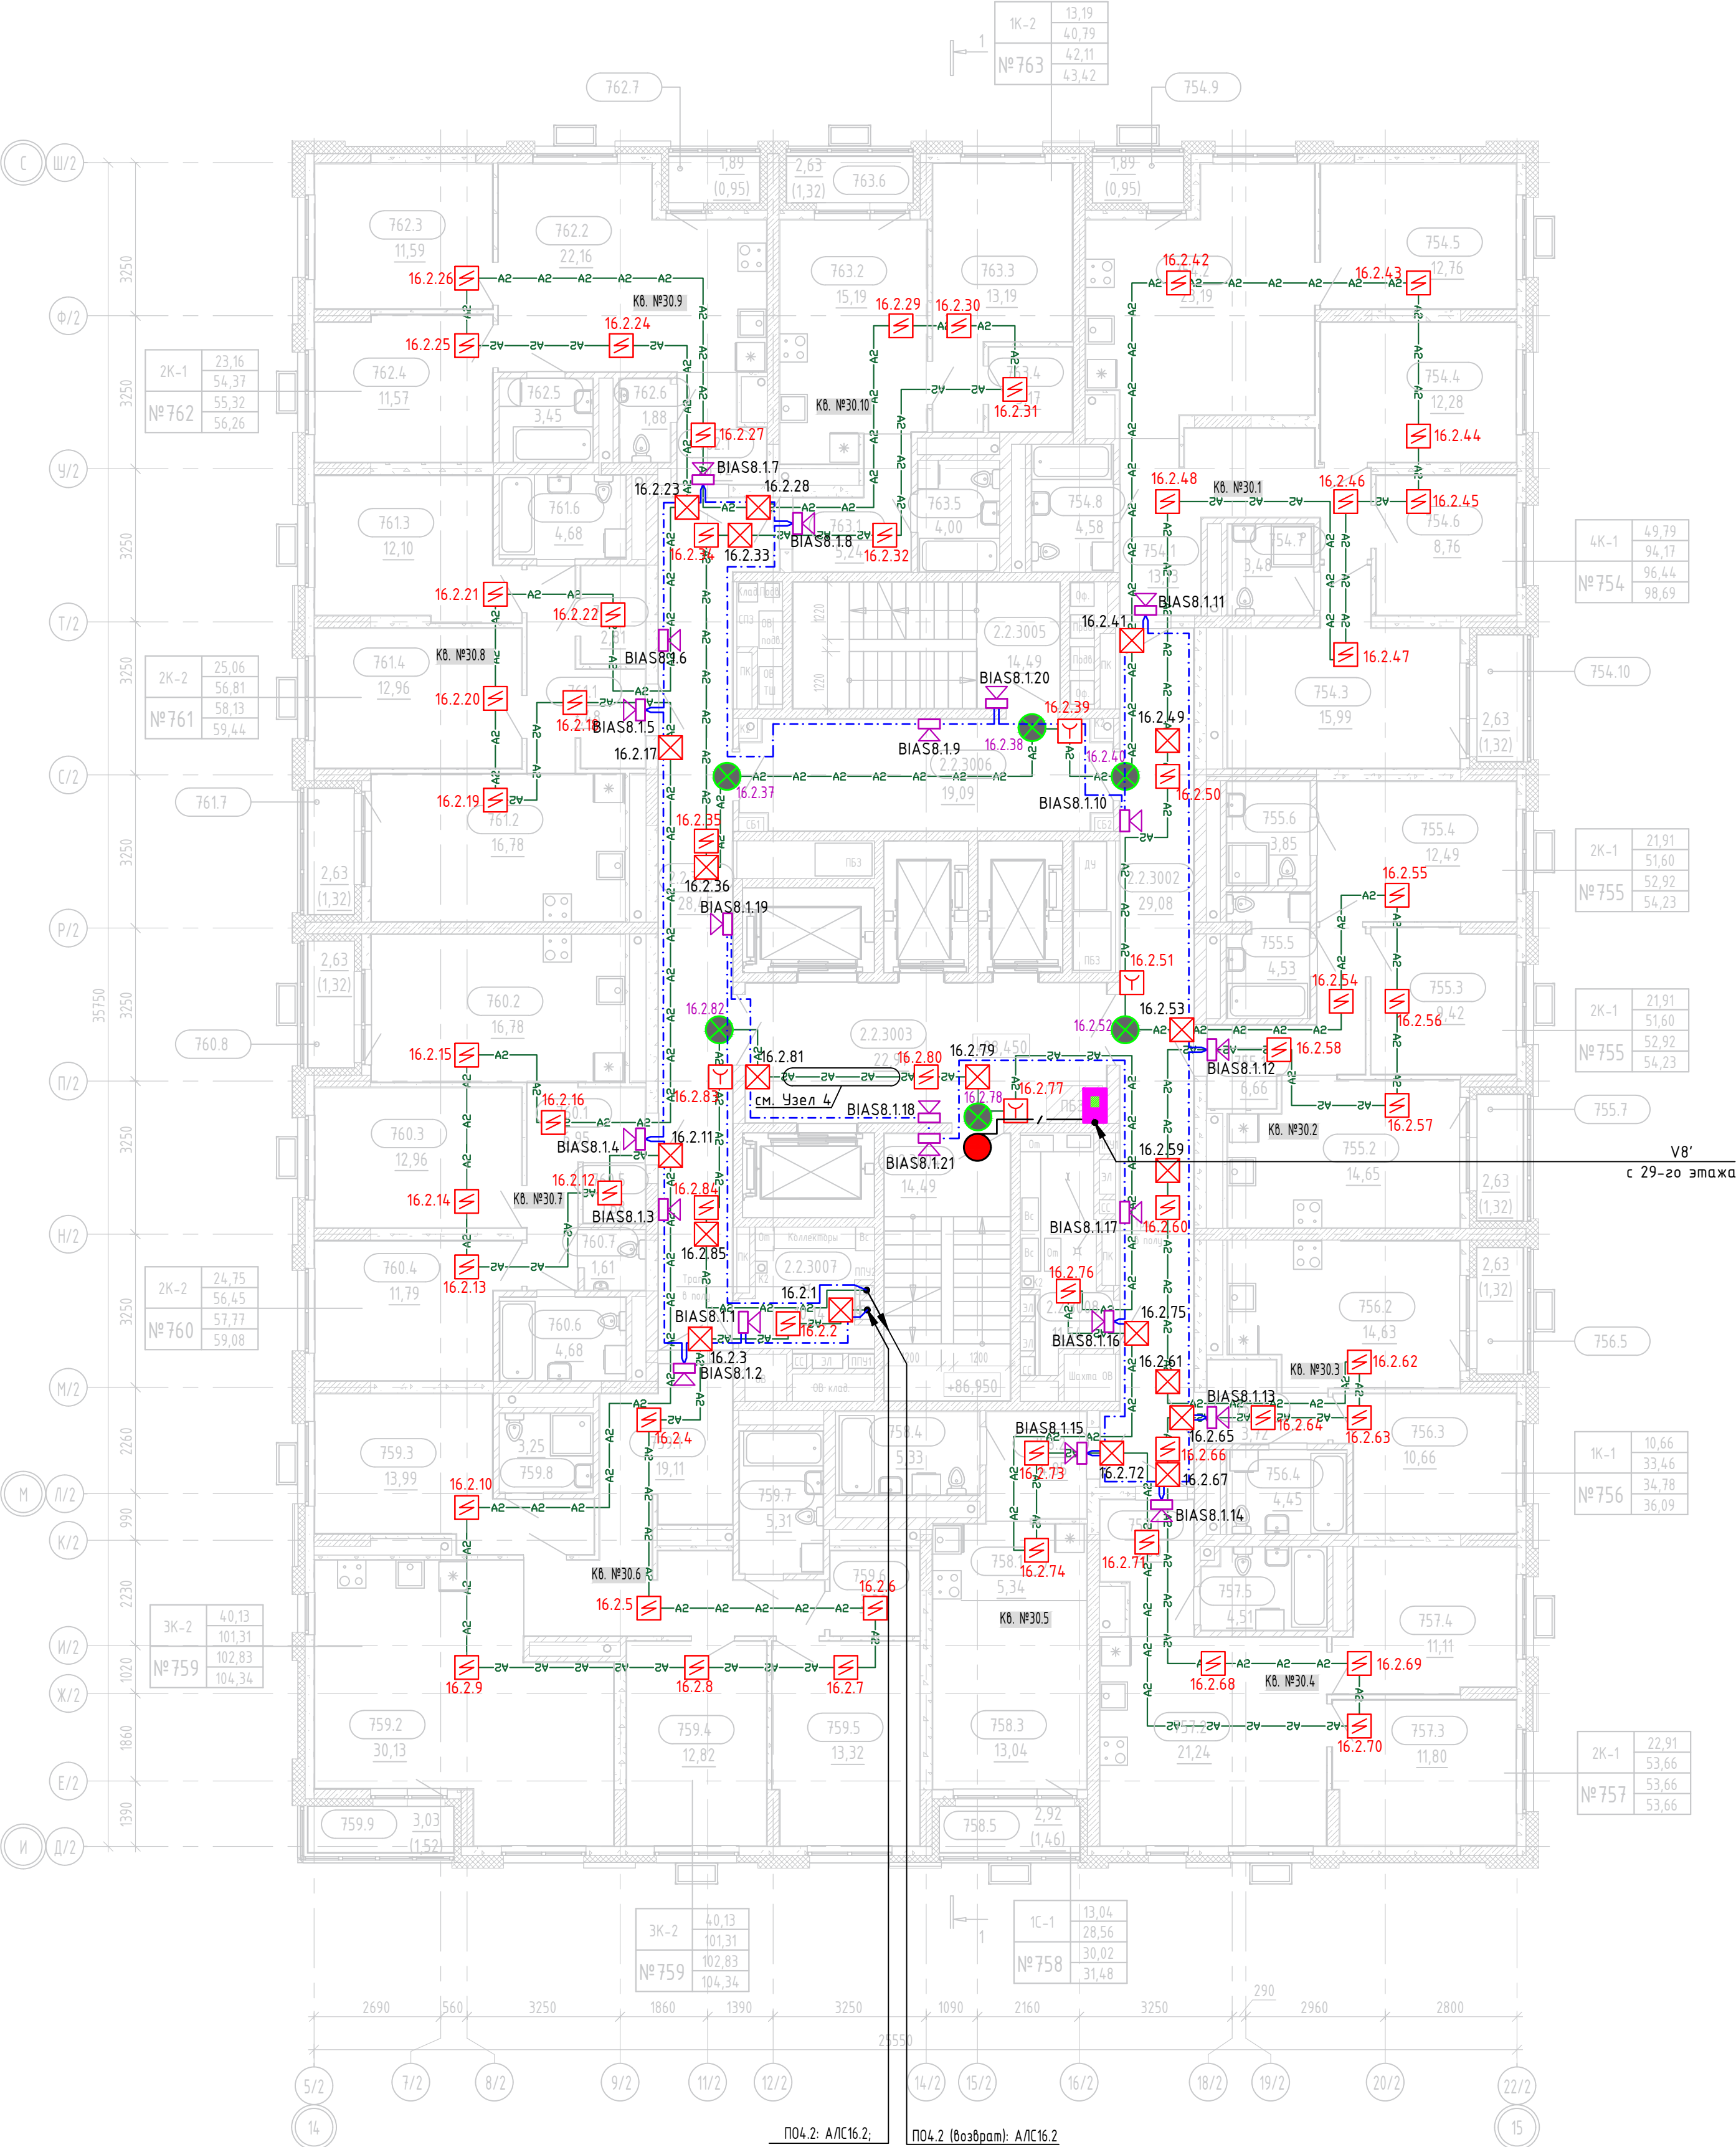

Узел 4

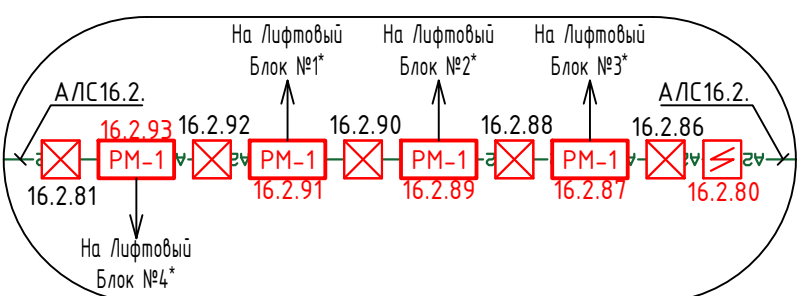

Блокировочная схема

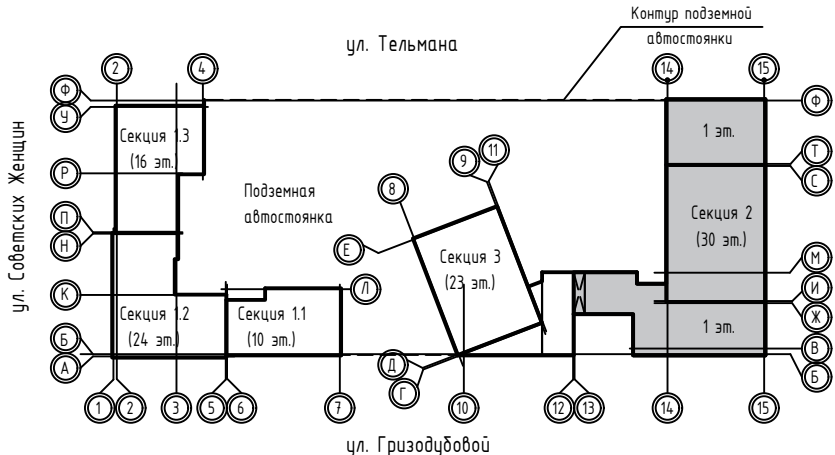

ПО4.2 (возврат): АЛС16.2 на 29-й этаж

СП004-10.23-ПСОП2					
«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Макаров	07.25			
Проверил	Афанасьева	07.25			
Н.контр.	Костылева	07.25			
Секция 2. План 30 этажа. Расположение оборудования ПС, СОУЗ и МГН				Стадия	Лист
				Р	15.1
				Листов	2

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Экспликация помещений квартир 30 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
№754		
754.1	Прихожая	13,13
754.2	Кухня-столовая	23,19
754.3	Жилая комната	15,99
754.4	Жилая комната	12,28
754.5	Жилая комната	12,76
754.6	Жилая комната	8,76
754.7	С/у	3,48
754.8	С/у	4,58
754.9	Лоджия (k=0,5)	0,95
754.10	Лоджия (k=0,5)	1,32
		96,44
№755		
755.1	Прихожая	6,66
755.2	Кухня-столовая	14,65
755.3	Жилая комната	9,42
755.4	Жилая комната	12,49
755.5	С/у	4,53
755.6	С/у	3,85
755.7	Лоджия (k=0,5)	1,32
		52,92
№756		
756.1	Прихожая	3,72
756.2	Кухня-столовая	14,63
756.3	Жилая комната	10,66
756.4	С/у	4,45
756.5	Лоджия (k=0,5)	1,32
		34,78
№757		
757.1	Прихожая	5,00
757.2	Кухня-столовая	21,24
757.3	Жилая комната	11,80
757.4	Жилая комната	11,11
757.5	С/у	4,51
		53,66
№758		
758.1	Кухня-ниша	5,34
758.2	Прихожая	4,85
758.3	Жилая комната	13,04
758.4	С/у	5,33
758.5	Лоджия (k=0,5)	1,46
		30,02
№759		
759.1	Прихожая	19,11
759.2	Кухня-столовая	30,13
759.3	Жилая комната	13,99
759.4	Жилая комната	12,82
759.5	Жилая комната	13,32
759.6	Гард.	3,38
759.7	С/у	5,31
759.8	С/у	3,25
759.9	Лоджия (k=0,5)	1,52
		102,83

Экспликация помещений квартир 30 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
№760		
760.1	Прихожая	6,95
760.2	Кухня-столовая	16,78
760.3	Жилая комната	12,96
760.4	Жилая комната	11,79
760.5	Гард.	1,68
760.6	С/у	4,68
760.7	С/у	1,61
760.8	Лоджия (k=0,5)	1,32
		57,77
№761		
761.1	Прихожая	7,48
761.2	Кухня-столовая	16,78
761.3	Жилая комната	12,10
761.4	Жилая комната	12,96
761.5	Гард.	2,81
761.6	С/у	4,68
761.7	Лоджия (k=0,5)	1,32
		58,13
№762		
762.1	Прихожая	3,72
762.2	Кухня-столовая	22,16
762.3	Жилая комната	11,59
762.4	Жилая комната	11,57
762.5	С/у	3,45
762.6	С/у	1,88
762.7	Лоджия (k=0,5)	0,95
		55,32
№763		
763.1	Прихожая	5,24
763.2	Кухня-столовая	15,19
763.3	Жилая комната	13,19
763.4	Гард.	3,17
763.5	С/у	4,00
763.6	Лоджия (k=0,5)	1,32
		42,11
ИТОГ:		583,98

Экспликация общедомовых помещений 30 этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
2.2.3001	Межквартирный коридор	28,45
2.2.3002	Межквартирный коридор	29,08
2.2.3003	Лифтовой холл	22,97
2.2.3004	ЛК	14,49
2.2.3005	ЛК	14,49
2.2.3006	Тамбур-шлюз	19,09
2.2.3007	Коллекторная	10,14
2.2.3008	Коллекторная	11,54
		150,25

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

СП004-10.23-ПСОП2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы,к	Примечание
1	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп. 2	RBZ-343232		«RUBEZH»	шт.	1		
2	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-20П	RBZ-319538		«RUBEZH»	шт.	9		
3	Метка адресная пожарная “АМП-4-ИКЗ-РЗ”	RBZ-477942		«RUBEZH»	шт.	13		
4	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый “ИП 212-64-РЗ W1.02”	RBZ-337473		«RUBEZH»	шт.	1652		
5	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый “ИП 212-64-РЗ W1.02”	RBZ-337473		«RUBEZH»	шт.	165		10% резерв
6	Изолятор шлейфа “ИЗ-1-РЗ”	RBZ-337647		«RUBEZH»	шт.	687		
7	Изолятор шлейфа “ИЗ-1-РЗ”	RBZ-337647		«RUBEZH»	шт.	69		10% резерв
8	Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором “ИП 513-11ИКЗ-А-РЗ”	RBZ-301159		«RUBEZH»	шт.	139		
9	Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором “ИП 513-11ИКЗ-А-РЗ”	RBZ-301159		«RUBEZH»	шт.	14		10% резерв
10	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП-1-РЗ-00		«RUBEZH»	шт.	191		
11	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП-1-РЗ-16		«RUBEZH»	шт.	10		
12	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП-1-РЗ-17		«RUBEZH»	шт.	14		
13	Адресный релейный модуль “РМ-1-РЗ”	RBZ-337646		«RUBEZH»	шт.	11		
14	Адресный релейный модуль “РМ-1-РЗ”	RBZ-337646		«RUBEZH»	шт.	2		10% резерв
15	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный неадресный	ИП 212-141 V1.04		«RUBEZH»	шт.	62		
16	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный неадресный	ИП 212-141 V1.04		«RUBEZH»	шт.	7		10% резерв
17	Извещатель пожарный ручной электроконтактный безадресный	ИПР 513-10		«RUBEZH»	шт.	16		
18	Извещатель пожарный ручной электроконтактный безадресный	ИПР 513-10		«RUBEZH»	шт.	2		10% резерв
19	Оповещатель охранно-пожарный световой “Выход”	ОПОП 1-8-00		«RUBEZH»	шт.	16		
20	Оповещатель охранно-пожарный световой “Стрелка влево”	ОПОП 1-8-16		«RUBEZH»	шт.	8		
21	Оповещатель охранно-пожарный световой “Стрелка вправо”	ОПОП 1-8-17		«RUBEZH»	шт.	9		

Примечание:

1. Допускается замена применяемого оборудования и материалов на аналогичные с соответствующими техническими характеристиками.

						СП004-10.23-ПСОП2.СО			
						«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»			
2	-	Зам.	238-26		07.26				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				
Разраб.	Макаров			07.25					
Проверил	Афанасьева			07.25					
ГИП	Абдрахманов			07.25					
Н.контр.	Костылева			07.25	Спецификация оборудования изделий и материалов		 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИЙ		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы,к	Примечание
22	Источник вторичного электропитания резервированный, 12В "ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР"	RBZ-216598		«RUBEZH»	шт.	9		Для поз. 2
23	Бокс резервного электропитания серии "БР12 2x17 БР", 12В	RBZ-045568		«RUBEZH»	шт.	9		Для поз. 22
24	Аккумуляторная батарея 12В на 18А*ч	412-018 12V-18Ah		«ПожТехКабель»	шт.	36		Для поз. 22, 23
25	Источник вторичного электропитания резервированный, 12В "ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР"	RBZ-216595		«RUBEZH»	шт.	16		Для поз. 3
26	Аккумуляторная батарея 12В на 7А*ч	412-007 12V-7Ah		«ПожТехКабель»	шт.	32		Для поз. 25
27	Стойка СОУЭ заводской сборки	SONAR RACK 44U (4/8x3/16) E-01-0725		«RUBEZH»	шт.	1		
28	Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 6/3/1,5 Вт	RBZ-361110		«RUBEZH»	шт.	673		
29	Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током	RBZ-164187		«RUBEZH»	шт.	28		
30	Блок связи двухсторонней полудуплексной связи	META 17555		«META»	шт.	1		
31	Блок расширения двухсторонней полудуплексной связи	META 17556		«META»	шт.	1		
32	Абонентское устройство накладного монтажа	META 18556 исп. Н		«META»	шт.	16		
33	Абонентское устройство врезного монтажа	META 18556 исп. В		«META»	шт.	30		
34	Адаптер индикаторной лампы А/И-ЗП	ЛНГС.263050.300.350-03		«LKDS»	шт.	30		
35	Источник вторичного электропитания резервированный, 24В "ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР"	RBZ-227712		«RUBEZH»	шт.	2		Для поз. 30 31
36	Аккумуляторная батарея 12В на 18А*ч	412-018 12V-18Ah		«ПожТехКабель»	шт.	4		Для поз. 34
	Огнестойкая кабельная линия в составе:	ОКЛ РТК-Line ПожТехКабель-ТГТ СЗ						
	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 ТУ 16.К99-037-2009			м	814		
	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 16.К99-037-2009			м	436		
	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 16.К99-037-2009			м	18164		
	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 ТУ 16.К99-037-2009			м	6995		
	Кабель	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5 ТУ 16.К99-037-2009			м	1596		
	Кабель	СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLS 4x2x0,52 ТУ 16.К99-048-2012			м	99		
	Труба гофрированная ПВХ d=25 с зондом				м	1006		
	Труба гофрированная ПВХ d=20 с зондом				м	4622		
	Скоба двухлапоковая для ПВХ d=25				шт.	3018		
	Скоба двухлапоковая для ПВХ d=20				шт.	13866		

2	-	Зам.	238-26		07.26
1	-	Зам.	163-26		05.26
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

СП004-10.23-ПСОП2.СО

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Номер кабеля	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Способ прокладки ПВХ/Лоток/СПЗ/ПС.КЖ				Измерительная цепь	Чертеж установки
	Откуда	Куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Длина, м					
					Проектируемая	Фактическая	ПВХ	Лоток	СПЗ	ПС.КЖ		
Общ. Офис №21	Офис №21 – АМП-4-РЗ (8.1.137...8.1.144)	ИПР 513-10, ИП 212-141, ОПОП 1-8-пп	1-й этаж (офис №21)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	64		64	0	0	0		
Общ. Офис №20	Офис №20 – АМП-4-РЗ (8.1.146...8.1.153)	ИПР 513-10, ИП 212-141, ОПОП 1-8-пп	1-й этаж (офис №20)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	60		60	0	0	0		
Общ. Офис №19	Офис №19 – АМП-4-РЗ (8.1.155...8.1.162)	ИПР 513-10, ИП 212-141, ОПОП 1-8-пп	1-й этаж (офис №19)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	57		57	0	0	0		
Общ. Офис №16	Офис №16 – АМП-4-РЗ (8.1.164...8.1.171)	ИПР 513-10, ИП 212-141, ОПОП 1-8-пп	1-й этаж (офис №16)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	91		91	0	0	0		
			1-й этаж (офис №16)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	35		35	0	0	0		
Общ. Офис №17	Офис №17 – АМП-4-РЗ (8.1.173...8.1.180)	ИПР 513-10, ИП 212-141, ОПОП 1-8-пп	1-й этаж (офис №17)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	24		24	0	0	0		
Общ. Офис №18	Офис №18 – АМП-4-РЗ (8.1.182...8.1.190)	ИПР 513-10, ИП 212-141, ОПОП 1-8-пп	1-й этаж (офис №18)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	37		37	0	0	0		
U1.3	Моноблок №1 – Линия №3 в стойке SONAR	BIAS1.3.16+SFT-2300-M	Минус 1-й, 1-й этажи (ПО11)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	236		236	0	0	0		
U1.2	Моноблок №1 – Линия №2 в стойке SONAR	BIAS1.2.11+SFT-2300-M	Минус 1-й, 1-й этажи (ПО12)	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	200		200	0	0	0		
U1.1	Моноблок №1 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS1.1.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 1-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	392		392	0	0	0		
U1.4	Моноблок №1 – Линия №4 в стойке SONAR	BIAS1.4.44+SFT-2300-M	Минус 1-й, 2-й, 3-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5	385		31	48	16	231		
U1.5	Моноблок №1 – Линия №5 в стойке SONAR	BIAS1.5.44+SFT-2300-M	Минус 1-й, 4-й, 5-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5	394		31	48	24	231		
U1.6	Моноблок №1 – Линия №6 в стойке SONAR	BIAS1.6.44+SFT-2300-M	Минус 1-й, 6-й, 7-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5	404		31	48	32	231		
U1.7	Моноблок №1 – Линия №7 в стойке SONAR	BIAS1.7.44+SFT-2300-M	Минус 1-й, 8-й, 9-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5	413		31	48	40	231		
U2.1	Моноблок №2 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS2.1.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 10-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	259		18	48	44	109		
U2.2	Моноблок №2 – Линия №2 в стойке SONAR	BIAS2.2.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 11-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	263		17	48	48	109		
U2.3	Моноблок №2 – Линия №3 в стойке SONAR	BIAS2.3.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 12-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	269		18	48	52	109		
U2.4	Моноблок №2 – Линия №4 в стойке SONAR	BIAS2.4.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 13-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	272		17	48	56	109		
U2.5	Моноблок №2 – Линия №5 в стойке SONAR	BIAS2.5.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 14-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	278		18	48	60	109		
U2.6	Моноблок №2 – Линия №6 в стойке SONAR	BIAS2.6.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 15-й этажи	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	282		17	48	64	109		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Номер кабеля	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Способ прокладки ПВХ/Лоток/СПЗ/ПС.КЖ				Измерительная цепь	Чертеж установки
	Откуда	Куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Длина, м					
					Проектируемая	Фактическая	ПВХ	Лоток	СПЗ	ПС.КЖ		
U3.1	Моноблок №3 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS3.1.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 16-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	288		18	48	68	109		
U3.2	Моноблок №3 – Линия №2 в стойке SONAR	BIAS3.2.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 17-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	292		17	48	72	109		
U3.3	Моноблок №3 – Линия №3 в стойке SONAR	BIAS3.3.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 18-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	298		18	48	76	109		
U3.4	Моноблок №3 – Линия №4 в стойке SONAR	BIAS3.4.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 19-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	301		17	48	80	109		
U3.5	Моноблок №3 – Линия №5 в стойке SONAR	BIAS3.5.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 20-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	307		18	48	84	109		
U3.6	Моноблок №3 – Линия №6 в стойке SONAR	BIAS3.6.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 21-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	311		17	48	88	109		
U3.7	Моноблок №3 – Линия №7 в стойке SONAR	BIAS3.7.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 22-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	317		18	48	92	109		
U4.1	Моноблок №4 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS4.1.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 23-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	324		16	48	96	113		
U4.2	Моноблок №4 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS4.2.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 24-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	330		17	48	100	113		
U4.3	Моноблок №4 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS4.3.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 25-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	334		16	48	104	113		
U4.4	Моноблок №4 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS4.4.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 26-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	340		17	48	108	113		
U4.5	Моноблок №4 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS4.5.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 27-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	343		16	48	112	113		
U4.6	Моноблок №4 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS4.6.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 28-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	349		17	48	116	113		
U4.7	Моноблок №4 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS4.7.21+SFT-2300-M	Минус 1-й, 29-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	353		16	48	120	113		
U4.8	Моноблок №4 – Линия №1 в стойке SONAR	BIAS4.8.23+SFT-2300-M	Минус 1-й, 30-й этажи	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x1,5	359		17	48	124	113		

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

СП004-10.23-ПСОП2.Т1

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Номер кабеля	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Способ прокладки ПВХ/Лоток/СПЗ/ПС.КЖ				Измерительная цепь	Чертеж установки
	Откуда	Куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Длина, м					
					Проектируемая	Фактическая	ПВХ	Лоток	СПЗ	ПС.КЖ		
Eth	Блок связи МЕТА17555	Блок расширения МЕТА 17556	Минус 1-й, 1-й этажи	СПЕЦ/ЛАН FTP-5н2(0)-FRLS 4x2x0,52	99		27	60	0	0		
V9'	Блок связи МЕТА17555	АУ №26.1 (Офис №26)	1-й этаж	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	70		70	0	0	0		
V10'	Блок связи МЕТА17555	АУ №24.2 (Офис №24)	1-й этаж	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	104		104	0	0	0		
V11'	Блок связи МЕТА17555	АУ №22.1 (Офис №22)	1-й этаж	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	95		95	0	0	0		
V12'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №18.1 (Офис №18)	Минус 1-й, 1-й этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	88		73	12	0	0		
V13'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №17.1 (Офис №18)	Минус 1-й, 1-й этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	134		120	12	0	0		
V1'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №1.4 (МГН 4-й этаж)	Минус 1-й, 2-й, 3-й, 4-й этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	88		68	17	0	0		
V2'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №2.4 (МГН 8-й этаж)	Минус 1-й, 5-8 этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	82		62	17	0	0		
V3'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №3.4 (МГН 12-й этаж)	Минус 1-й, 9-12 этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	99		79	17	0	0		
V4'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №4.3 (МГН 15-й этаж)	Минус 1-й, 13-15 этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	112		91	17	0	0		
V5'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №5.4 (МГН 19-й этаж)	Минус 1-й, 16-19 этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	128		108	17	0	0		
V6'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №6.4 (МГН 23-й этаж)	Минус 1-й, 20-23 этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	145		125	17	0	0		
V7'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №7.4 (МГН 27-й этаж)	Минус 1-й, 24-27 этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	162		142	17	0	0		
V8'	Блок расширения МЕТА 17556	АУ №8.3 (МГН 30-й этаж)	Минус 1-й, 28-30 этажи	КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,0	175		154	17	0	0		
Тех. запас кабельной продукции для подключения оборудования ПСОП2 к ИБП				КПСЭн2(А)-FRLS 1x2x1,5	135		135	0	0	0		
							СП004-10.23-ПСОП2.Т1					Лист
												4
2	-	Зам.	238-26		07.26							
1	-	Зам.	163-26		05.26							
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата							

Расчет токопотребления для источника питания #1

Используются адресные ИВЭПР 12В
24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги

ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР – 1 шт,

БР 12 2x17 – 1 шт,

АКБ 17 Ач – 4 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
РЗ-Рубеж-2ОП	1	1,9	1,9	1,9	1,9
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		1,93		1,93	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		60,3125			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		68			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач		0,9375			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт		120			
Мощность, потребляемая БР от сети переменного тока, Вт		40			

Расчет токопотребления для источника питания #2

Используются адресные ИВЭПР 12В
 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги
 ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР – 1 шт,
 АКБ 7 Ач – 2 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
АМП-4-R3	1	0,075	0,075	0,275	0,275
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 30%)		0,1275		0,3875	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		3,5312			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		14			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач		0,9375			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт		120			

Электроакустический расчет звукового давления

Объект: «Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»

1. По СП-3.13130-2009 п. 4.1 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБ на расстоянии 3м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения.

2. По СП-3.13130-2009 п. 4.2. звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. По техническому паспорту на «Sonar SW-06-03» уровень звукового давления, обеспечиваемый оповещателем, составляет не менее 100 дБ.

1. Рассчитываем величину затухания звука на дистанции 3 м: $20 * \lg(3) = 9,5$ дБ. Давление на дистанции 3 м от оповещателя определяется как разность звукового давления оповещателя и величины затухания звука: $100 - 9,5 = 90,5$ дБ (что удовлетворяет требованию СП 3.13330.2009)

2. Допустимые уровни шума в жилых комнатах квартир согласно ГОСТ 12.1.036-81 «Система стандартов безопасности труда. Шум» принимается 40 дБ. Расстояние от громкоговорителя до органа человеческого слуха, принимая среднюю высоту человеческого уха от пола равную 1,5 м: $2,3 - 1,5 = 0,8$ м. Минимально допустимый уровень надфона, который производит система в помещении, согласно СПЗ.13130.2009 п.4.2, $40 + 15 + 20 * \lg(x) = 55$ дБ. Затухание звука, проходящего через дверь между квартирой и коридором, составит 20 дБ. Звуковое давление, необходимое на преодоление пути от оповещателя до крайней точки, составит: $100 - 20 - 55 = 25$ дБ. Определяем путь, на котором произойдет затухание 25 дБ, что и будет являться крайней точкой от оповещателя: $20 * \lg(x) = 25$ дБ, где $x = 17,78$ м. Таким образом, обеспечивается необходимое звуковое давление на расстоянии до 17 м при прохождении через одну дверь.